


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

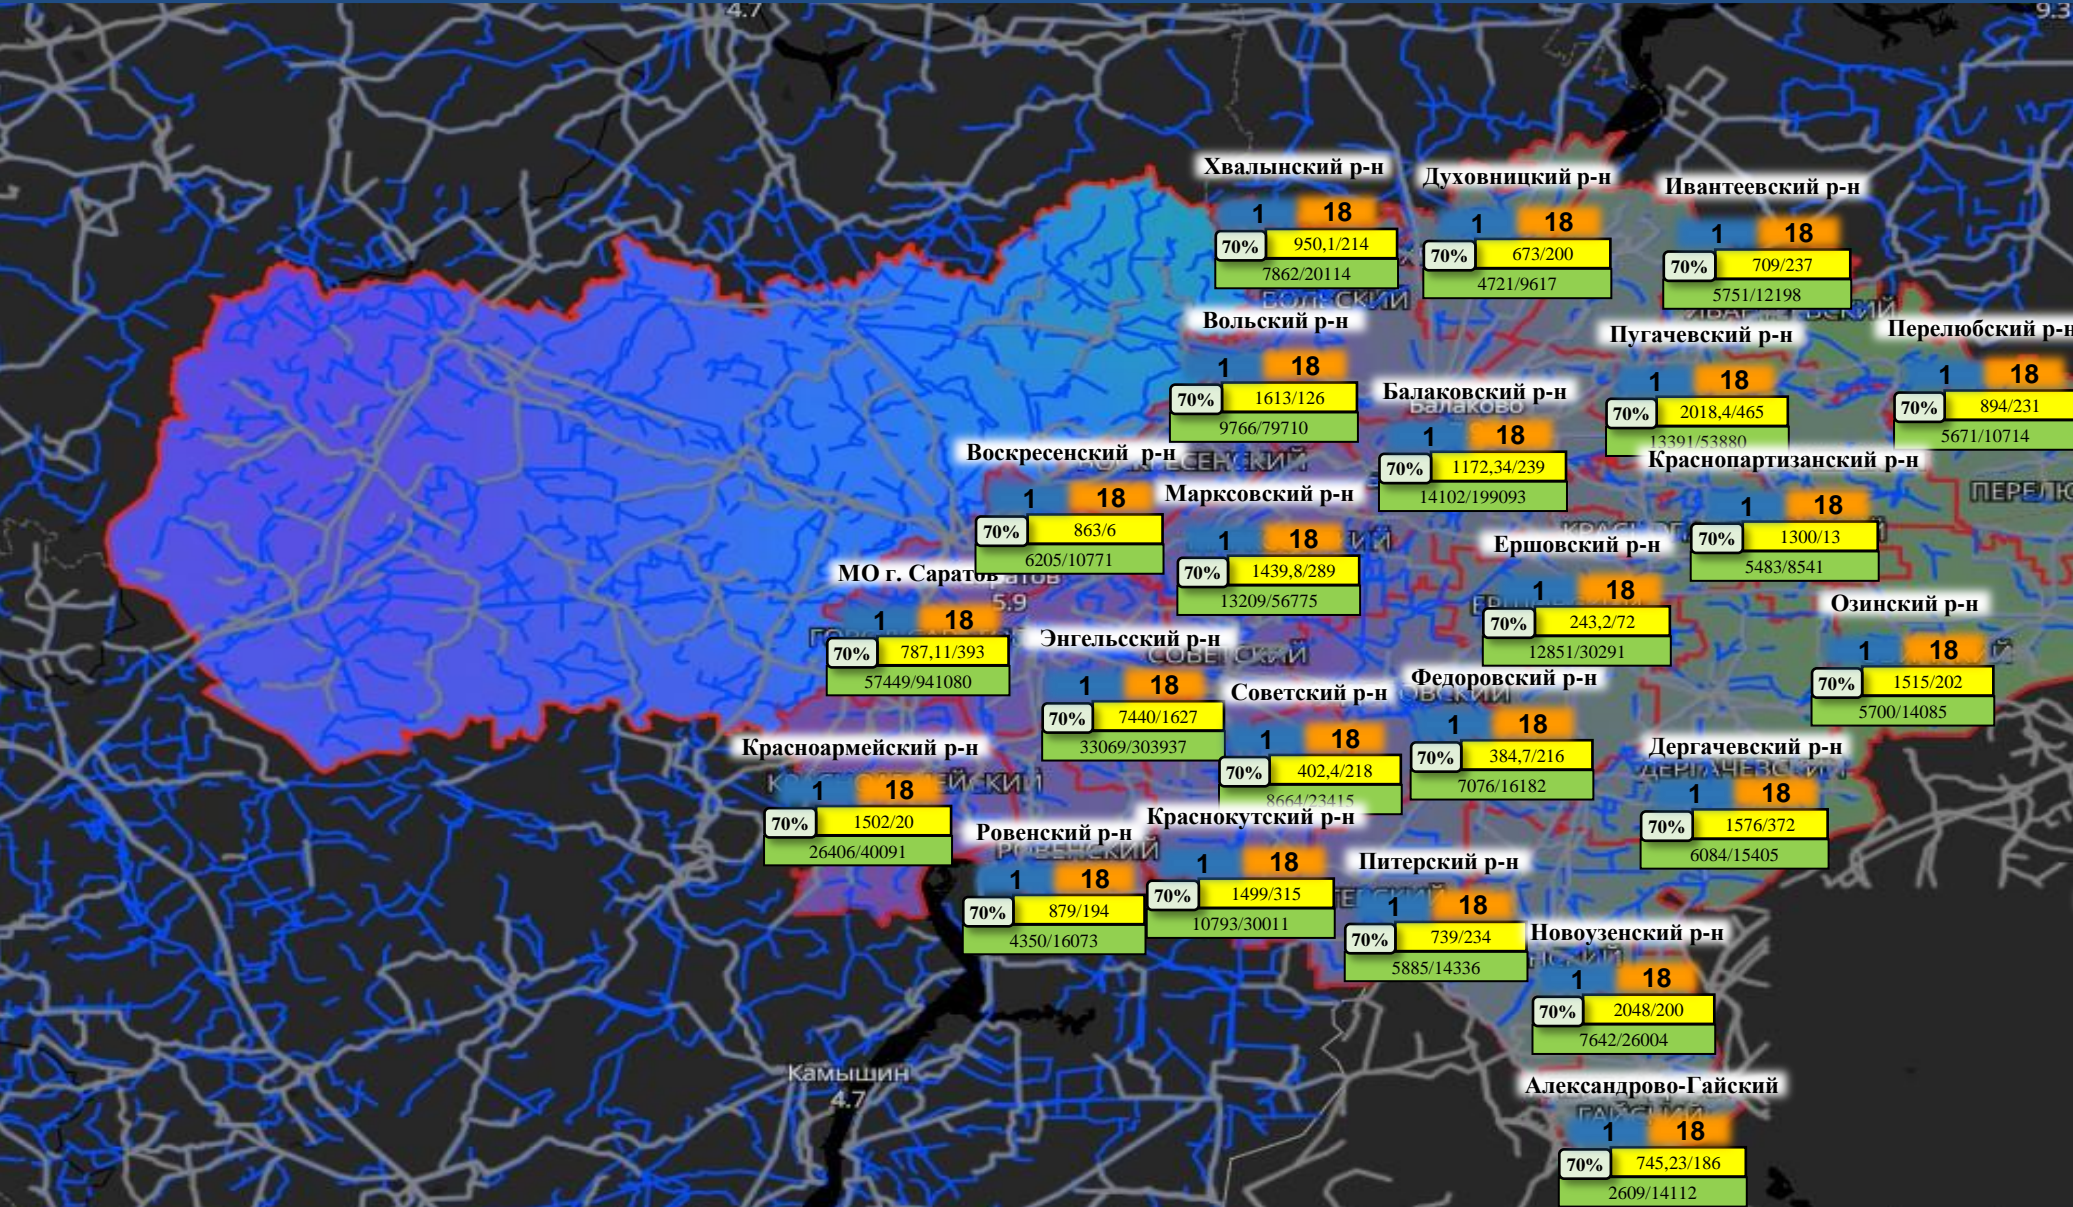

Условные обозначения

порывы ветра, м/с

39
34
29
24
20
15
10
5
0
м/с


35 кВТ
110 кВТ
150 кВТ
220 кВТ
350 кВТ
400 кВТ
500 кВТ
750 кВТ
1150 кВТ
Не определено

- линии электропередач 115 кВТ

17 - количество осадков (УГМС), мм
3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
19/330 - кол-во домов /населения
60% - износ электроэнергетических систем
Город - муниципальное образование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

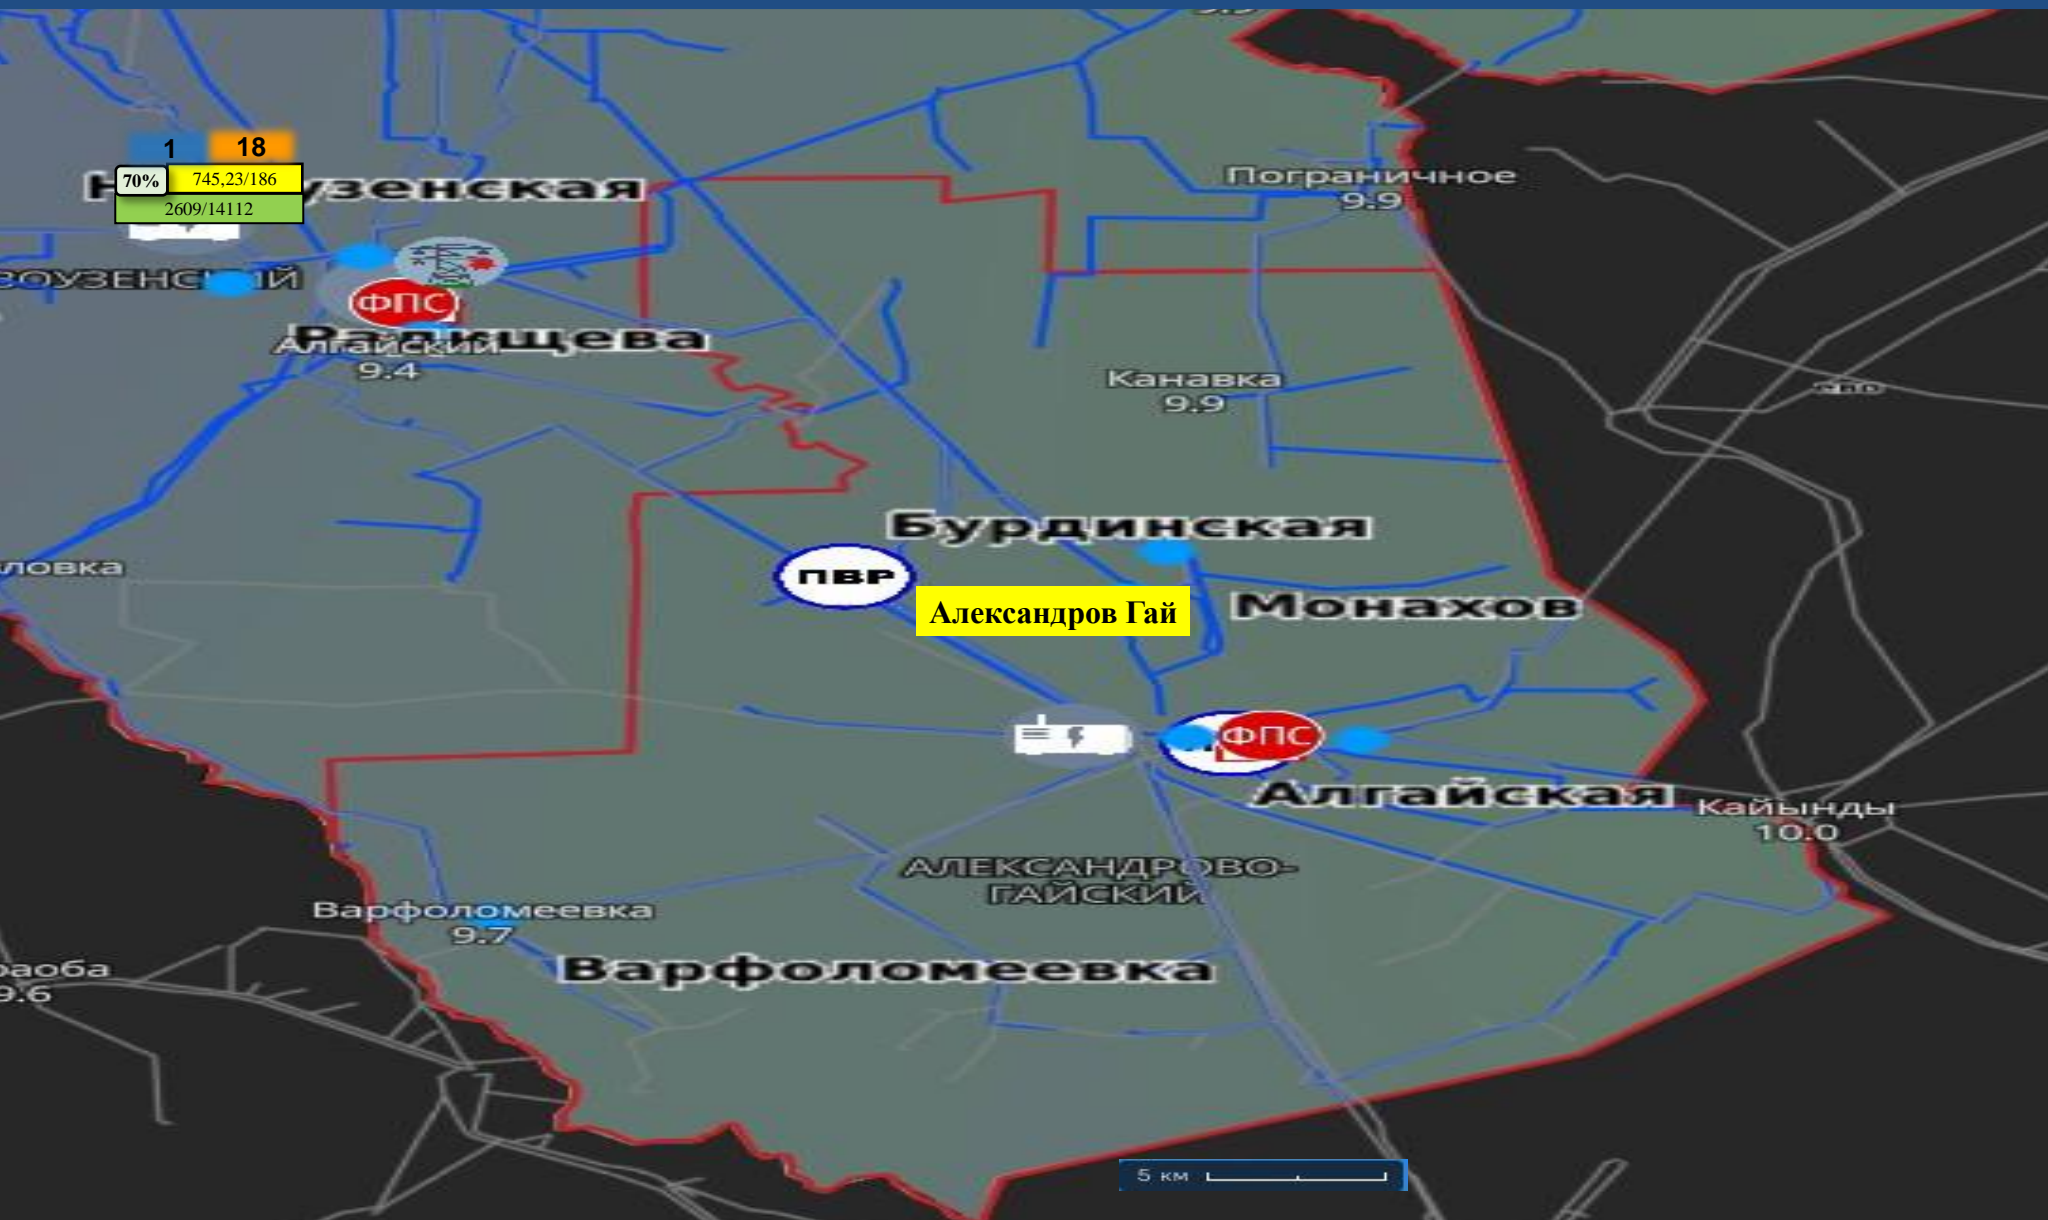

Условные обозначения

31	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
28	110 кВт	
26	150 кВт	
24	220 кВт	
22	350 кВт	
20	400 кВт	
18	500 кВт	
16	750 кВт	
14	1150 кВт	
0	не определено	

Порывы ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПС, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

5 км

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)



1 18
70% 1172,34/239
14102/199093

Условные обозначения


35 м/с	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
14	110 кВт	
29	150 кВт	
24	220 кВт	
20	350 кВт	
16	400 кВт	
10	500 кВт	
6	750 кВт	
0	1150 кВт	
0 м/с	не определено	

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПС, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC) | Прогнозируемые данные по часам | +0ч | +6ч | +12ч | +18ч | +24ч | +30ч | +36ч


ГУ МЧС России по Саратовской обл. АРМ №9 | 14:00 08.03.2026 | Исп. Тюрина Н.А. | тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЬСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

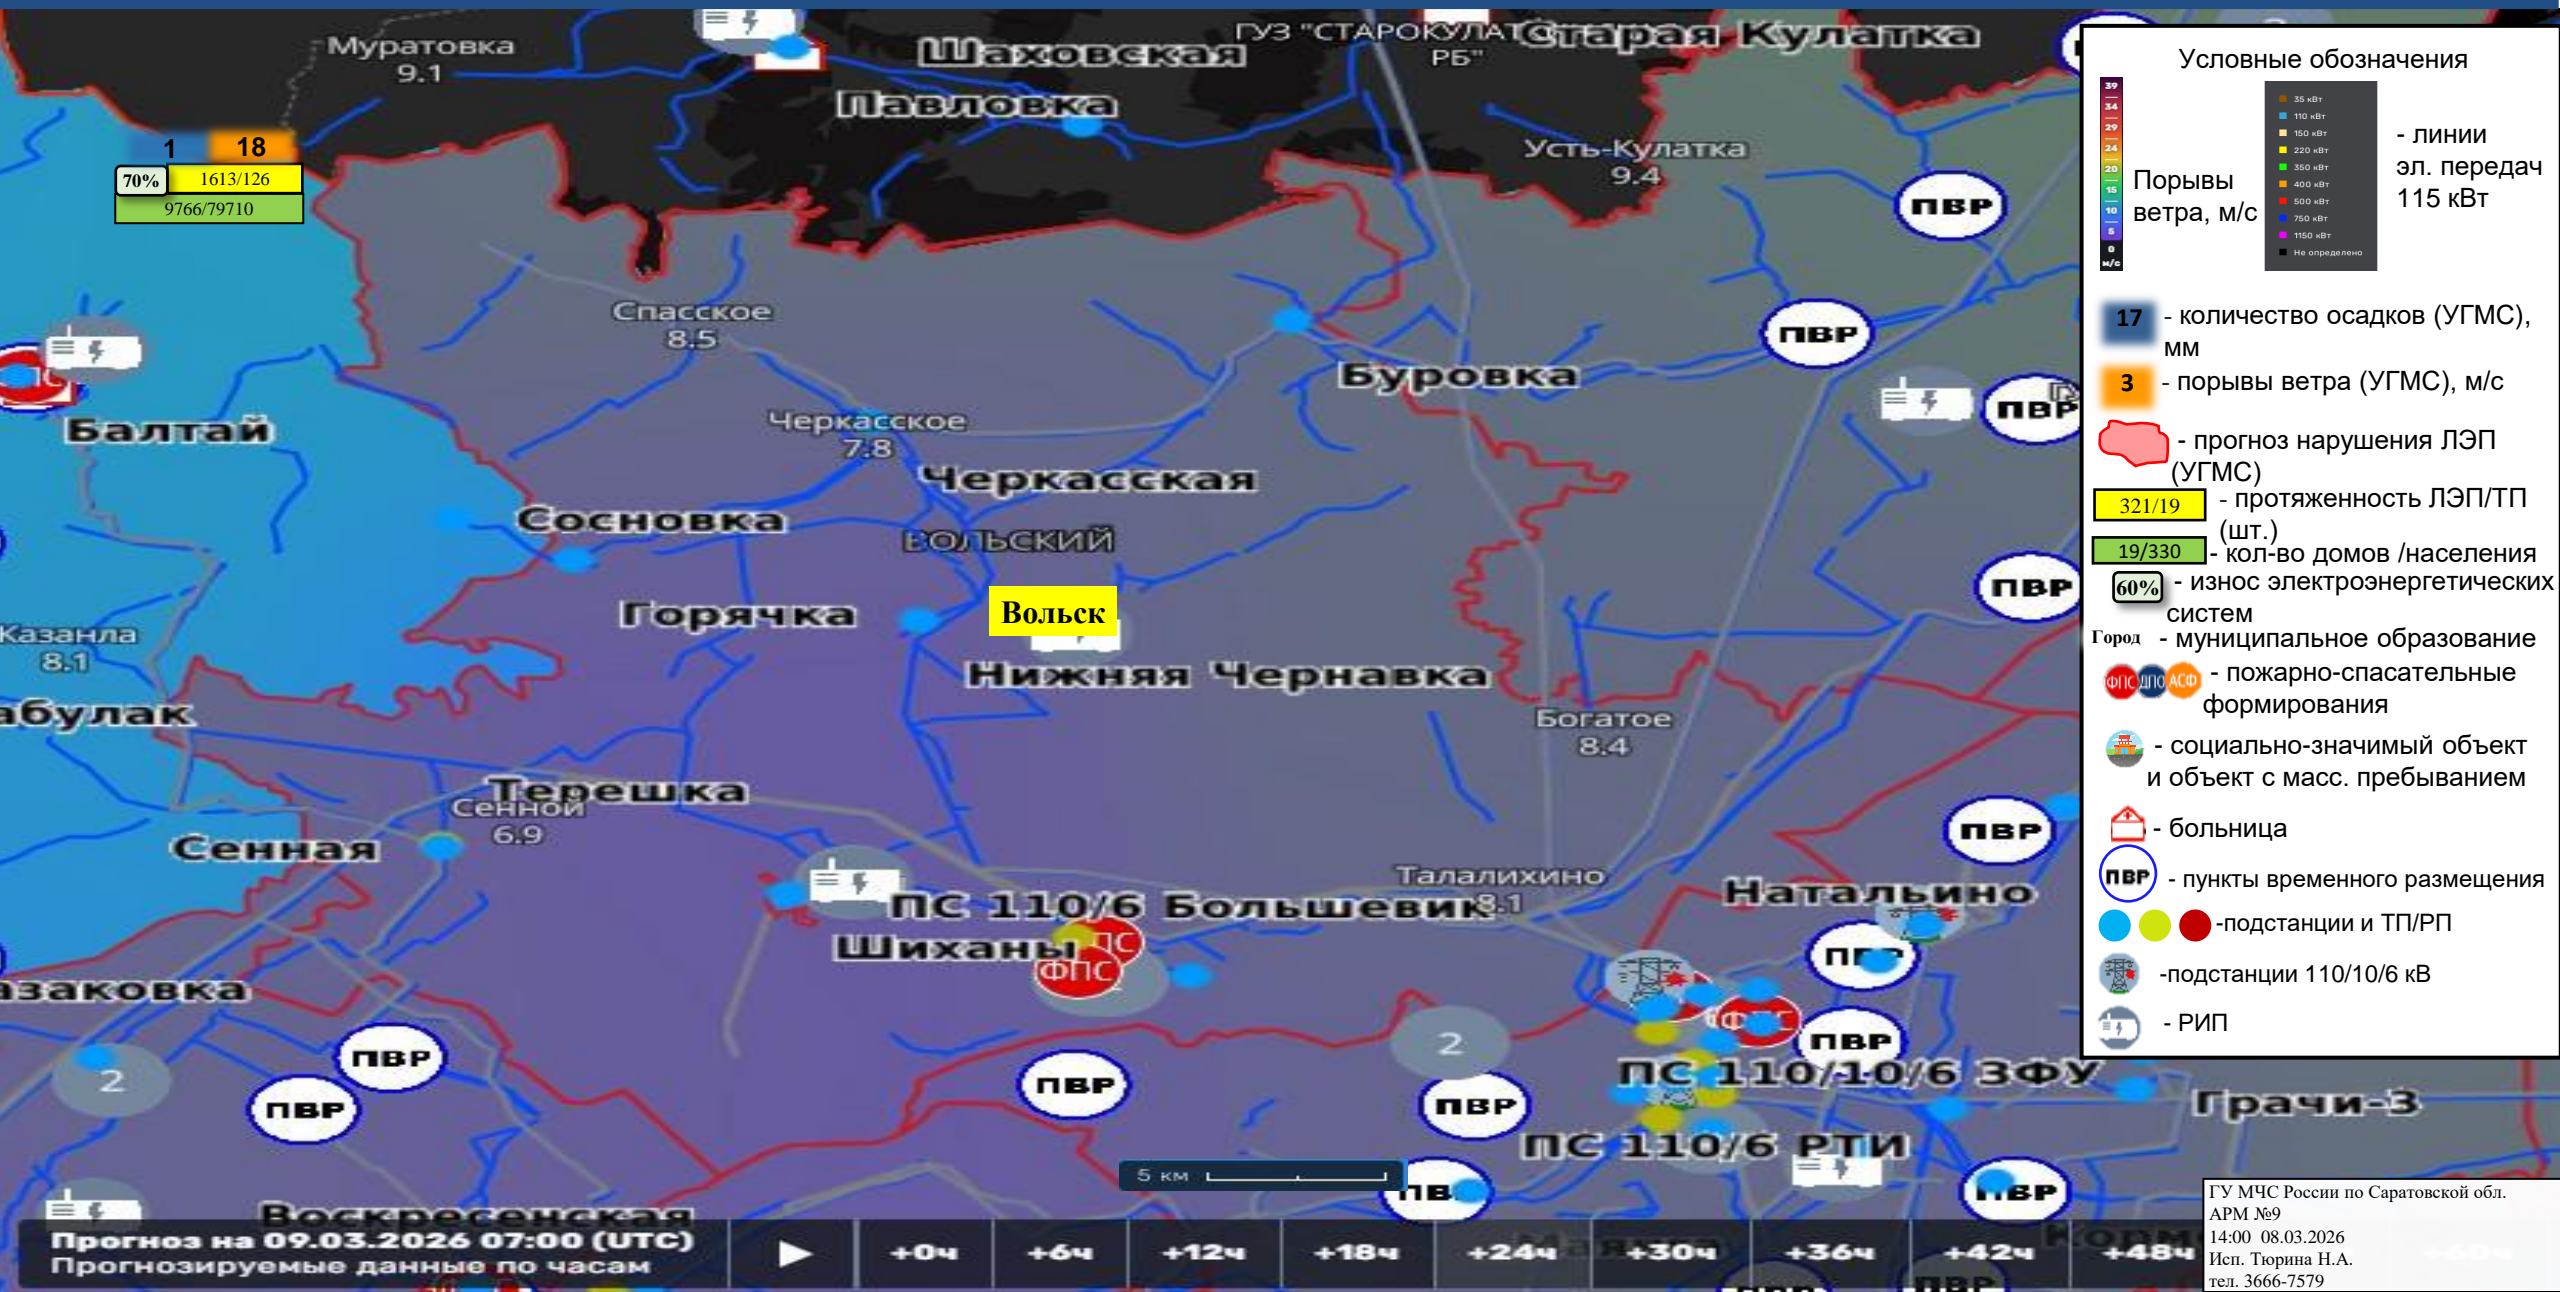

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

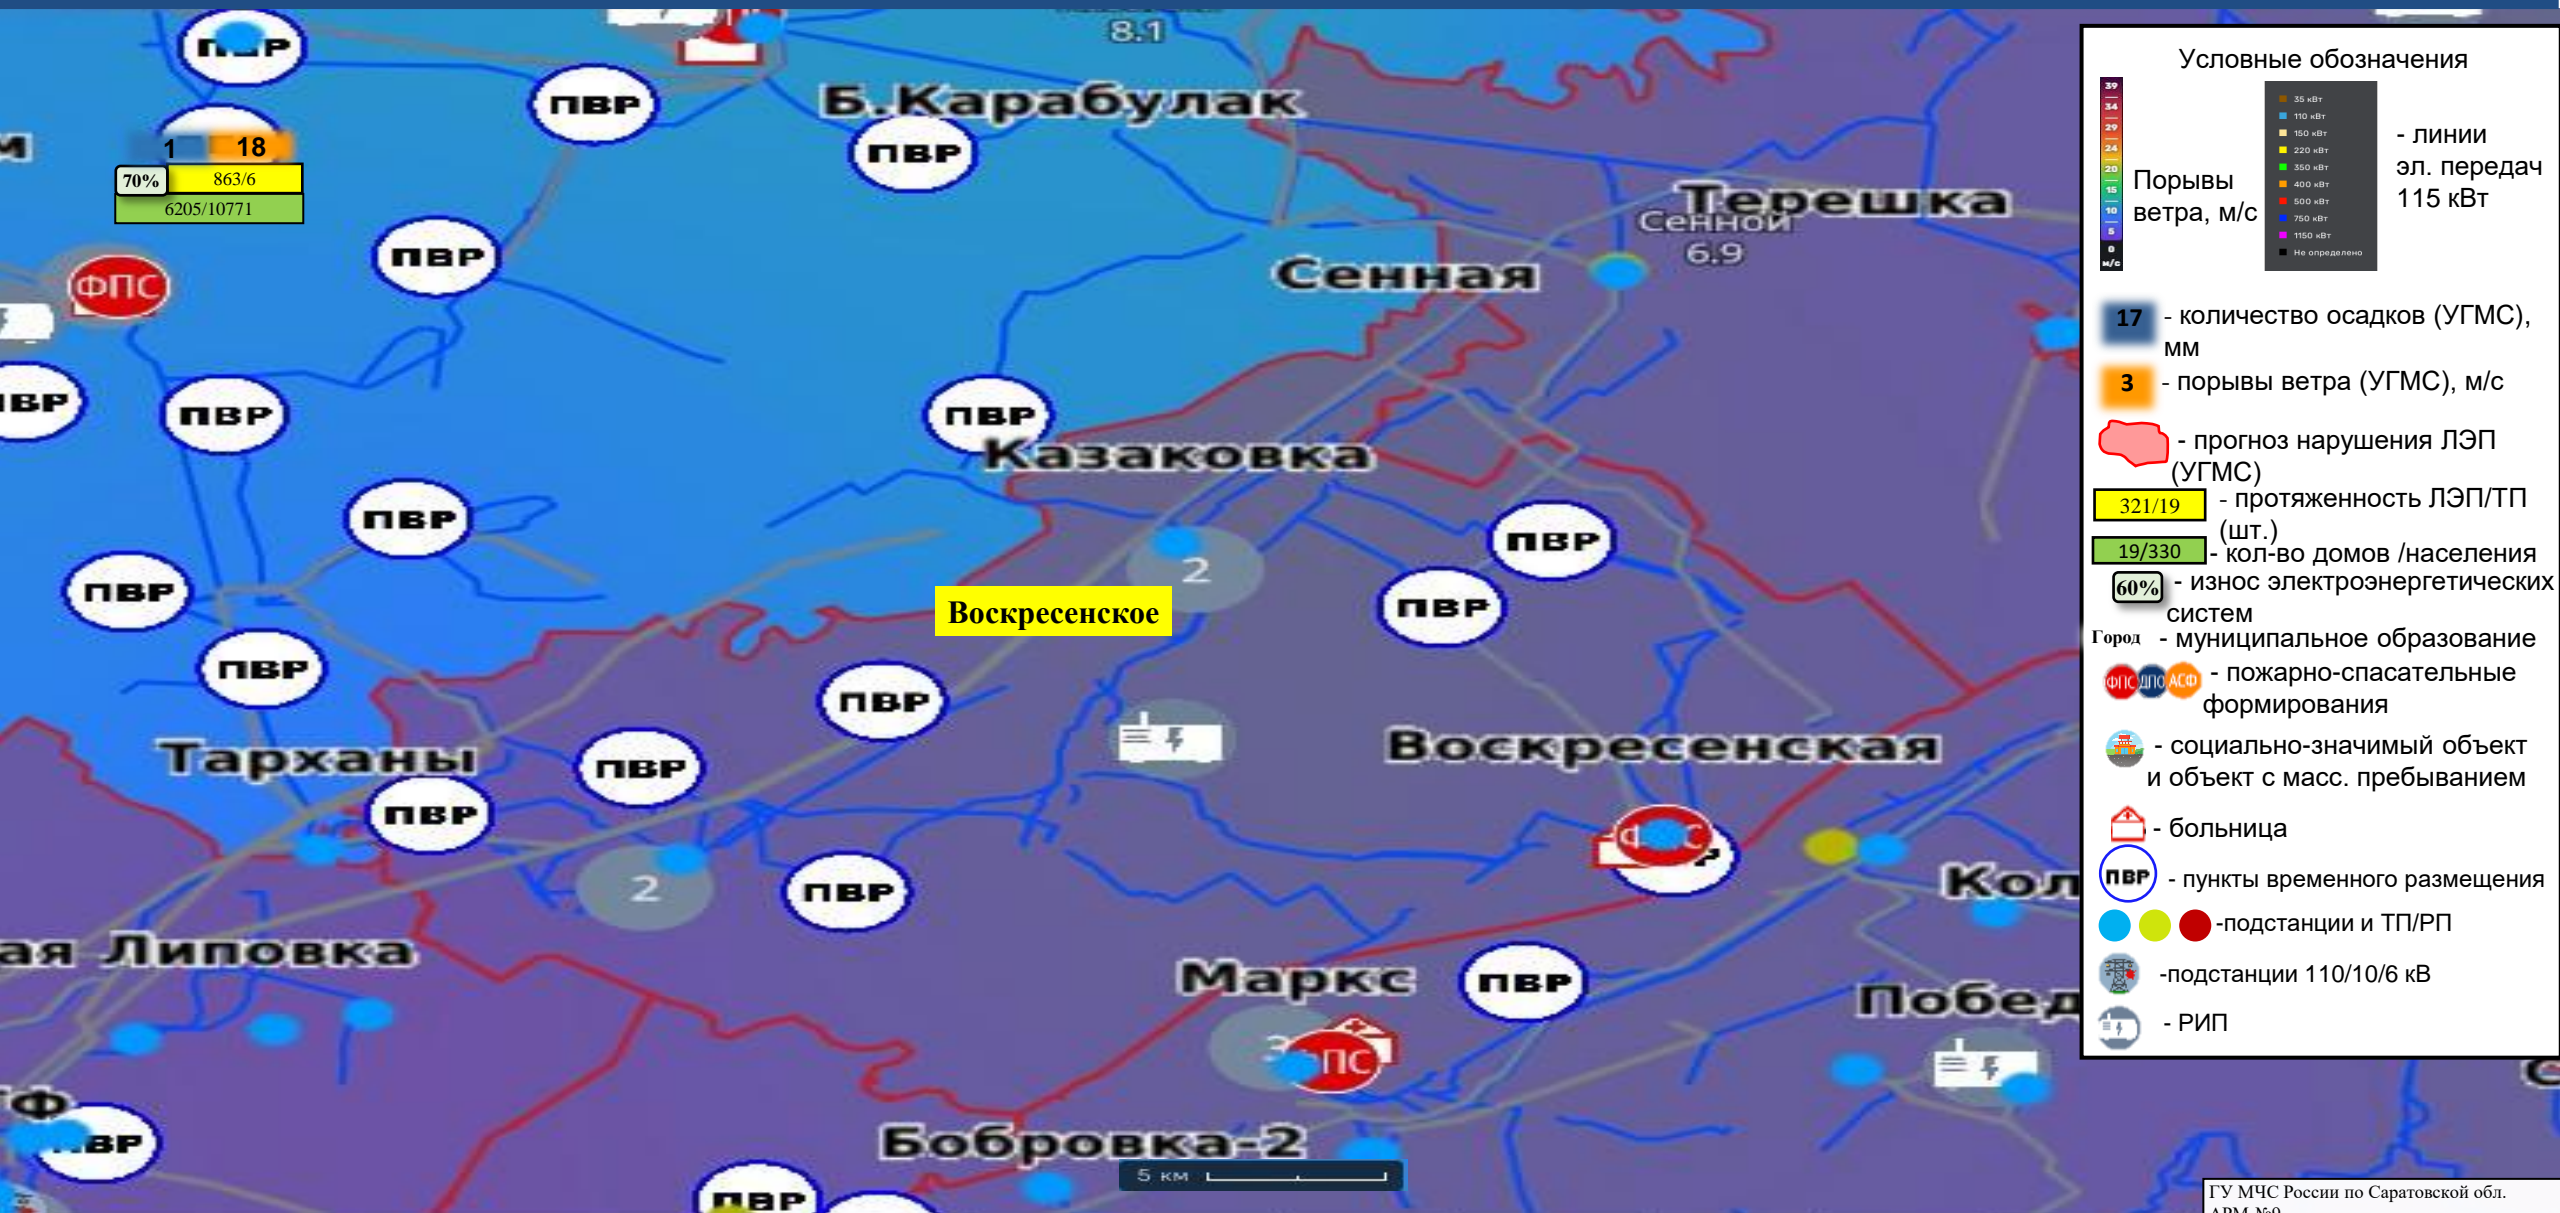

1 18
70% 863/6
6205/10771

Условные обозначения

33	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
28	110 кВт	
24	150 кВт	
20	220 кВт	
16	350 кВт	
12	400 кВт	
8	500 кВт	
4	750 кВт	
0	1150 кВт	
0	не определено	

Порывы
ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения систем
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, ДПС, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ДЕРГАЧЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)




Условные обозначения

35	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
110	110 кВт	
150	150 кВт	
220	220 кВт	
350	350 кВт	
400	400 кВт	
500	500 кВт	
750	750 кВт	
1150	1150 кВт	
0	не определено	

Порывы
ветра, м/с

17	- количество осадков (УГМС), мм
3	- порывы ветра (УГМС), м/с
	- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
321/19	- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
19/330	- кол-во домов /населения
60%	- износ электроэнергетических систем
	- муниципальное образование
	- пожарно-спасательные формирования
	- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
	- больница
	- пункты временного размещения
	- подстанции и ТП/РП
	- подстанции 110/10/6 кВ
	- РИП

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ДУХОВНИЦКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

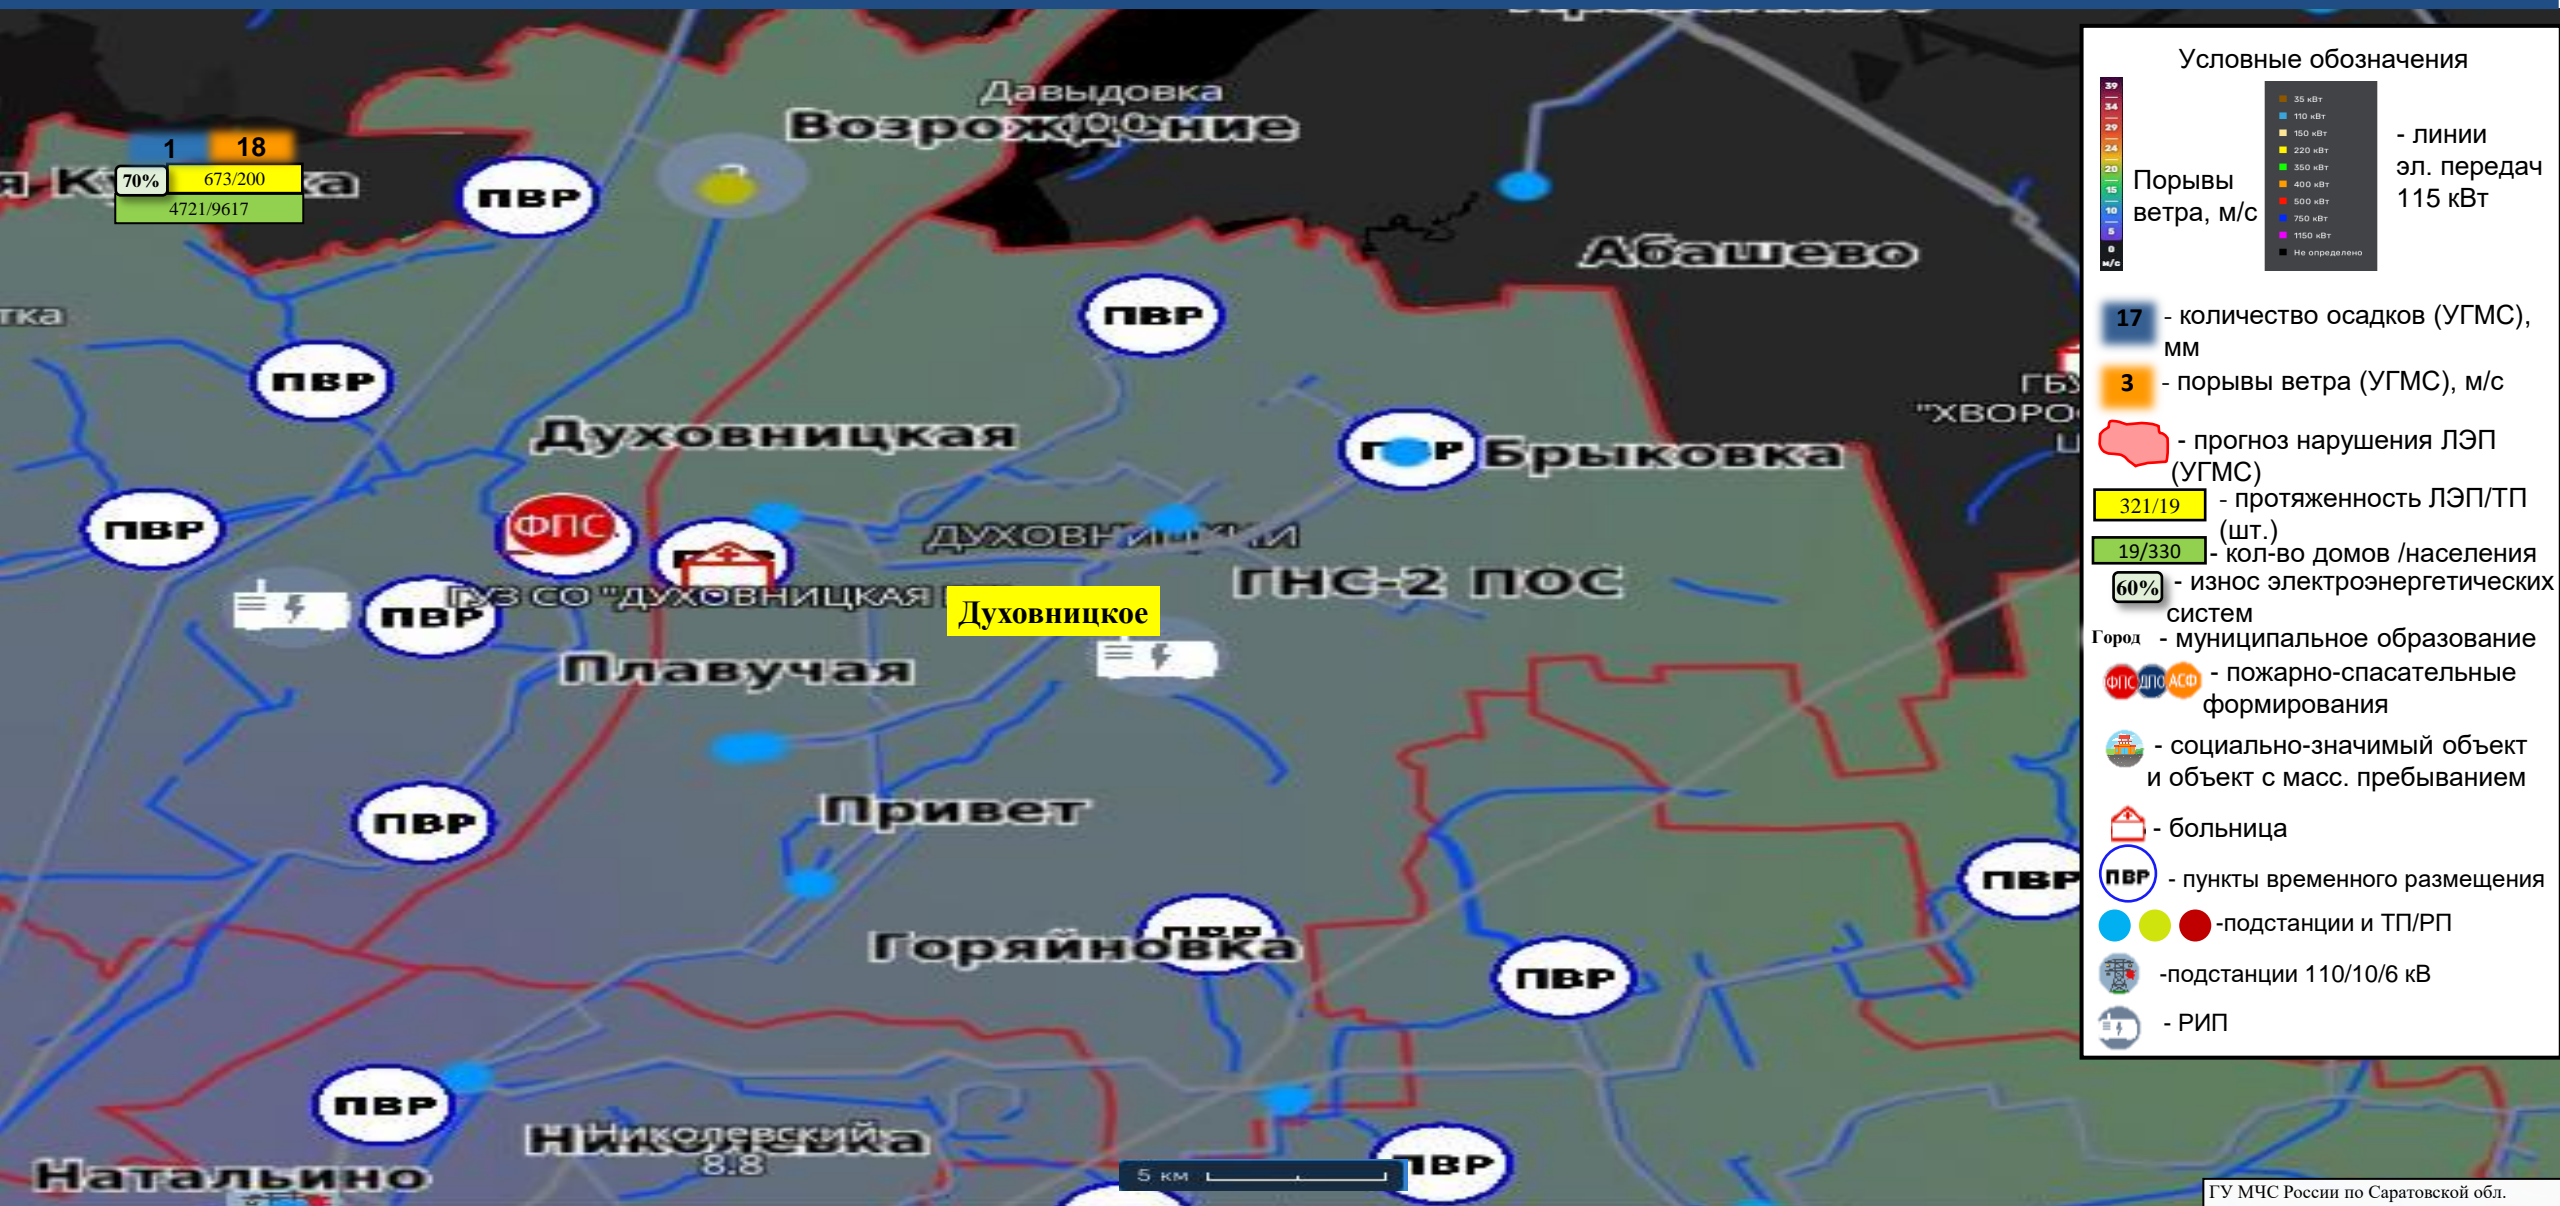

1 18
70% 673/200
4721/9617

Условные обозначения


<p>Порывы ветра, м/с</p>	<table border="1"> <tr><td>35 кВт</td></tr> <tr><td>110 кВт</td></tr> <tr><td>150 кВт</td></tr> <tr><td>220 кВт</td></tr> <tr><td>350 кВт</td></tr> <tr><td>400 кВт</td></tr> <tr><td>500 кВт</td></tr> <tr><td>750 кВт</td></tr> <tr><td>1150 кВт</td></tr> <tr><td>Не определено</td></tr> </table> <p>- линии эл. передач 115 кВт</p>	35 кВт	110 кВт	150 кВт	220 кВт	350 кВт	400 кВт	500 кВт	750 кВт	1150 кВт	Не определено
35 кВт											
110 кВт											
150 кВт											
220 кВт											
350 кВт											
400 кВт											
500 кВт											
750 кВт											
1150 кВт											
Не определено											
<p>17 - количество осадков (УГМС), мм</p> <p>3 - порывы ветра (УГМС), м/с</p> <p> - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)</p> <p> 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)</p> <p> 19/330 - кол-во домов /населения</p> <p> 60% - износ электроэнергетических систем</p> <p>Город - муниципальное образование</p> <p> - пожарно-спасательные формирования</p> <p> - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием</p> <p> - больница</p> <p> - пункты временного размещения</p> <p> - подстанции и ТП/РП</p> <p> - подстанции 110/10/6 кВ</p> <p> - РИП</p>											

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

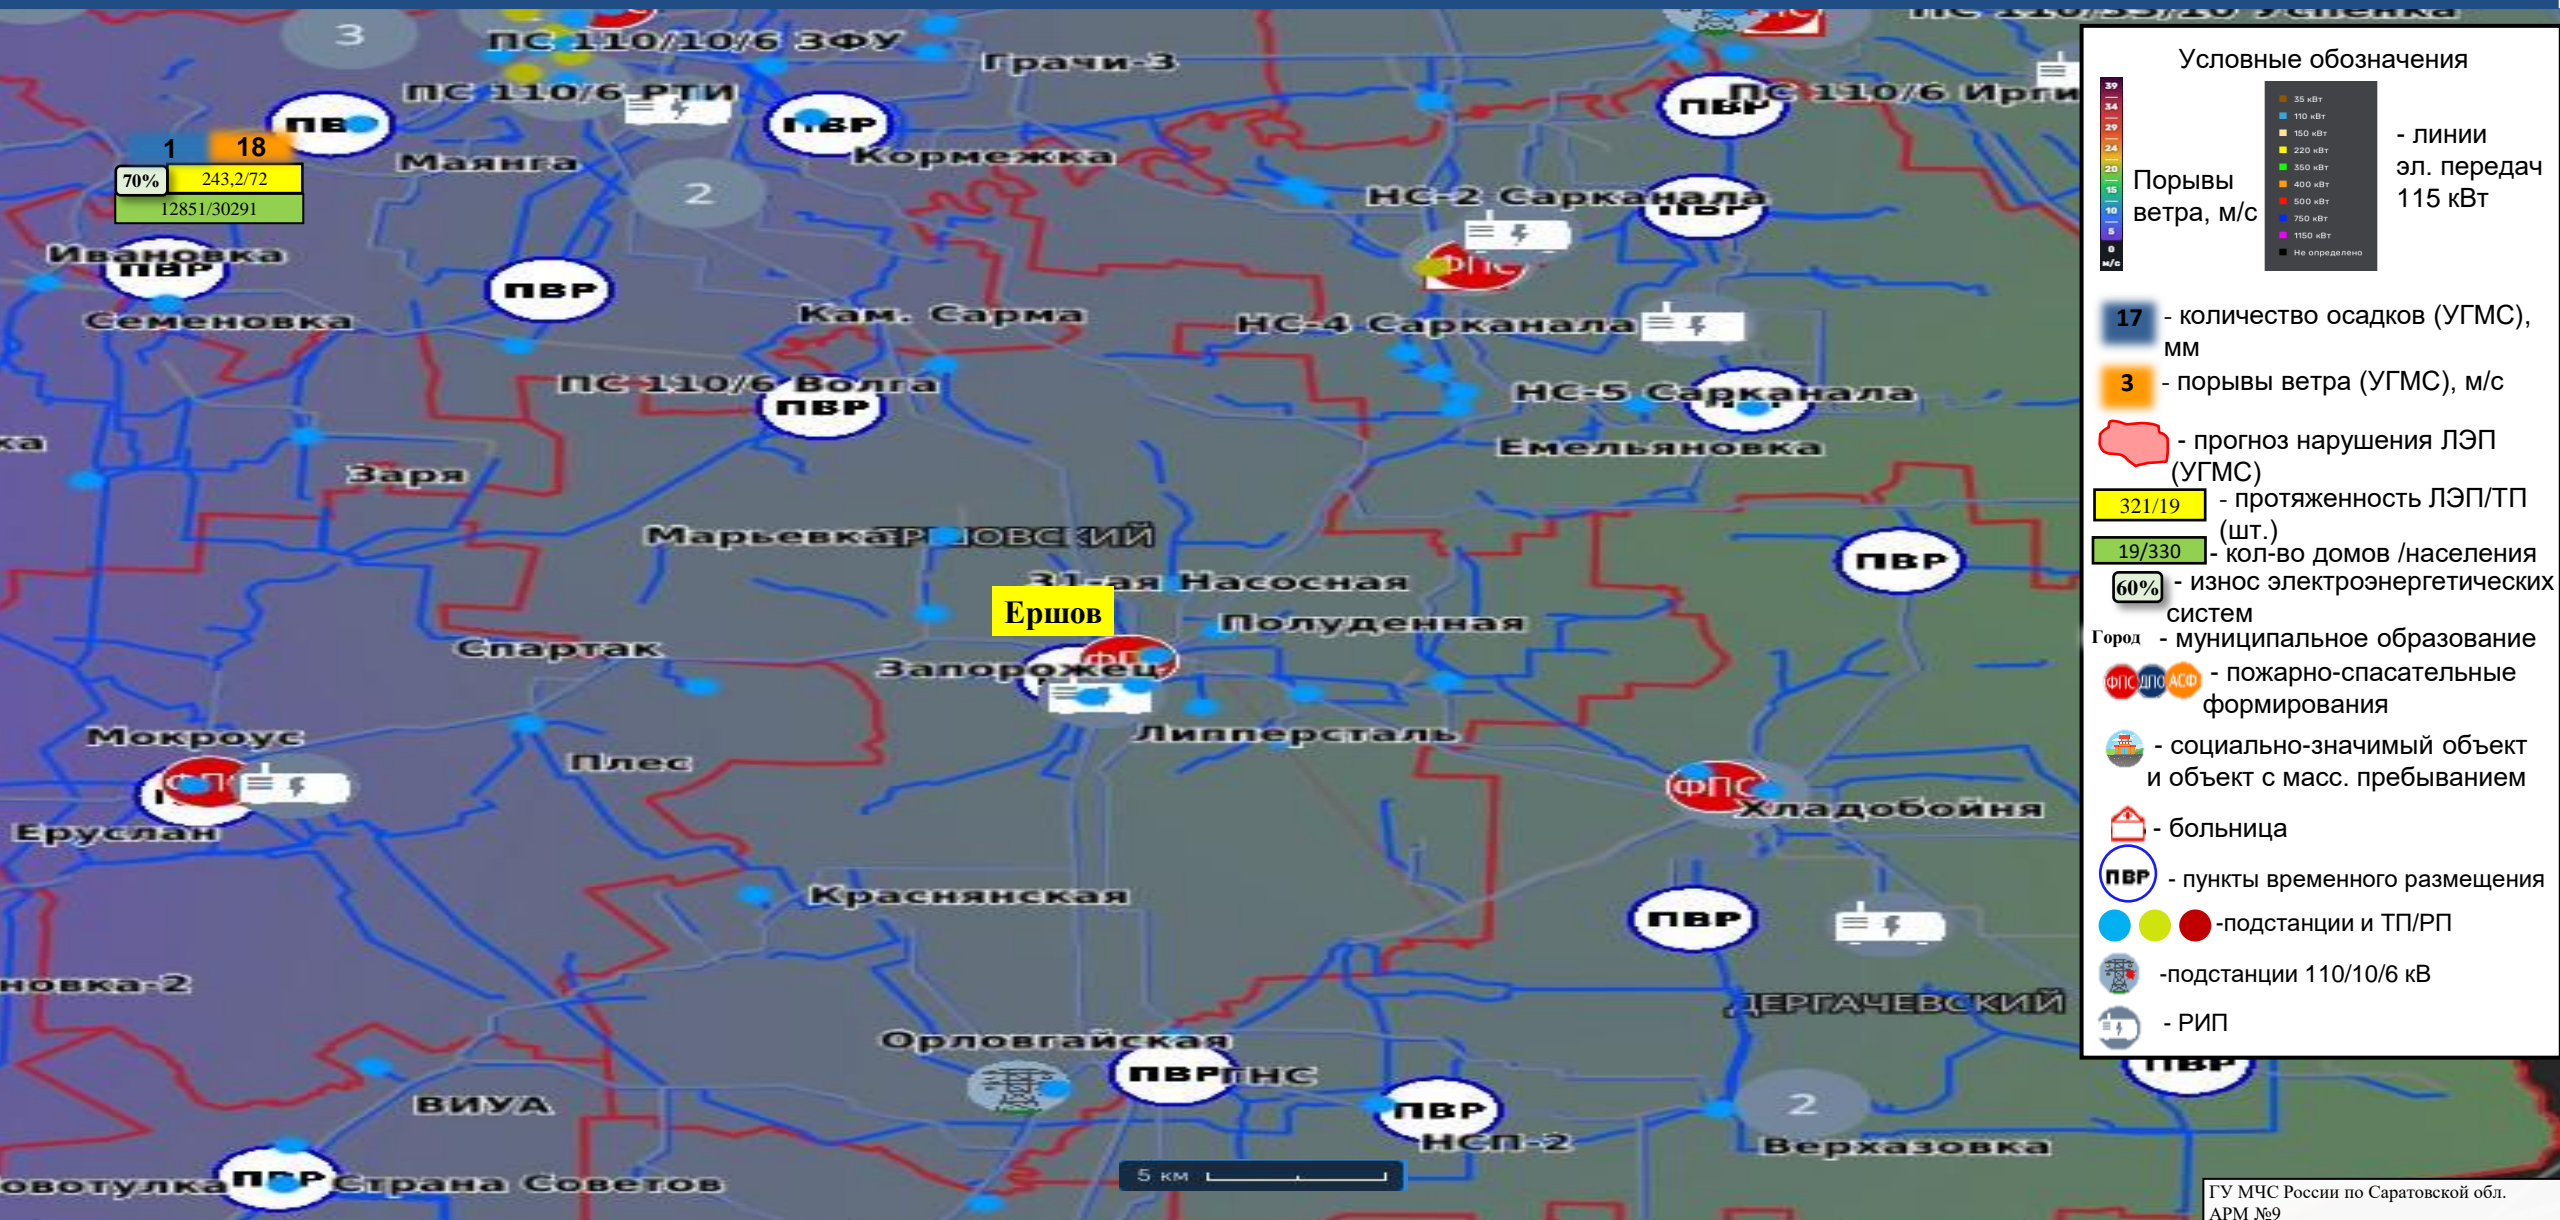


Условные обозначения

<p>Порывы ветра, м/с</p> <ul style="list-style-type: none"> 35 м/с 110 м/с 150 м/с 220 м/с 350 м/с 400 м/с 500 м/с 750 м/с 1150 м/с 0 м/с Не определено 	<p>- линии эл. передач 115 кВт</p>
--	------------------------------------

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения систем
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

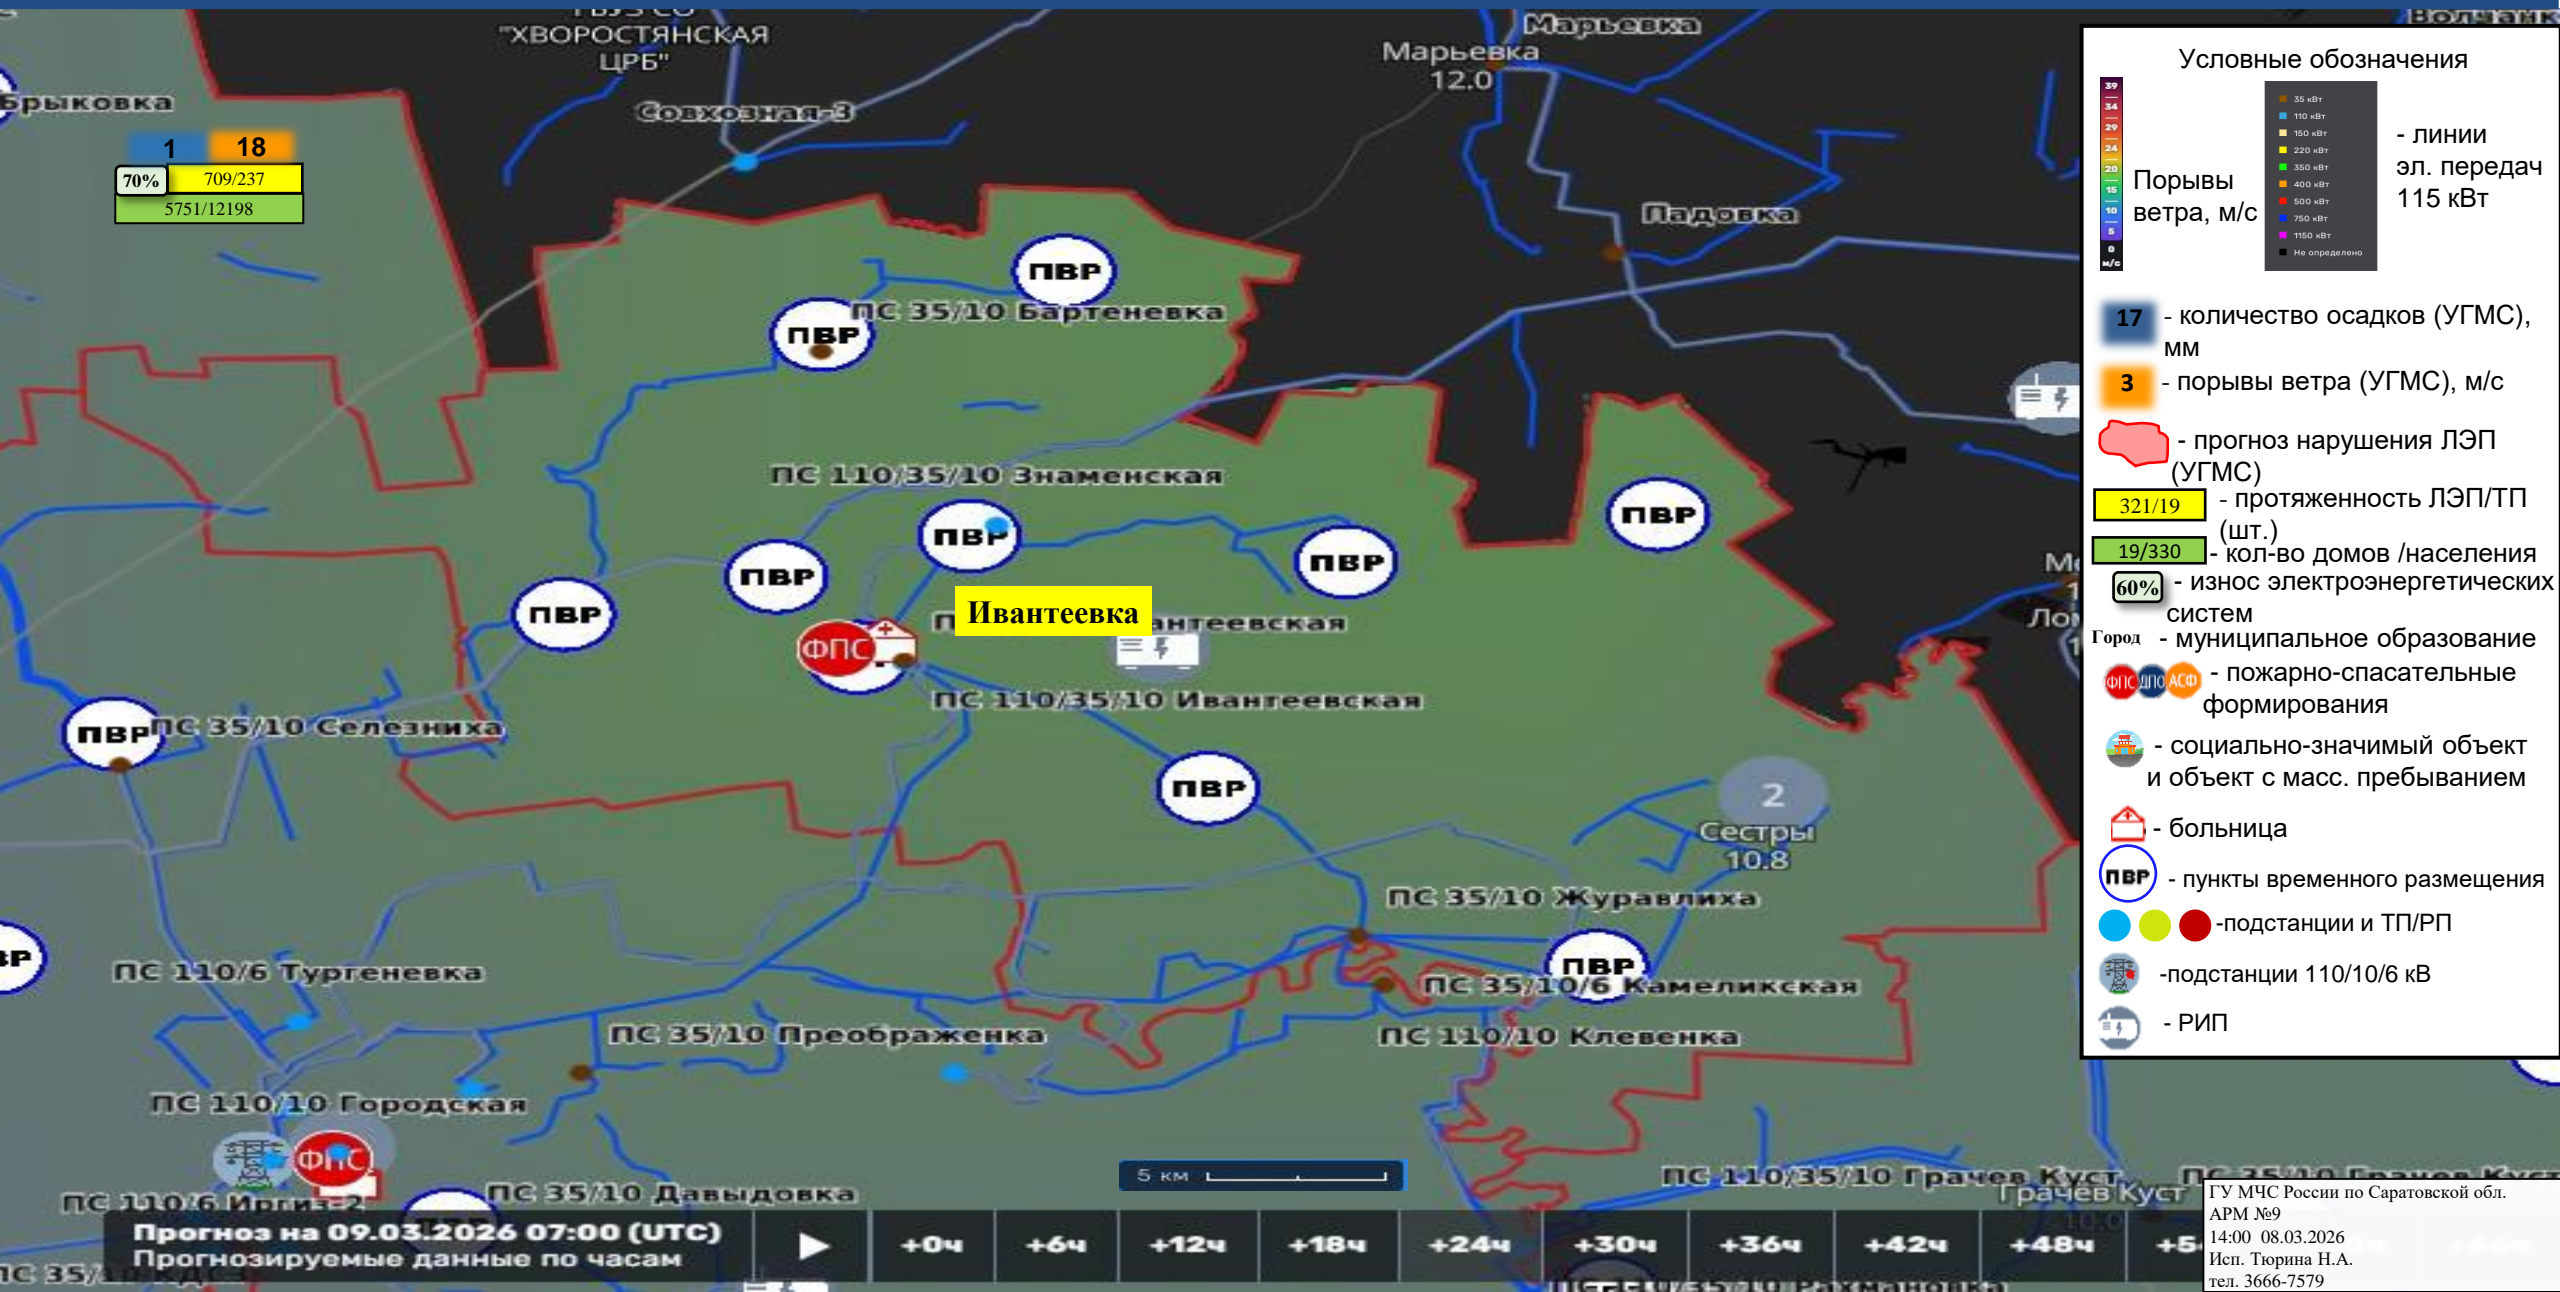

1 18
70% 709/237
5751/12198

Условные обозначения

35	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
110	110 кВт	
150	150 кВт	
220	220 кВт	
350	350 кВт	
400	400 кВт	
500	500 кВт	
750	750 кВт	
1150	1150 кВт	
0	не определено	

Порывы
ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП


Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

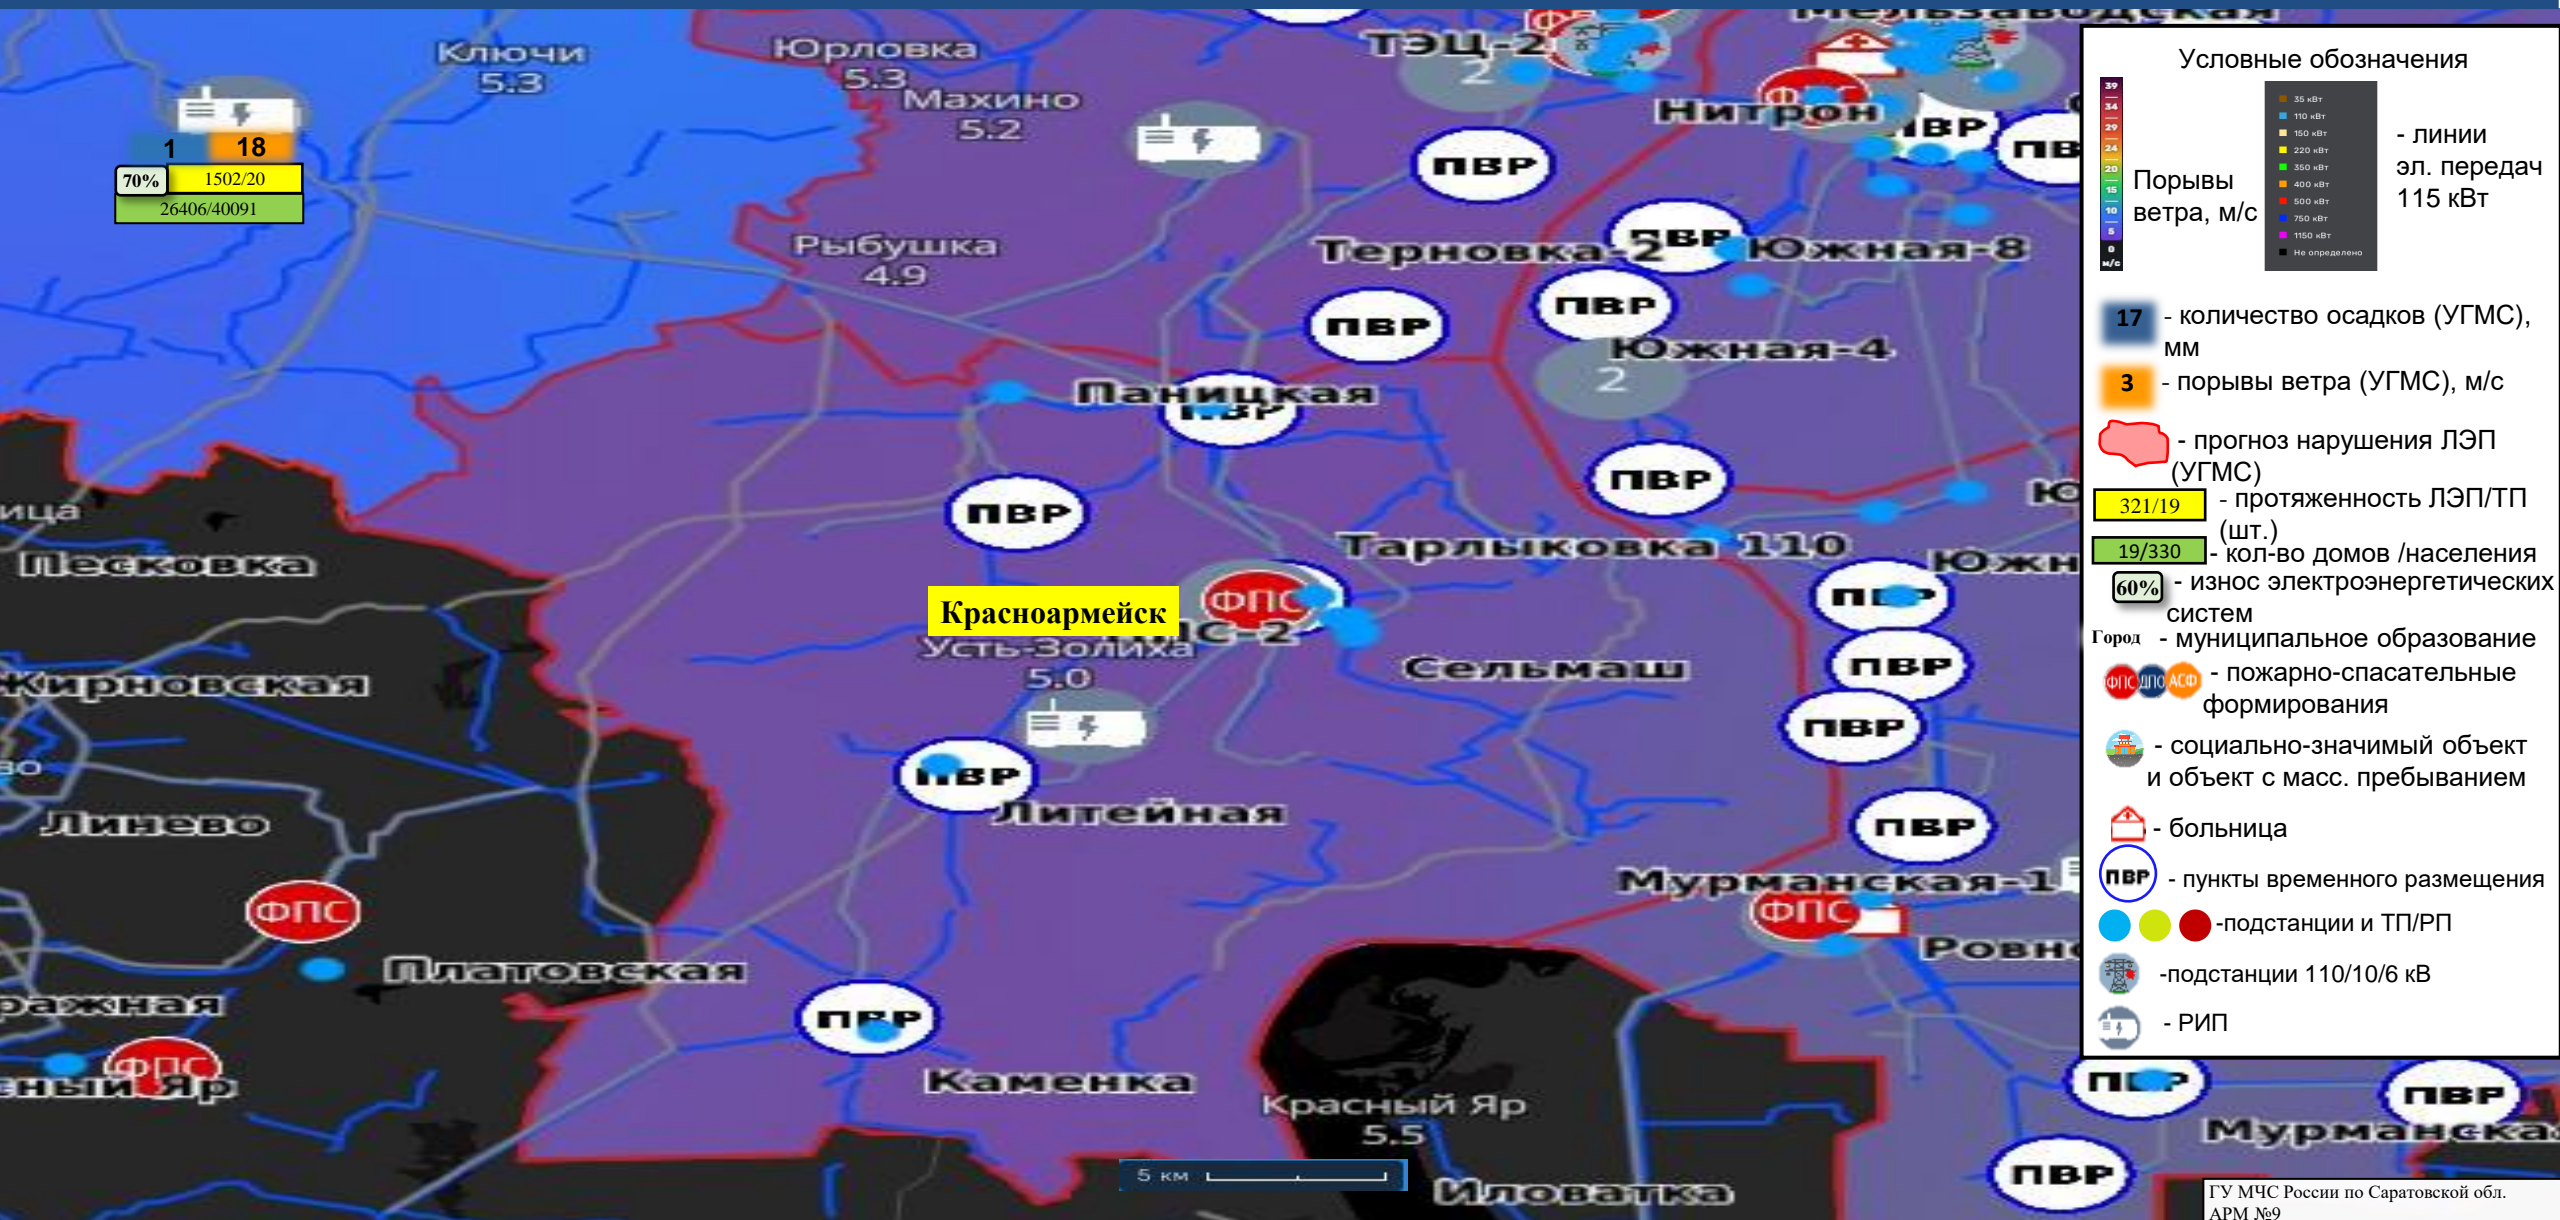

1	18
70%	1502/20
26406/40091	

Условные обозначения

33	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
28	110 кВт	
23	150 кВт	
18	220 кВт	
13	350 кВт	
8	400 кВт	
3	500 кВт	
0	750 кВт	
0	1150 кВт	
0	не определено	

Порывы
ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

5 км

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶	+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч
---	-----	-----	------	------	------

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)



Условные обозначения

33	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
28	110 кВт	
24	150 кВт	
20	220 кВт	
16	350 кВт	
12	400 кВт	
8	500 кВт	
4	750 кВт	
0	1150 кВт	
0	не определено	

Порывы ветра, м/с


- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС, МЧС, АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

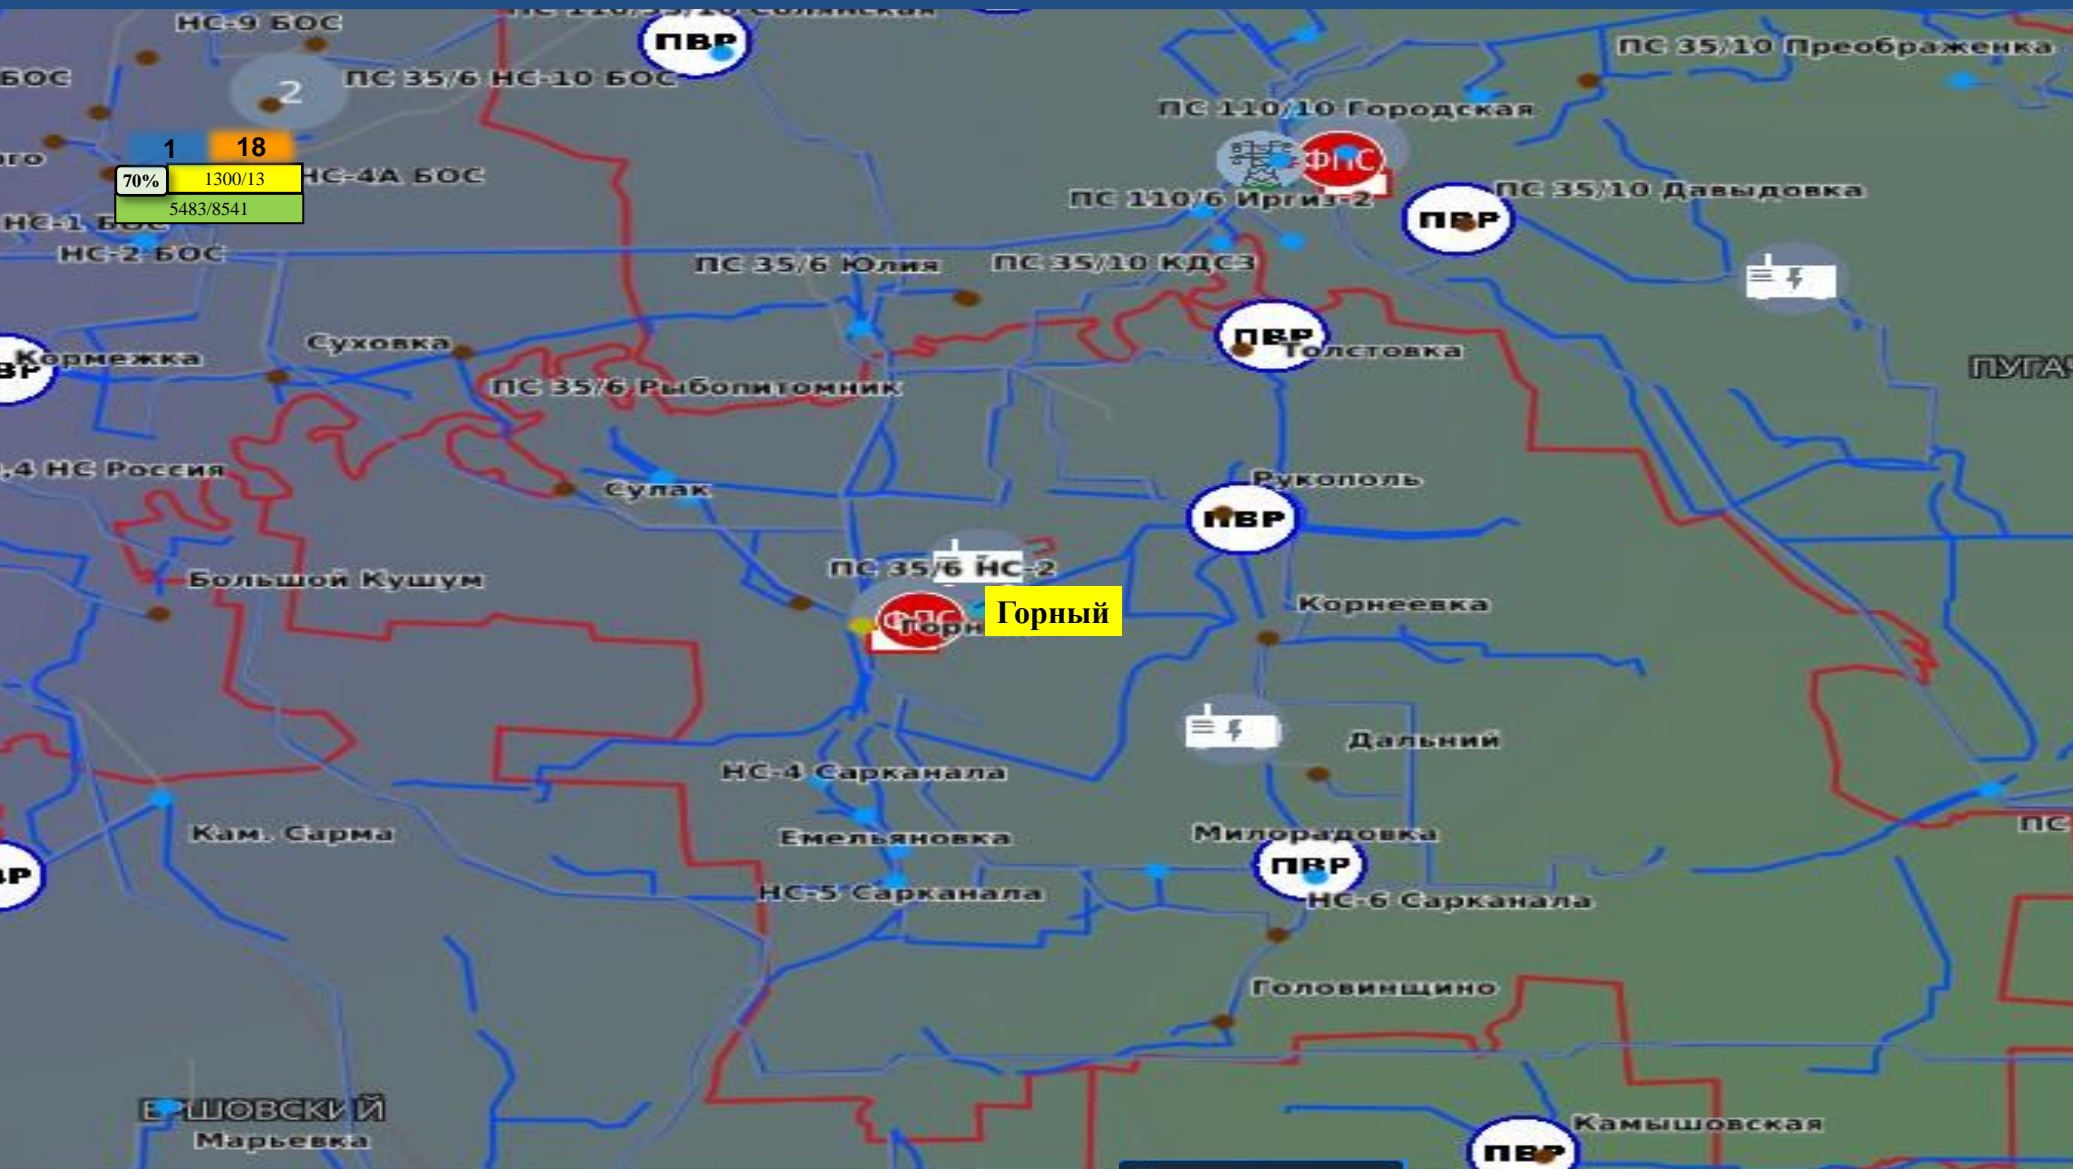


Условные обозначения

<p>Порывы ветра, м/с</p>	<p>- линии эл. передач 115 кВТ</p>
--------------------------	------------------------------------

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

МАРКСВОСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

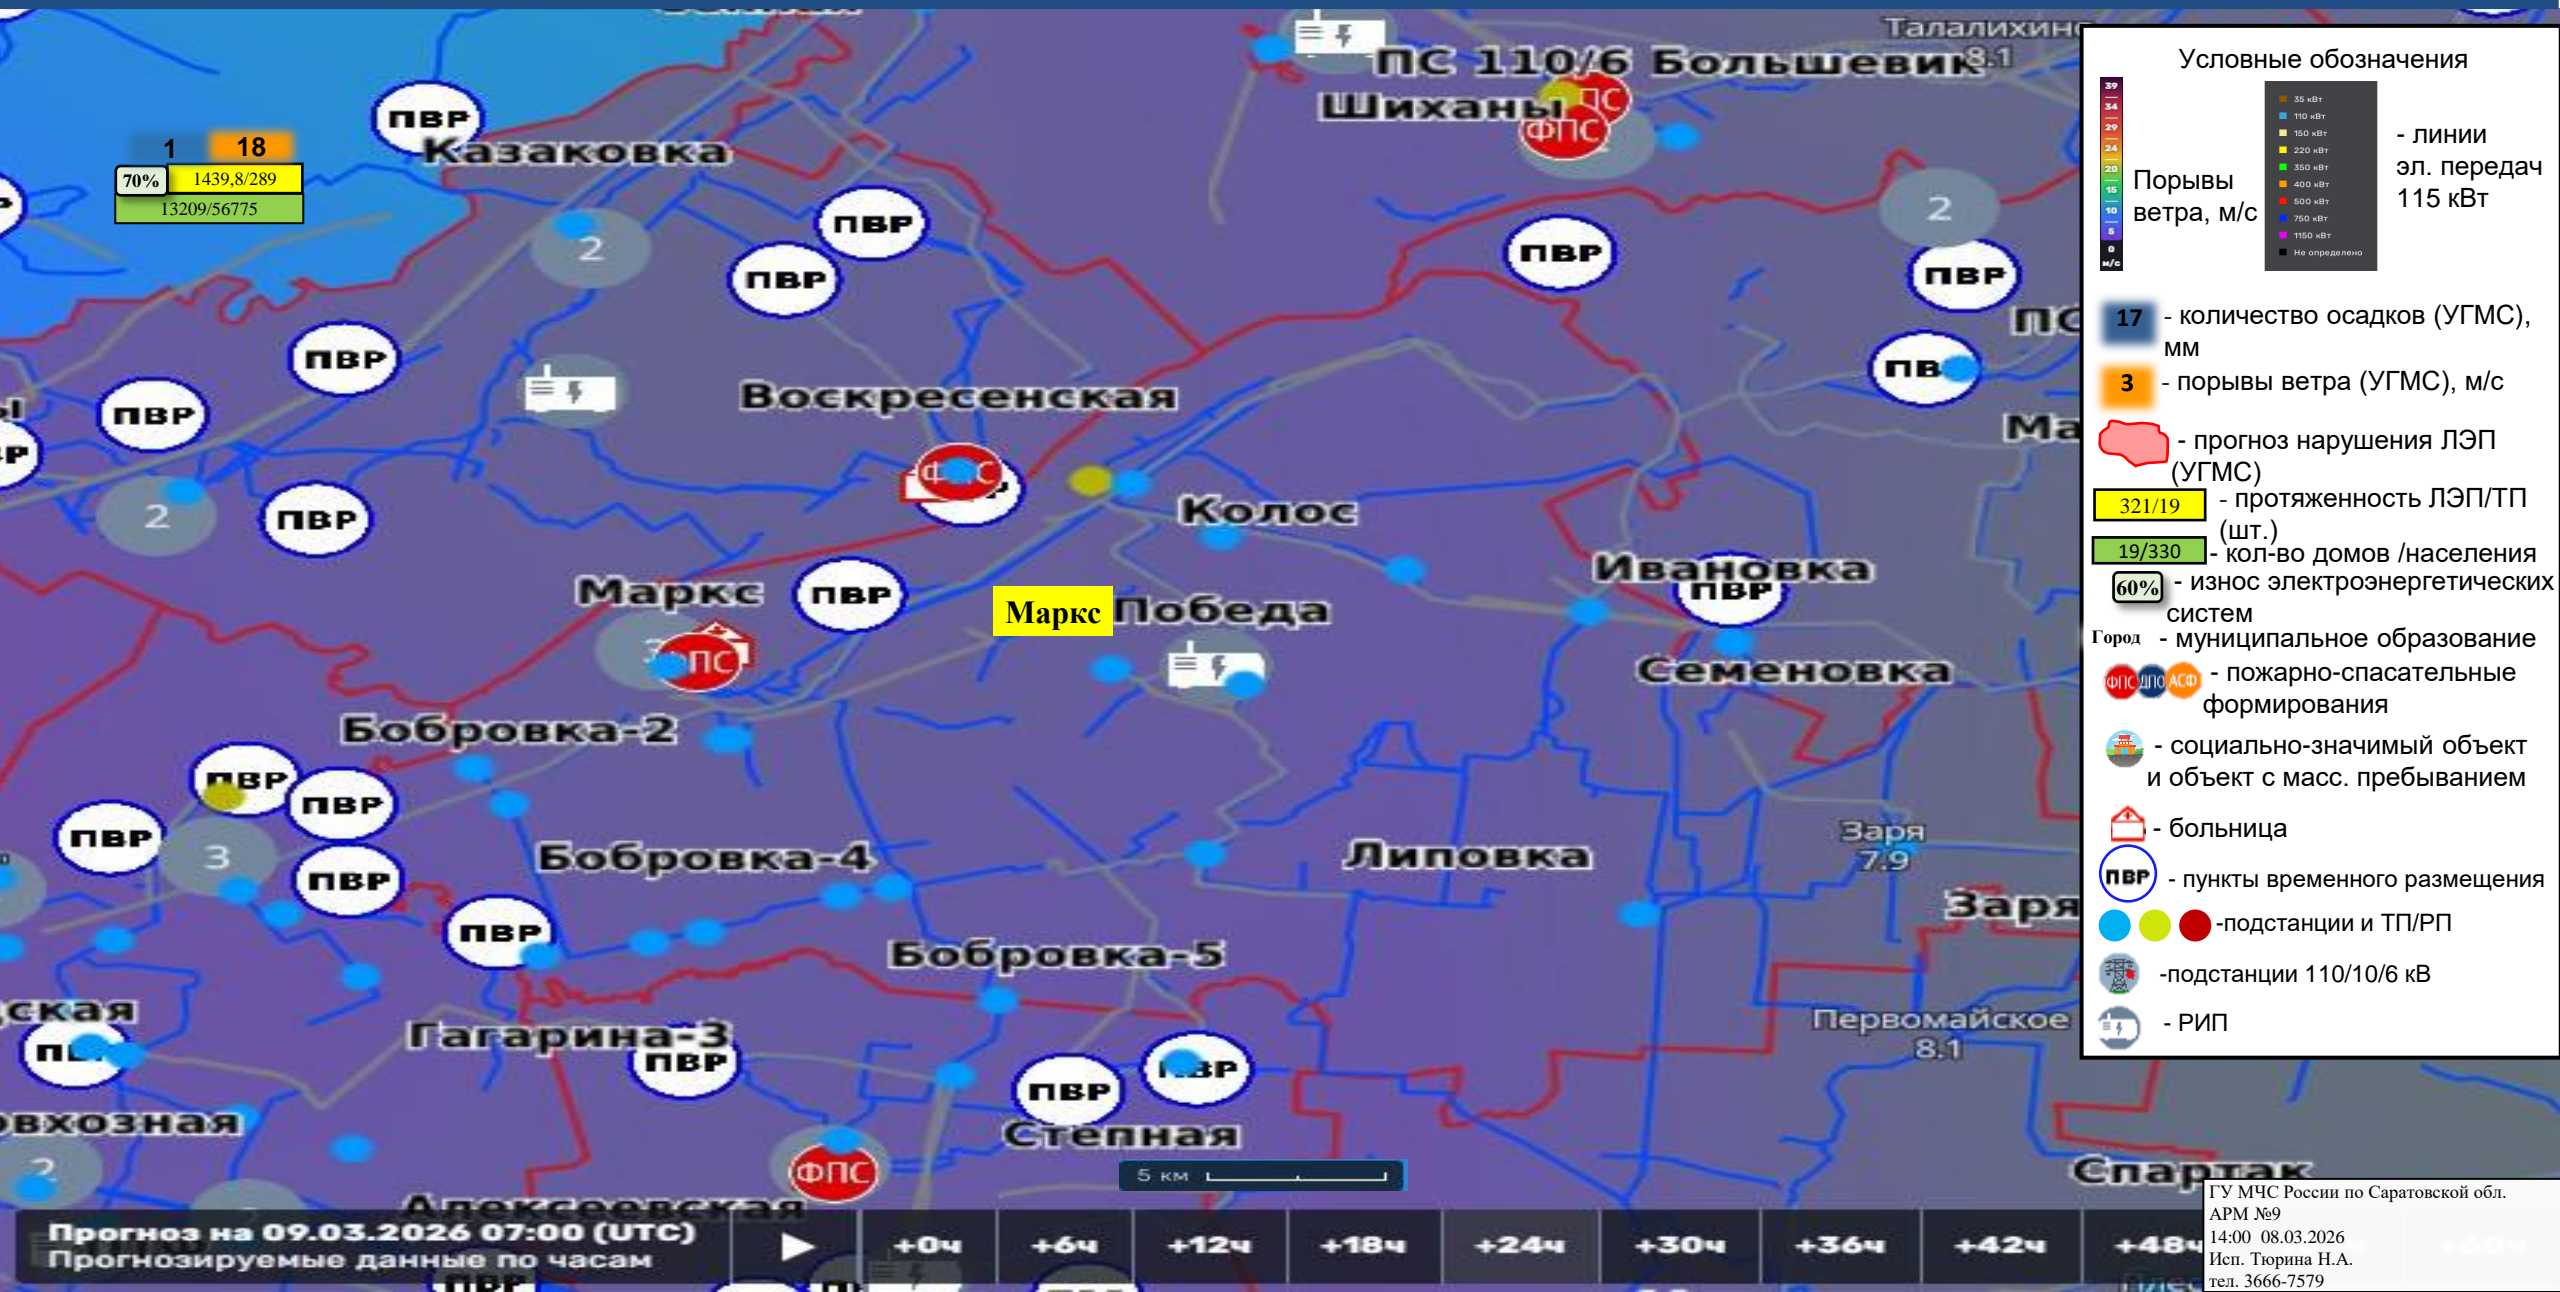

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

МО Г. САРАТОВ РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

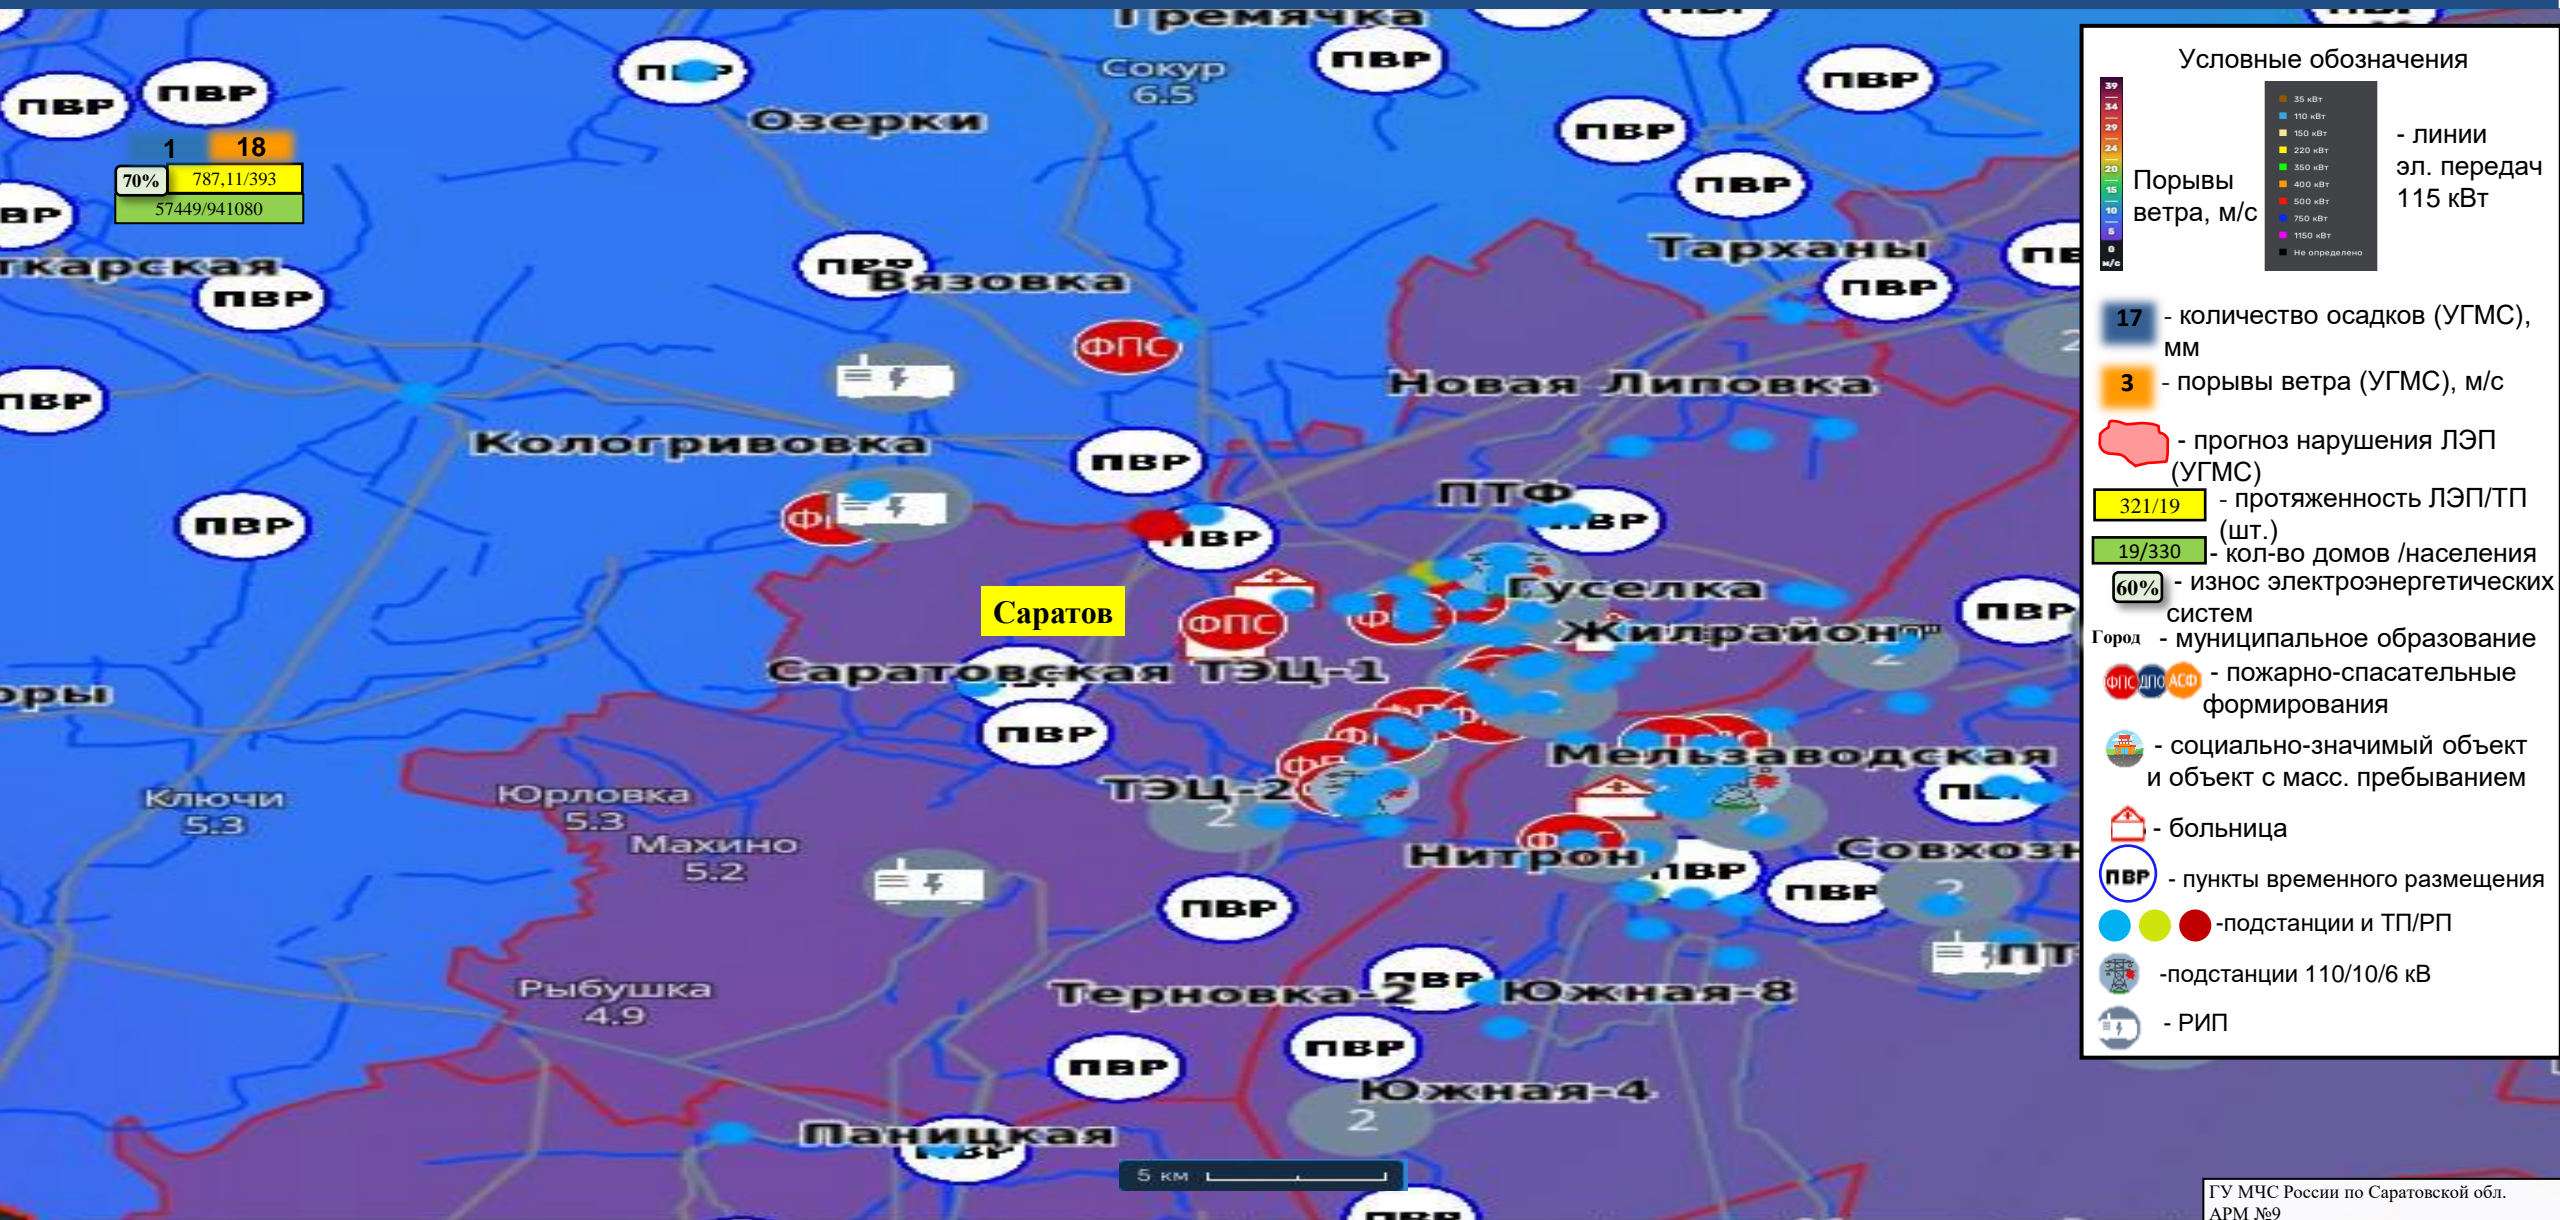

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам



+0ч

+6ч


+12ч

+18ч

+24ч

+30ч

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

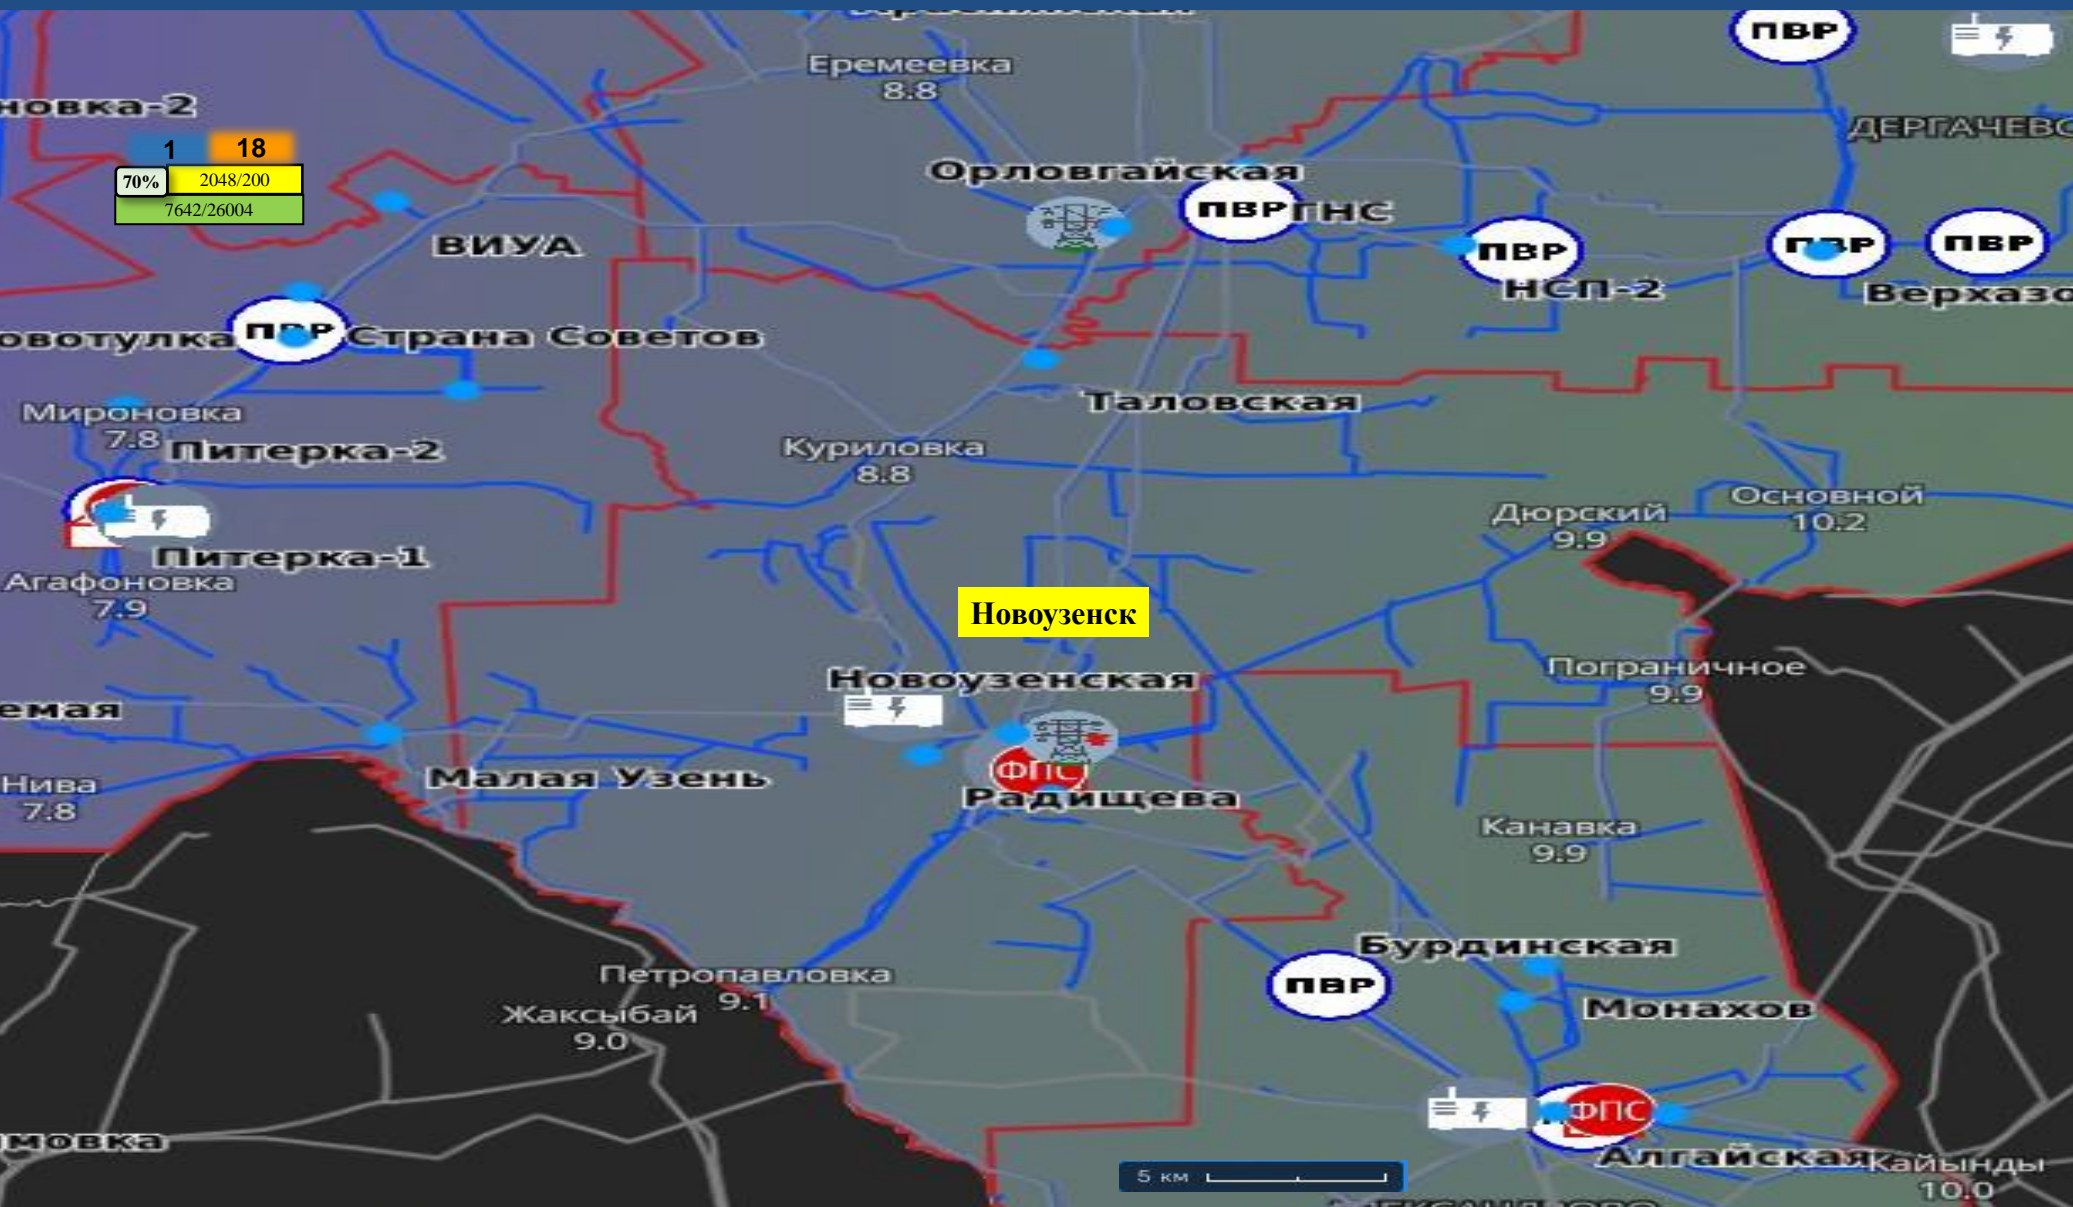


Условные обозначения

<p>Порывы ветра, м/с</p>	<table border="1"> <tr><td>35 кВт</td></tr> <tr><td>110 кВт</td></tr> <tr><td>150 кВт</td></tr> <tr><td>220 кВт</td></tr> <tr><td>350 кВт</td></tr> <tr><td>400 кВт</td></tr> <tr><td>500 кВт</td></tr> <tr><td>750 кВт</td></tr> <tr><td>1150 кВт</td></tr> <tr><td>Не определено</td></tr> </table> <p>- линии эл. передач 115 кВт</p>	35 кВт	110 кВт	150 кВт	220 кВт	350 кВт	400 кВт	500 кВт	750 кВт	1150 кВт	Не определено
35 кВт											
110 кВт											
150 кВт											
220 кВт											
350 кВт											
400 кВт											
500 кВт											
750 кВт											
1150 кВт											
Не определено											


- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ОЗИНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

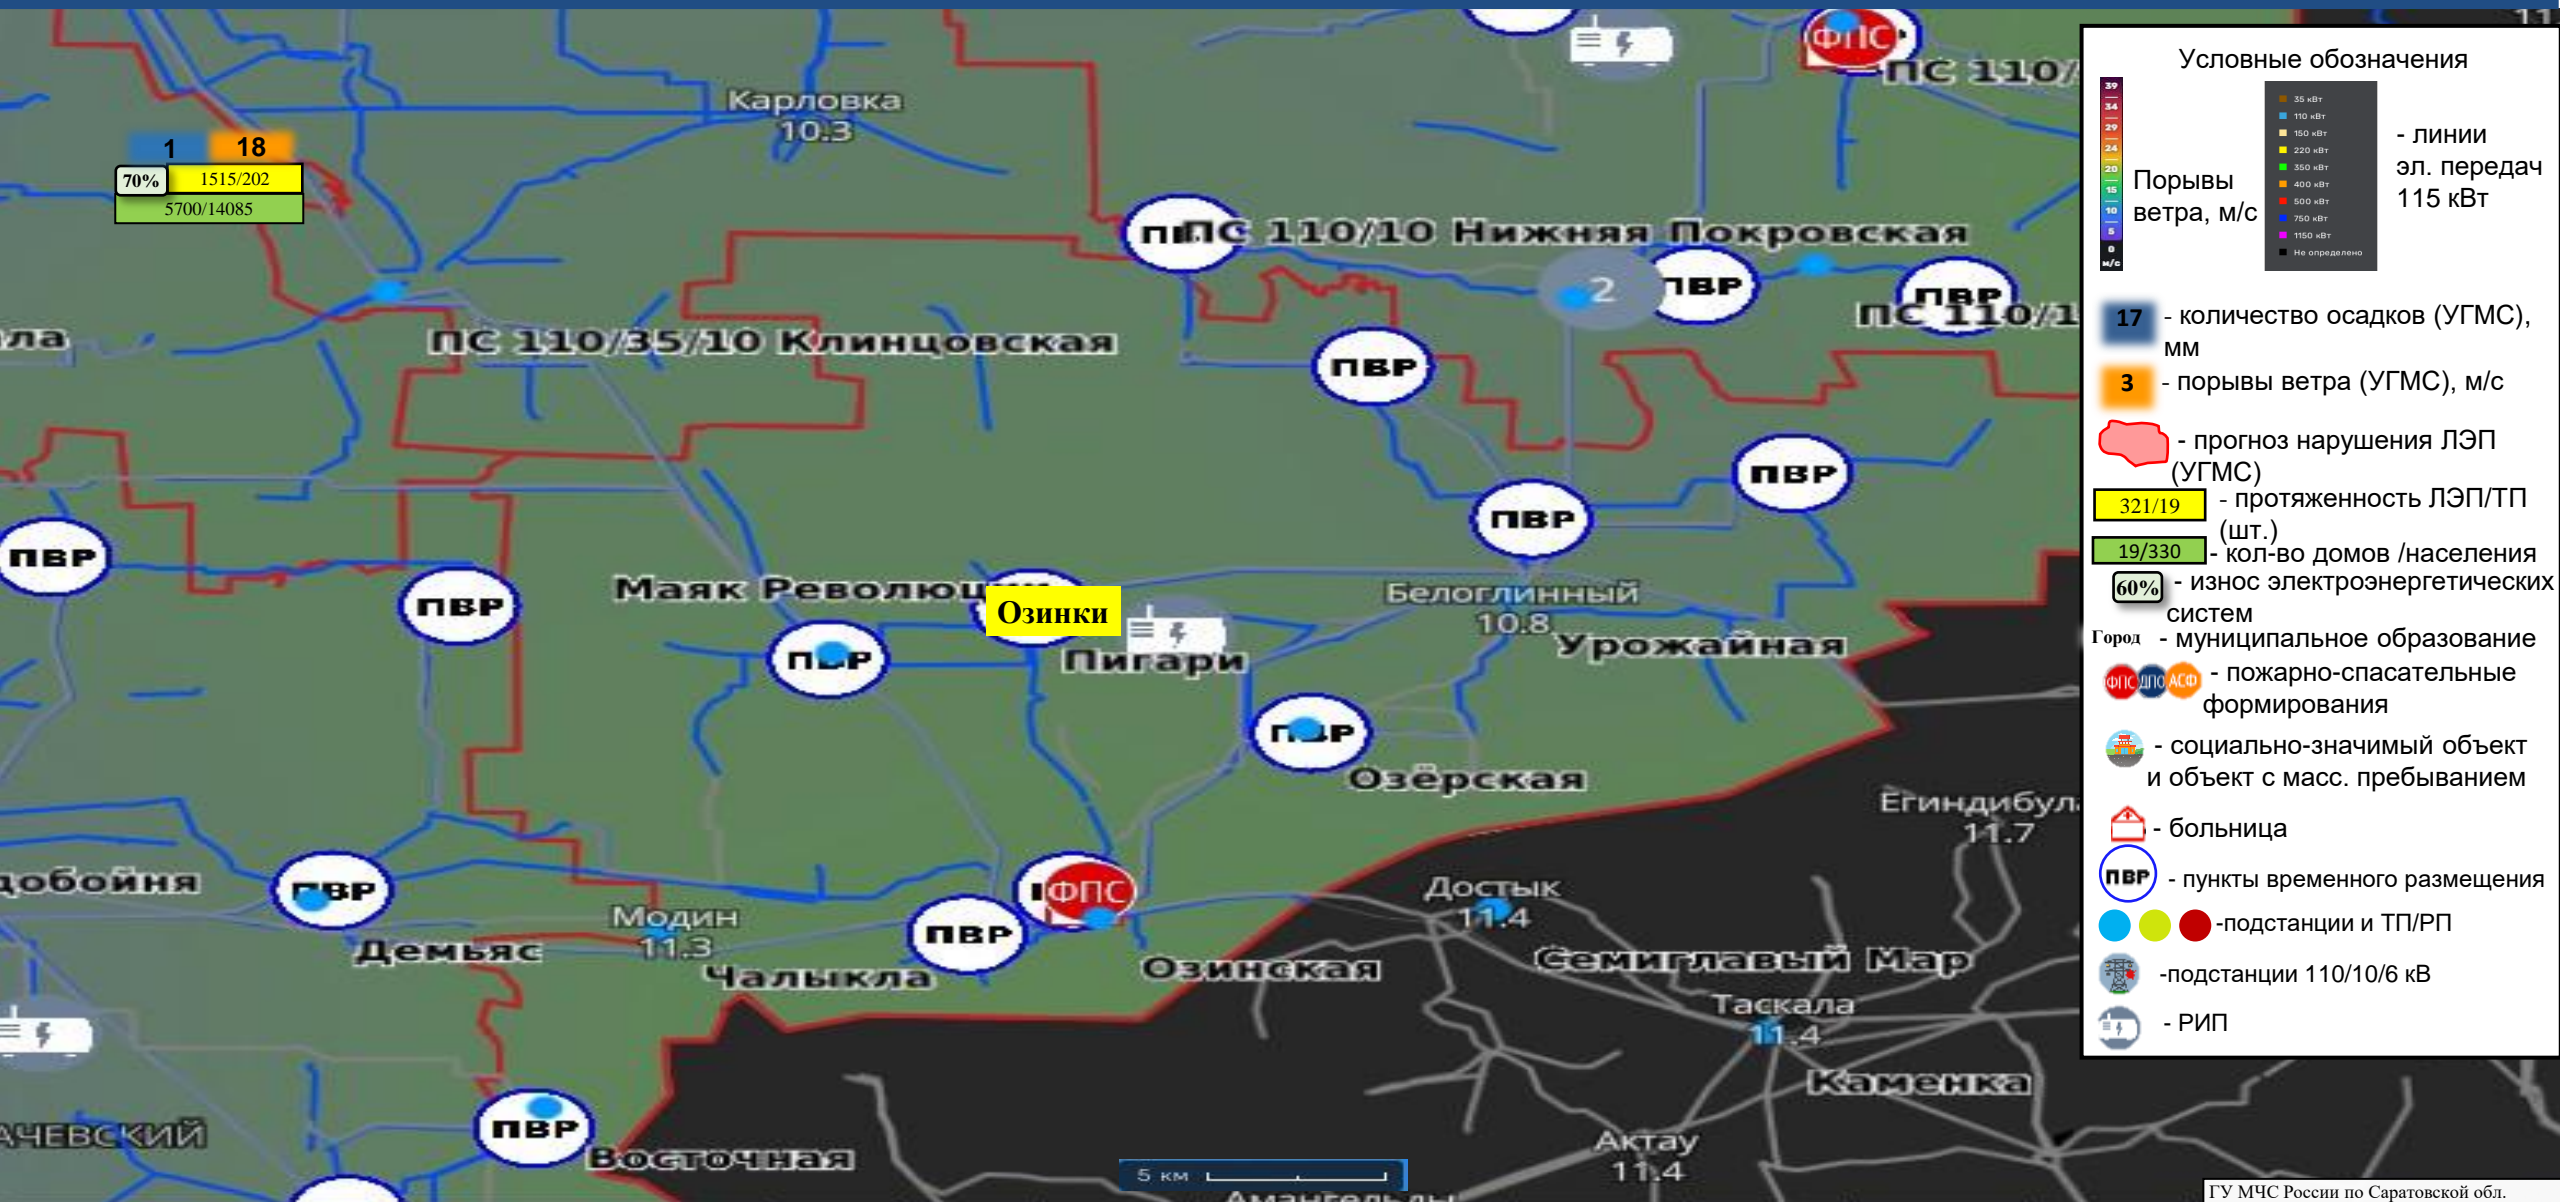


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕРЕЛЮБСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

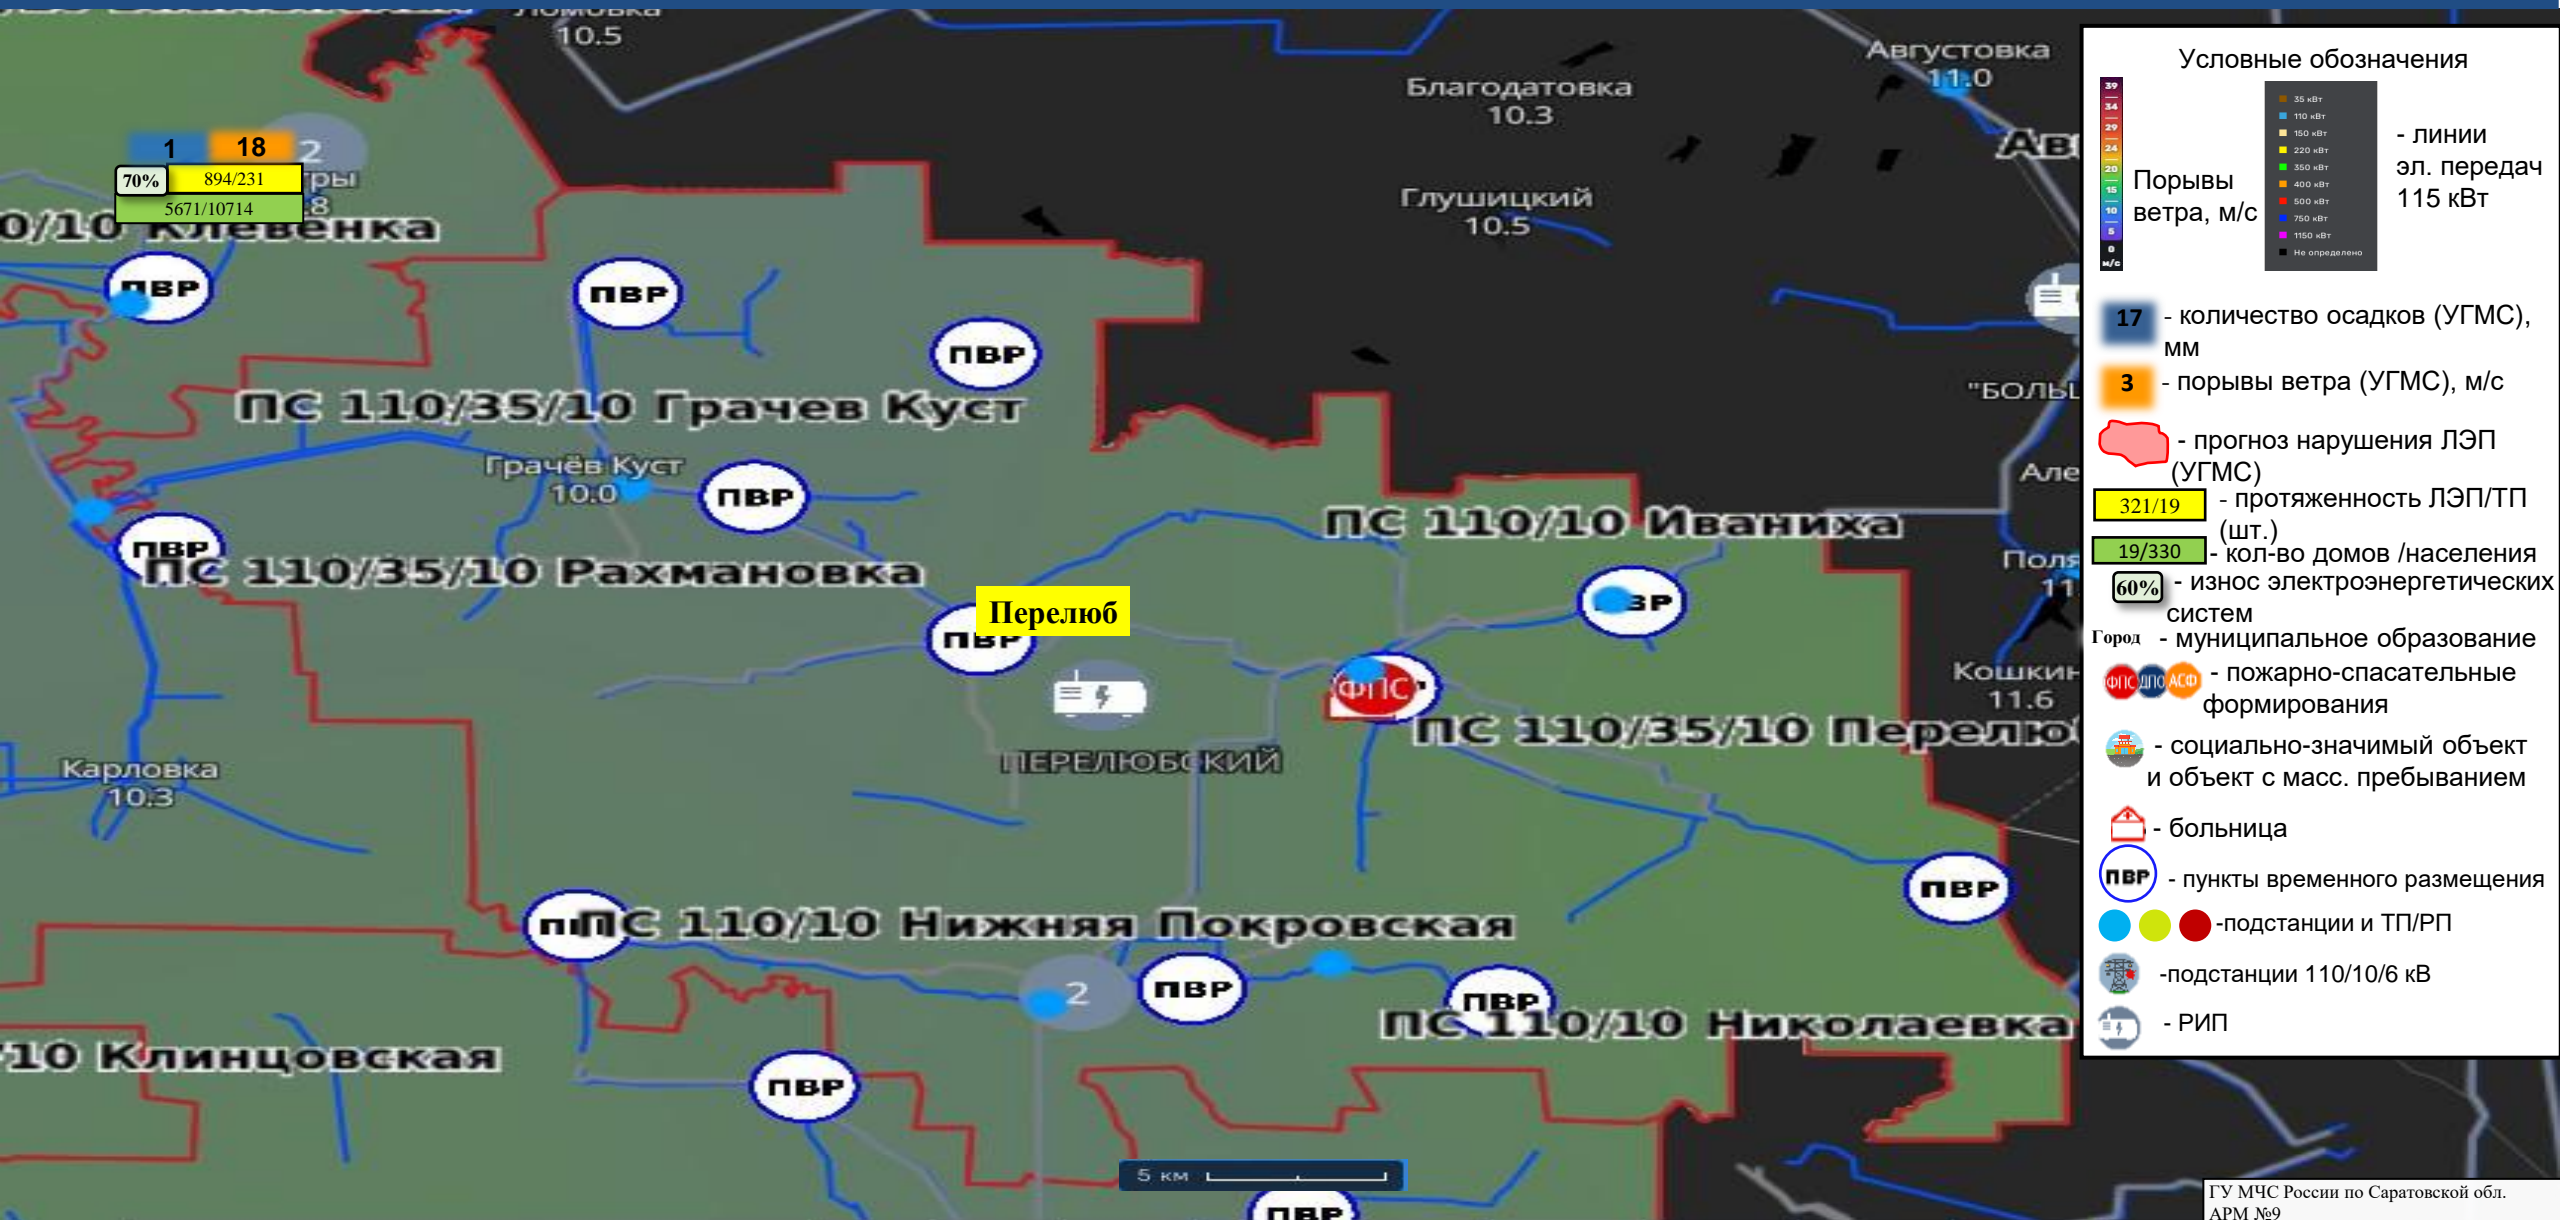

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ПИТЕРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

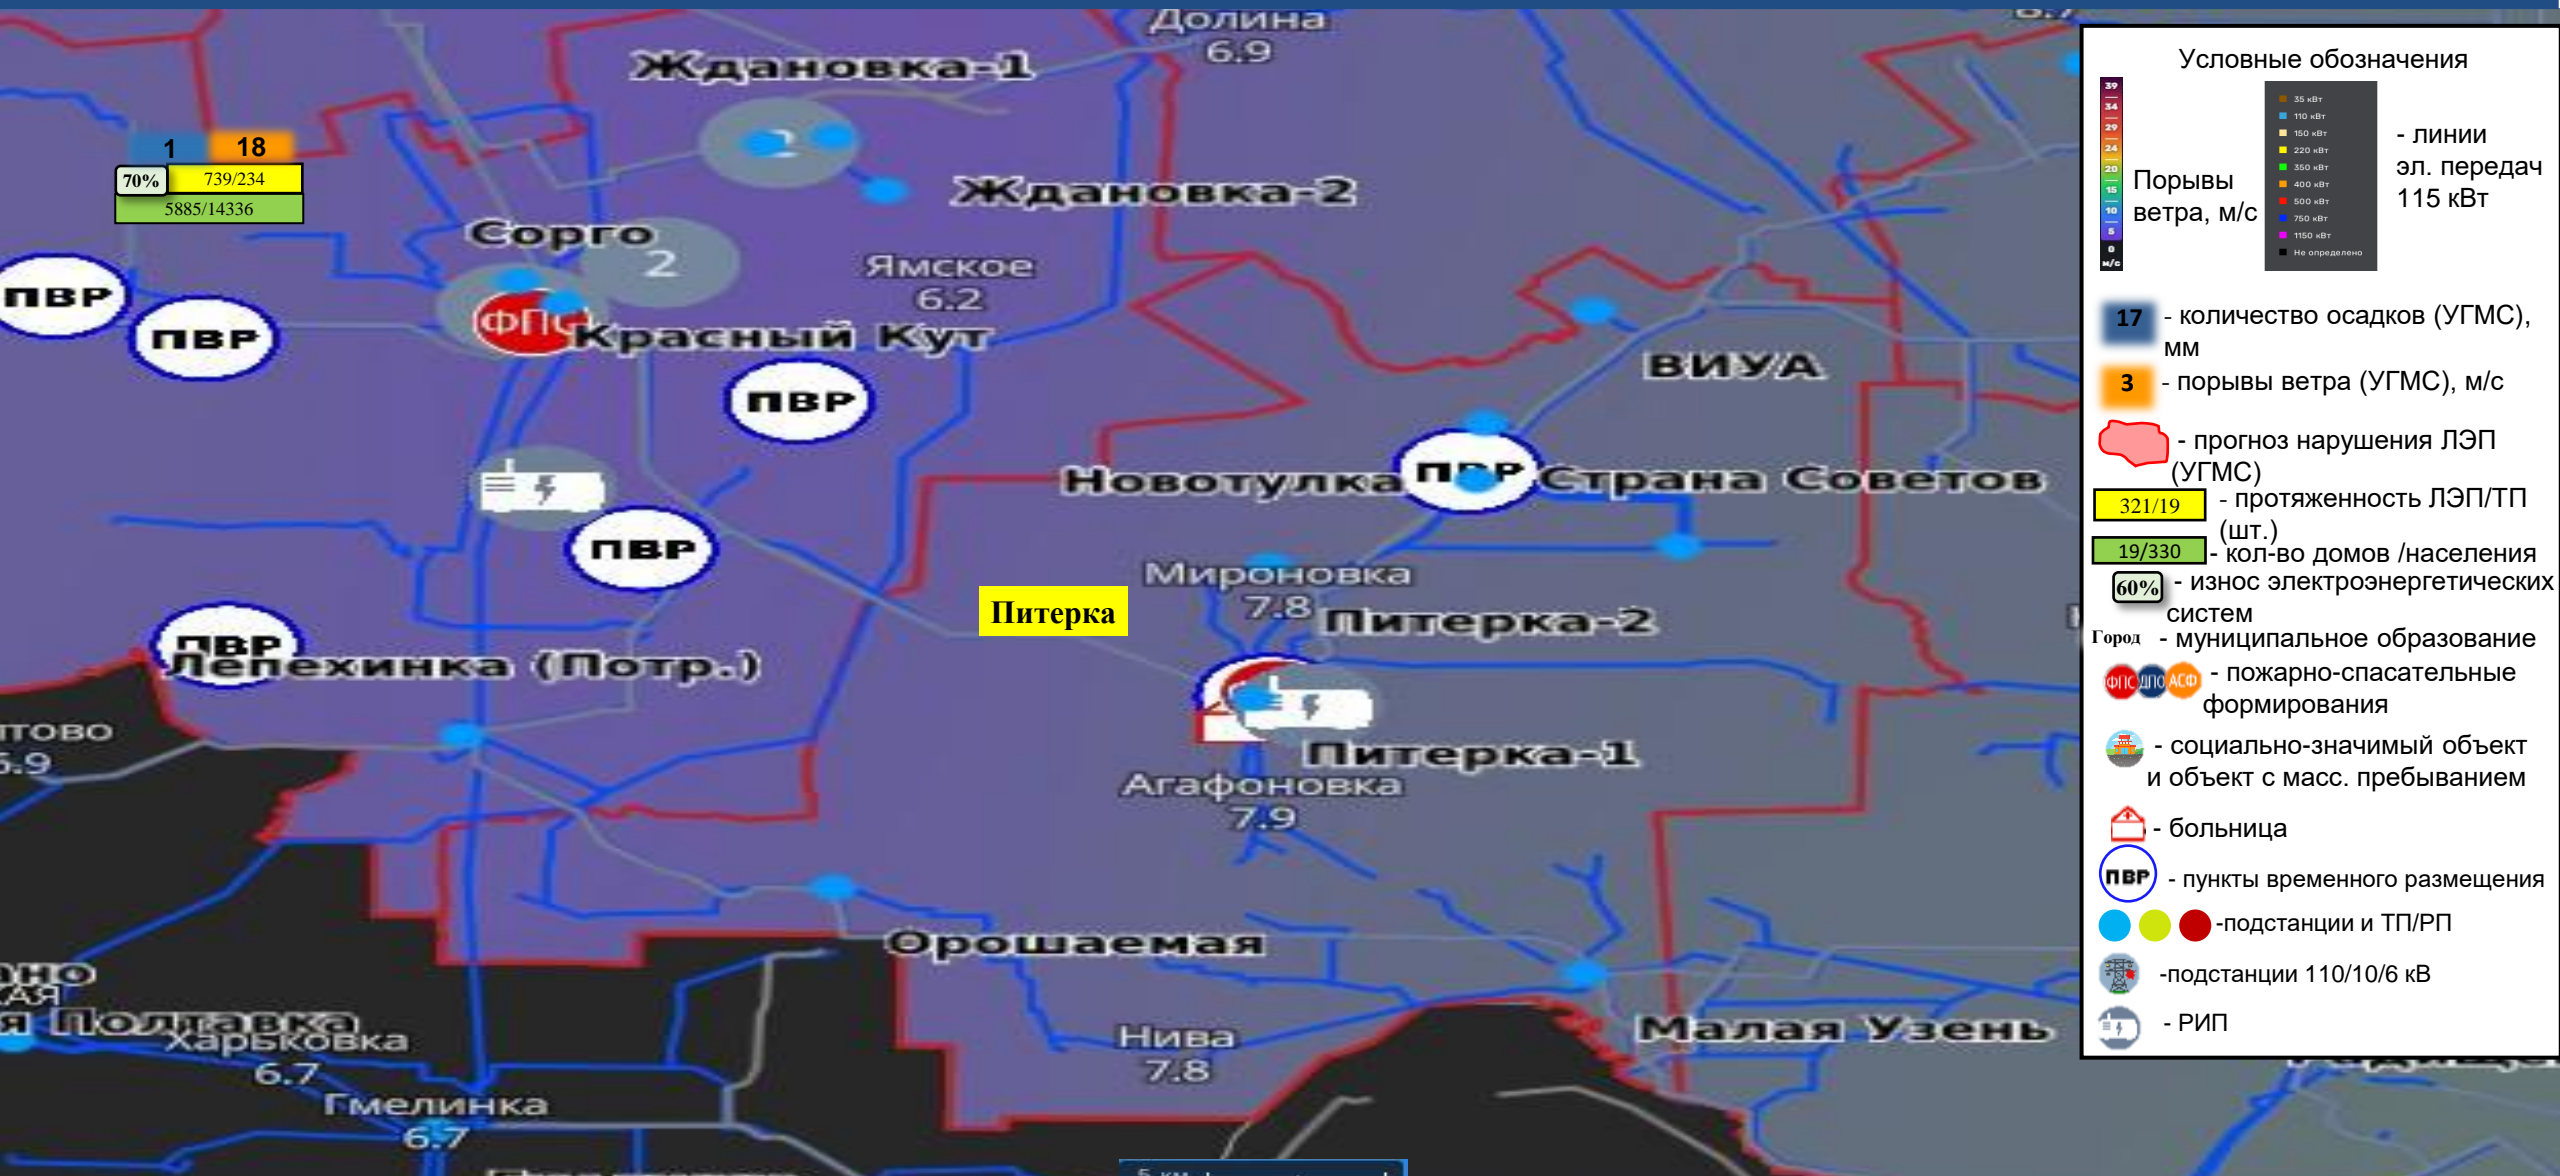

1 18
70% 739/234
5885/14336

Условные обозначения

31	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
26	110 кВт	
21	150 кВт	
16	220 кВт	
11	350 кВт	
6	400 кВт	
1	500 кВт	
0	750 кВт	
0	1150 кВт	
0	не определено	

**Порывы
ветра, м/с**

17	- количество осадков (УГМС), мм
3	- порывы ветра (УГМС), м/с
	- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
321/19	- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
19/330	- кол-во домов /населения
60%	- износ электроэнергетических систем
	Город - муниципальное образование
	ФПС, ДПС, АСФ - пожарно-спасательные формирования
	- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
	- больница
	- пункты временного размещения
	- подстанции и ТП/РП
	- подстанции 110/10/6 кВ
	- РИП


Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

5 км

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

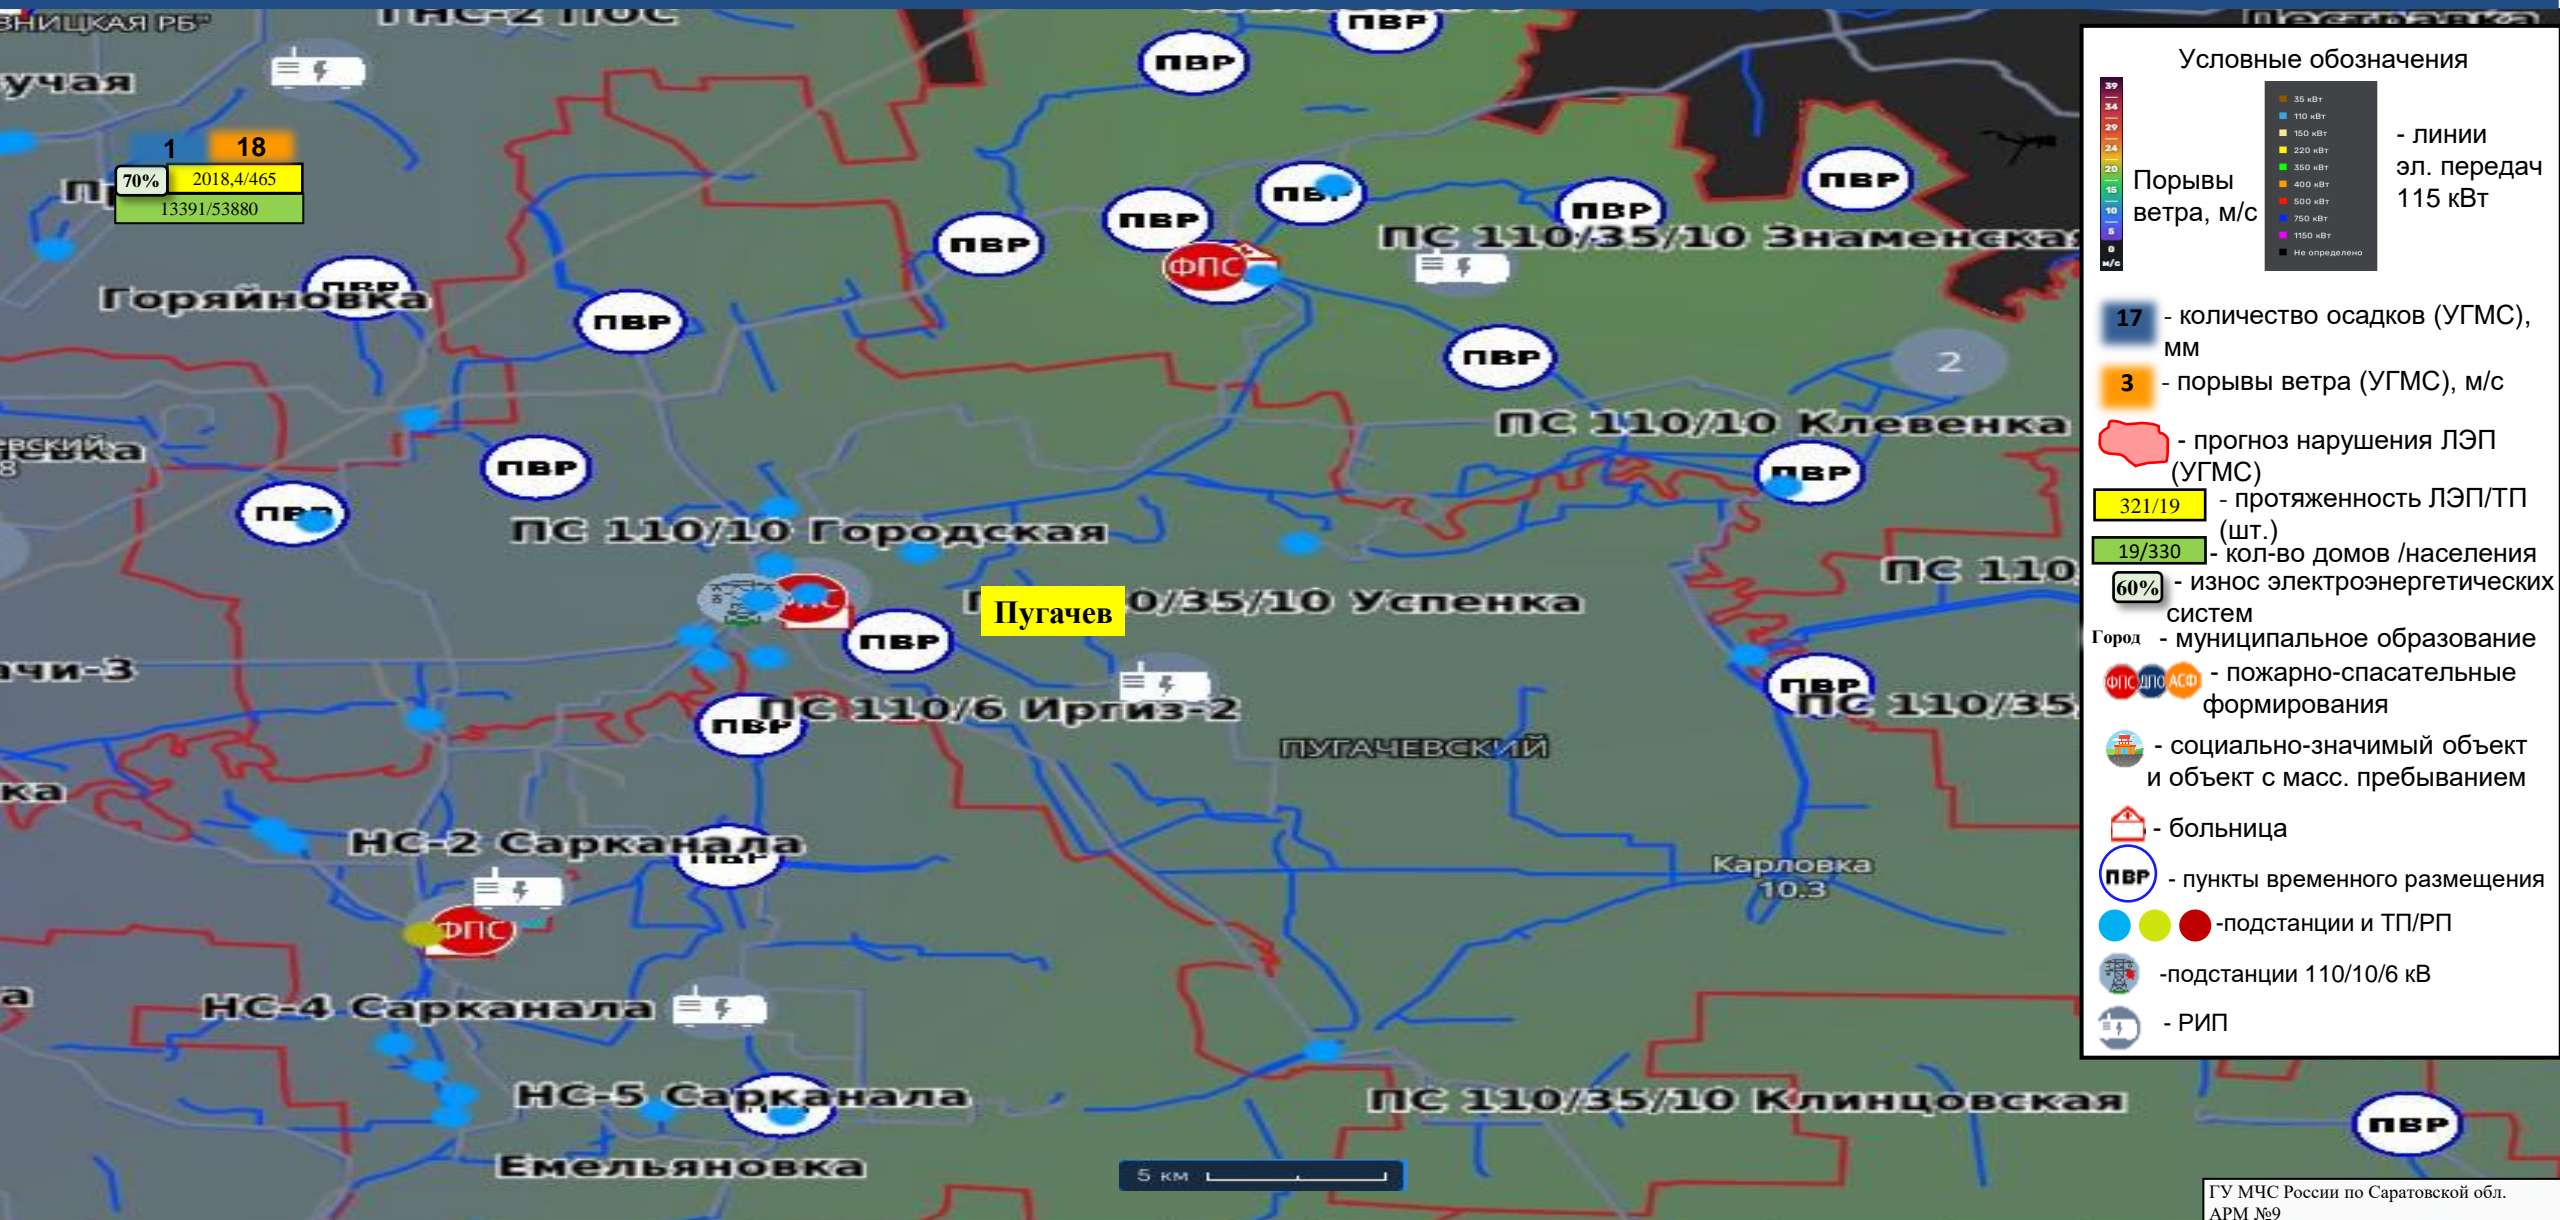

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ РОВЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)



1 18
70% 879/194
4350/16073

Ровное

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

5 км

▶	+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч
---	-----	-----	------	------	------

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)



Условные обозначения


<p>Порывы ветра, м/с</p>	<p>- линии эл. передач 115 кВт</p>
--------------------------	------------------------------------

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● - подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
▶
+0ч
+6ч
+12ч
+18ч
+24ч
+30ч

Прогнозируемые данные по часам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

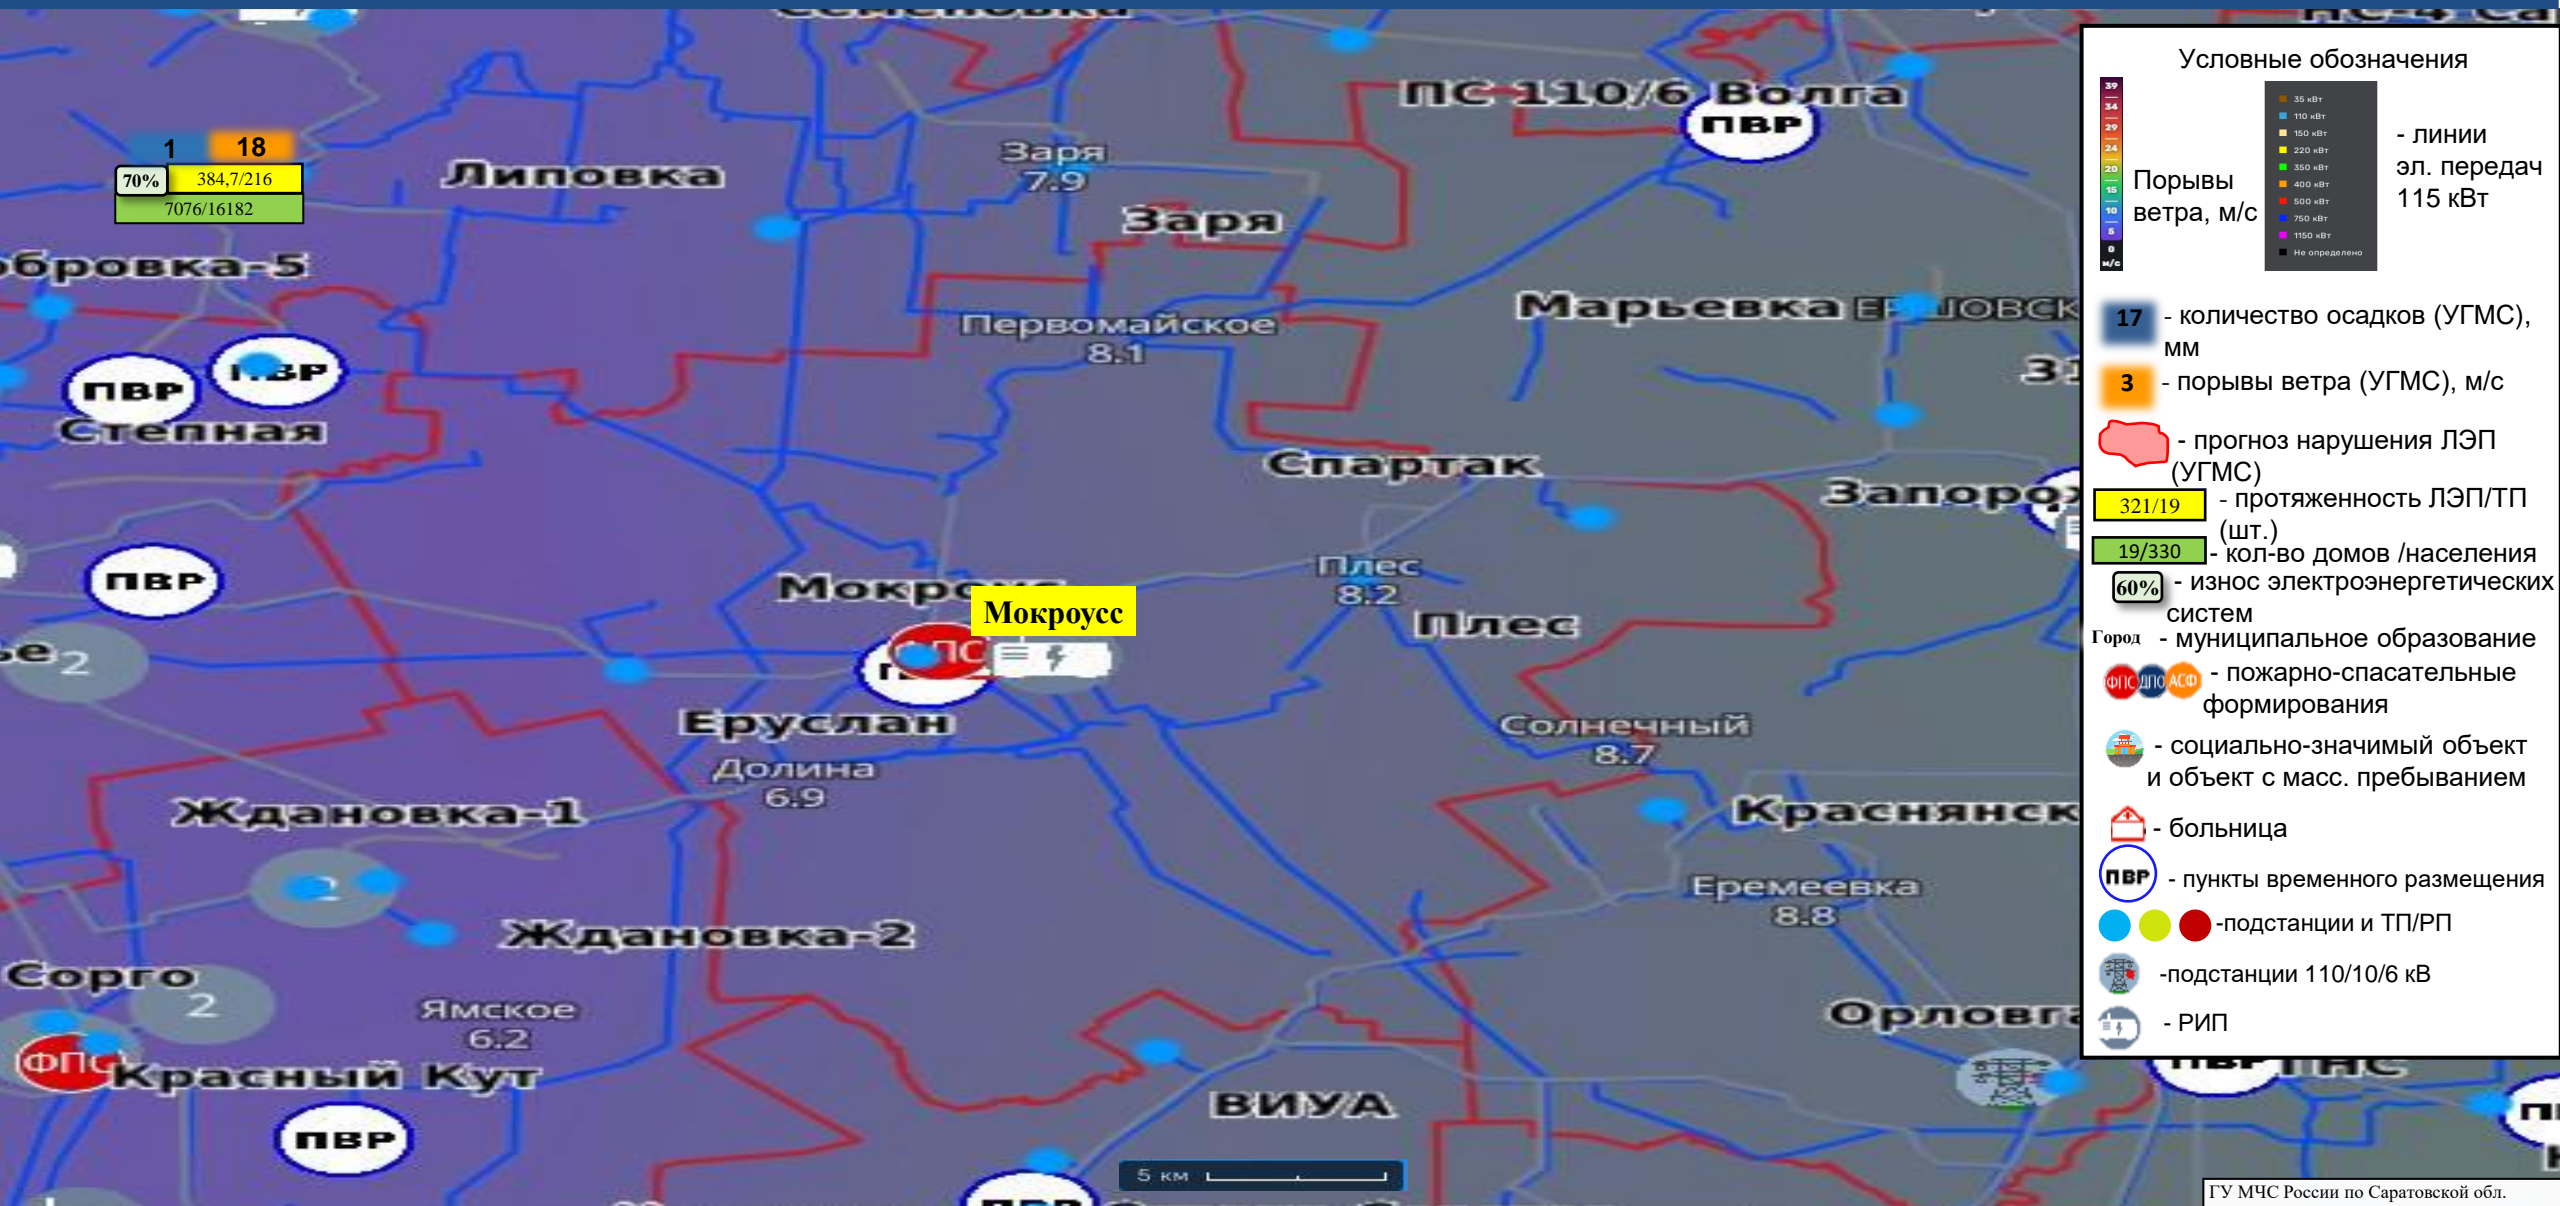

1 18
70% 384,7/216
7076/16182

Условные обозначения

<p>Порывы ветра, м/с</p>	<table border="1"> <tr><td>35 кВт</td></tr> <tr><td>110 кВт</td></tr> <tr><td>150 кВт</td></tr> <tr><td>220 кВт</td></tr> <tr><td>350 кВт</td></tr> <tr><td>400 кВт</td></tr> <tr><td>500 кВт</td></tr> <tr><td>750 кВт</td></tr> <tr><td>1150 кВт</td></tr> <tr><td>Не определено</td></tr> </table> <p>- линии эл. передач 115 кВт</p>	35 кВт	110 кВт	150 кВт	220 кВт	350 кВт	400 кВт	500 кВт	750 кВт	1150 кВт	Не определено
35 кВт											
110 кВт											
150 кВт											
220 кВт											
350 кВт											
400 кВт											
500 кВт											
750 кВт											
1150 кВт											
Не определено											


- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- ФПС ДПС АСФ - пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- ПВР - пункты временного размещения
- ● ● -подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч
-----	-----	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ХВАЛЫНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

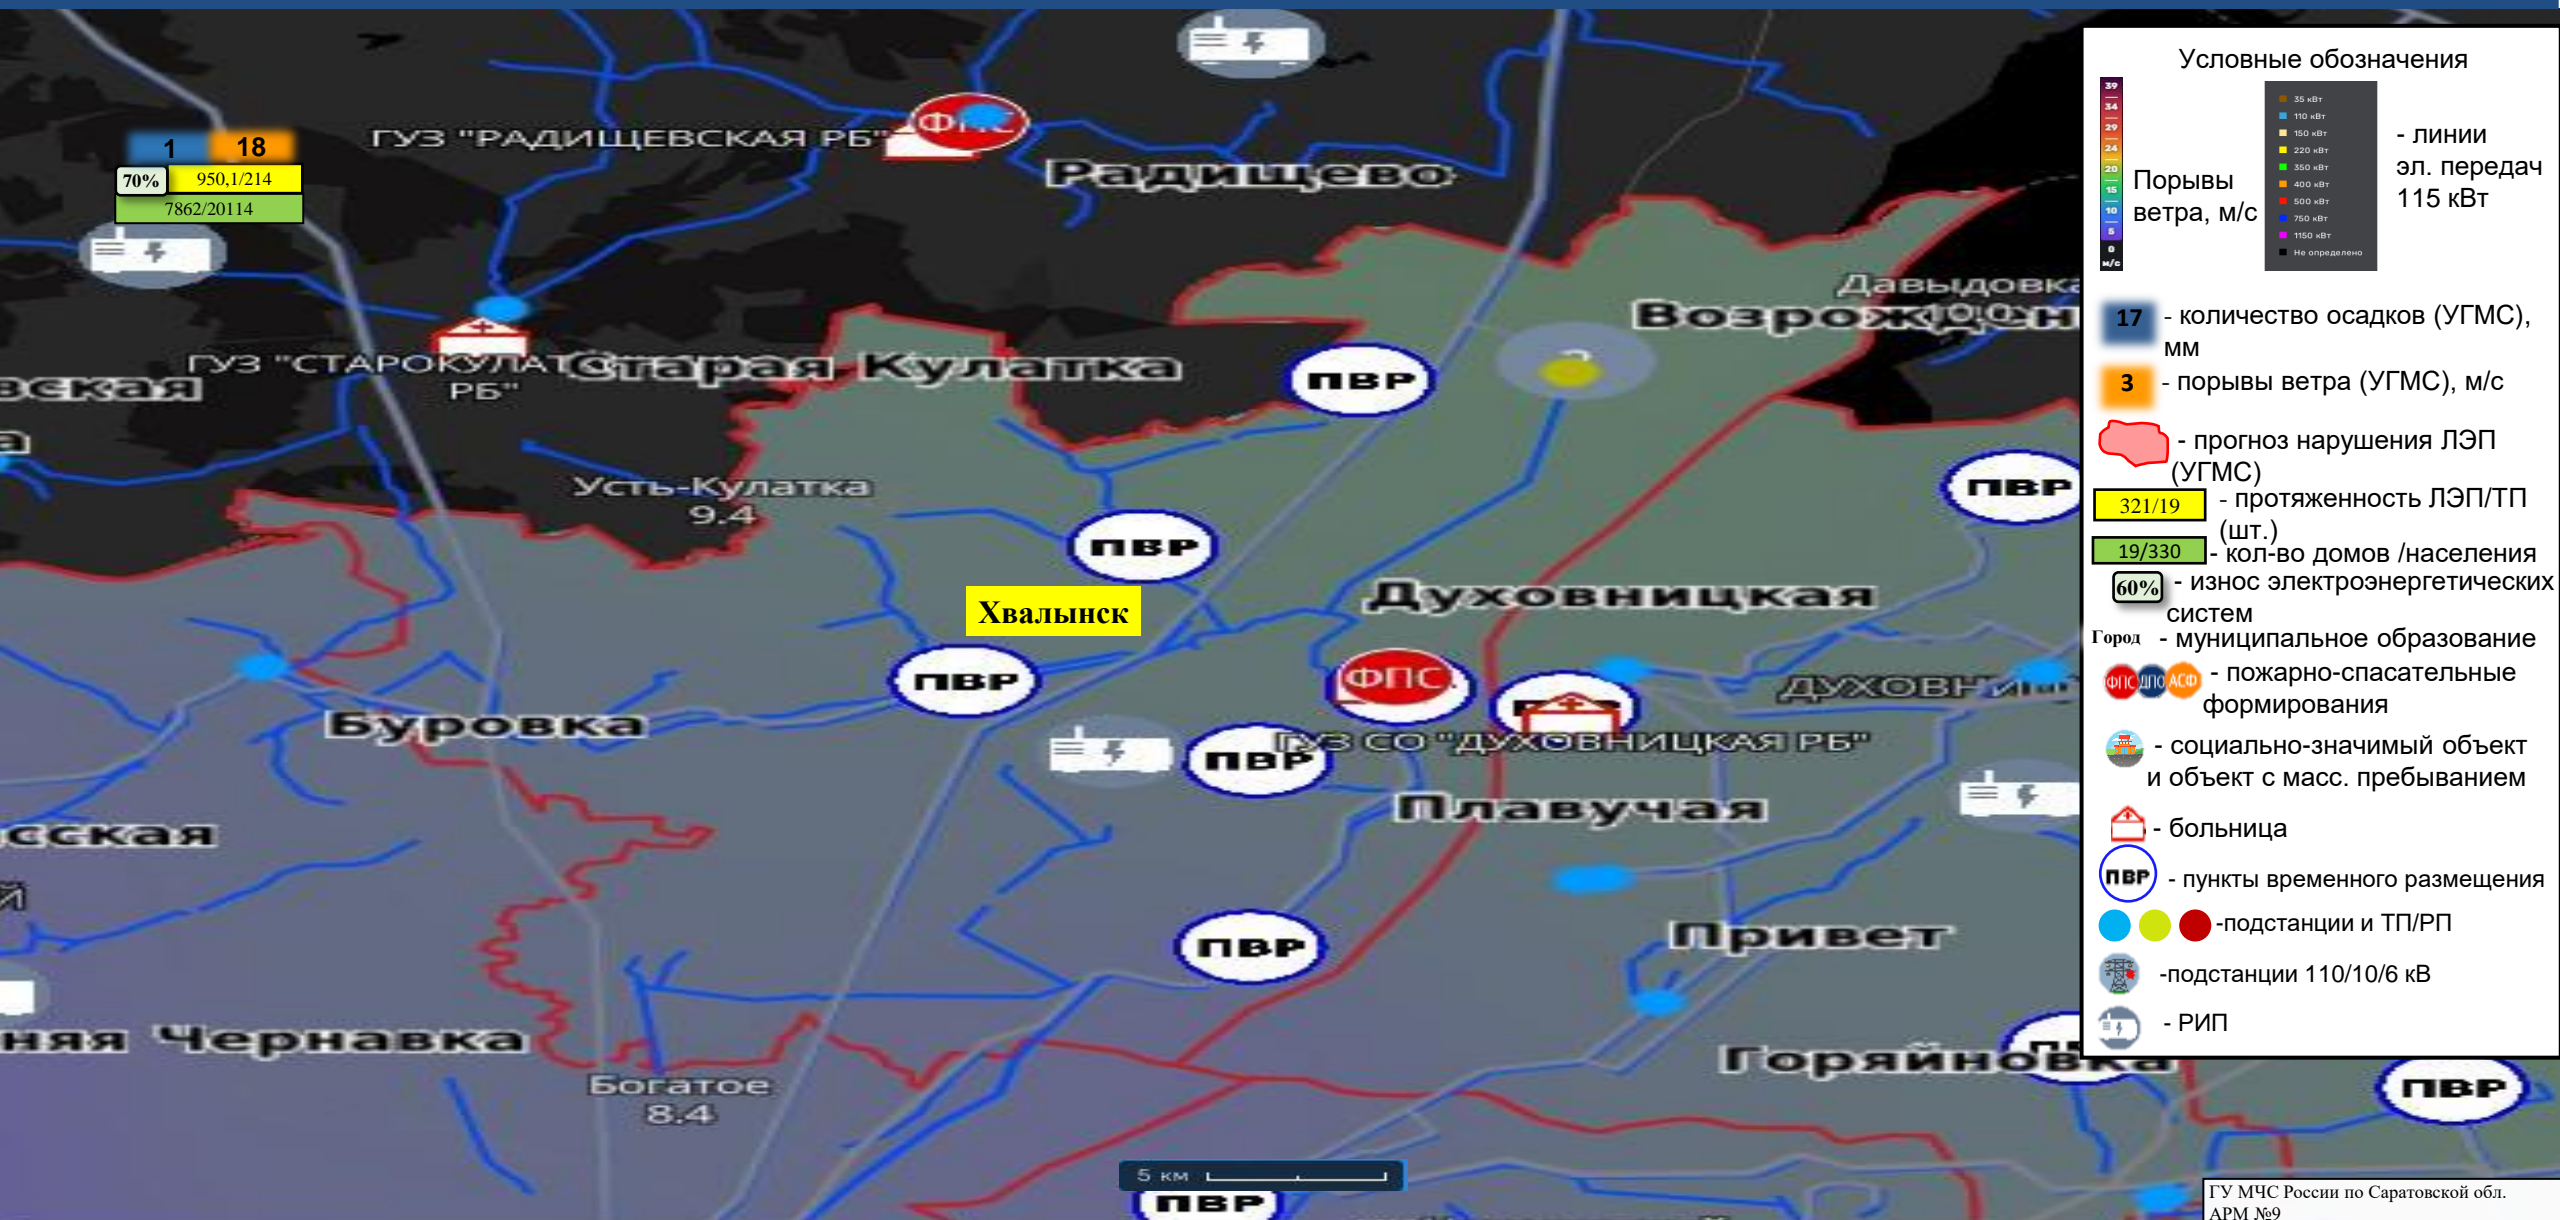

Условные обозначения


<p>Порывы ветра, м/с</p>	<p>Линии эл. передач 115 кВт</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 35 кВт ■ 110 кВт ■ 150 кВт ■ 220 кВт ■ 350 кВт ■ 400 кВт ■ 500 кВт ■ 750 кВт ■ 1150 кВт ■ Не определено 	<ul style="list-style-type: none"> 17 - количество осадков (УГМС), мм 3 - порывы ветра (УГМС), м/с - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС) 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.) 19/330 - кол-во домов /населения 60% - износ электроэнергетических систем Город - муниципальное образование ⚠ ⚠ ⚠ - пожарно-спасательные формирования - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием - больница ПВР - пункты временного размещения ● ● ● - подстанции и ТП/РП - подстанции 110/10/6 кВ - РИП
--------------------------	--	--

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЭНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.03.2026)

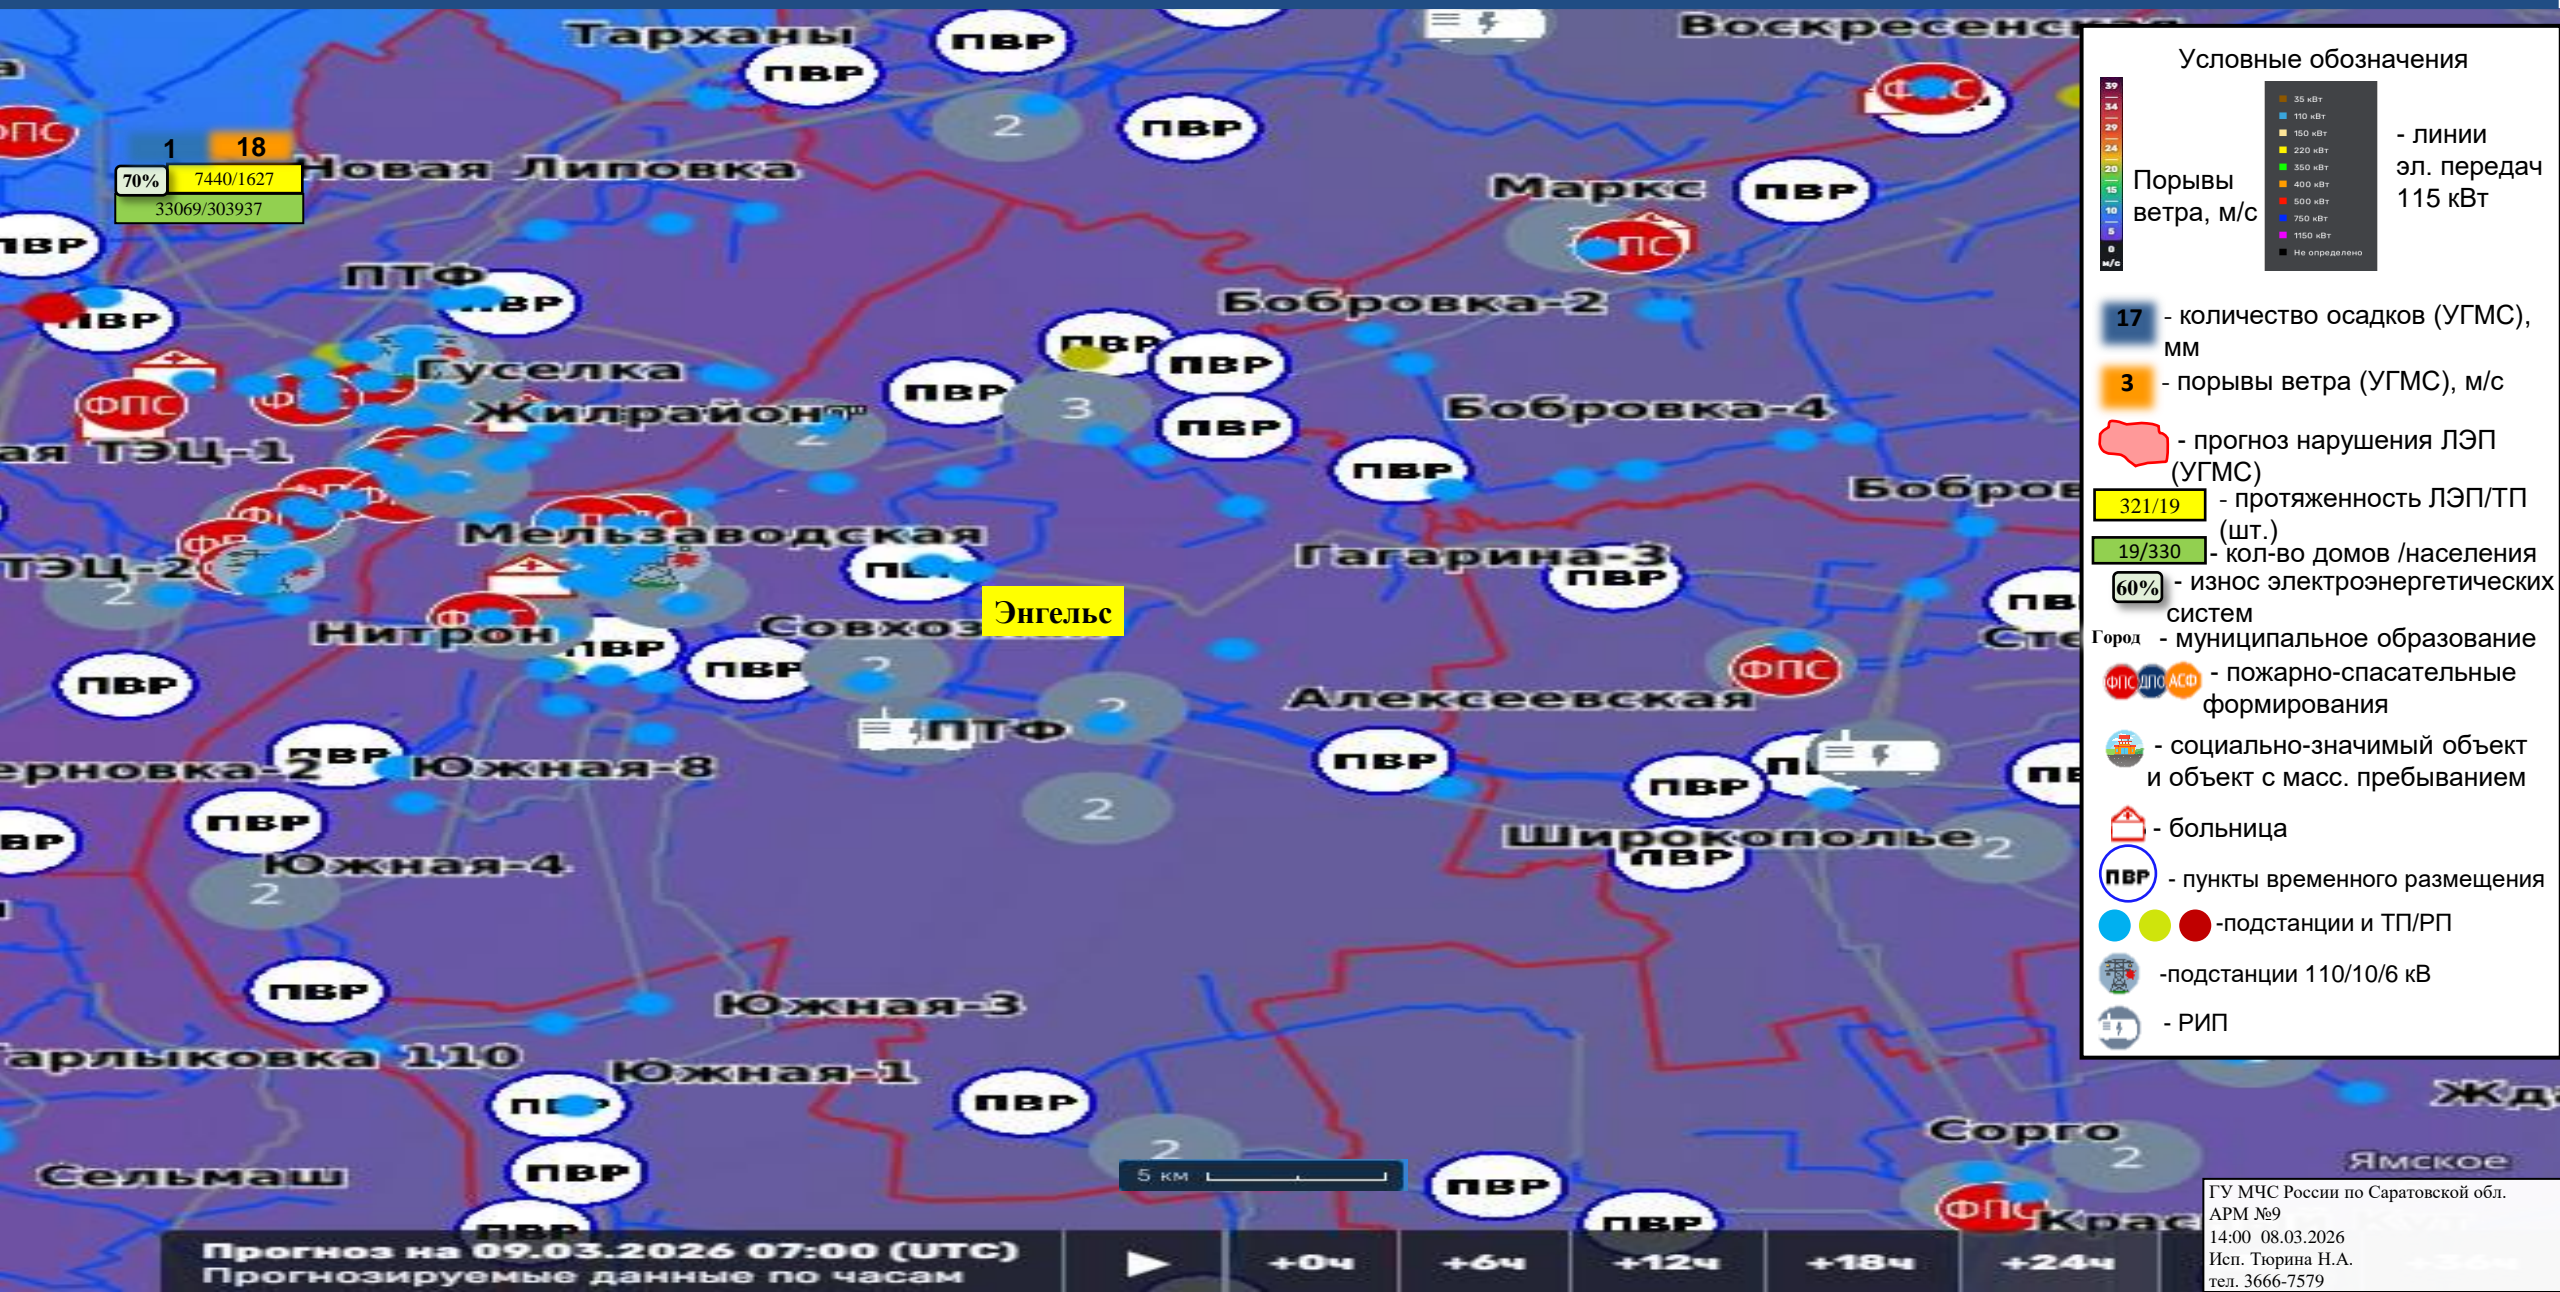

1 18
70% 7440/1627
33069/303937

Условные обозначения

33	35 кВт	- линии эл. передач 115 кВт
28	110 кВт	
24	150 кВт	
20	220 кВт	
16	350 кВт	
12	400 кВт	
8	500 кВт	
4	750 кВт	
0	1150 кВт	
0 м/с	Не определено	

Порывы
ветра, м/с

- 17 - количество осадков (УГМС), мм
- 3 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием
- больница
- пункты временного размещения
- подстанции и ТП/РП
- подстанции 110/10/6 кВ
- РИП

Энгельс

5 км

Прогноз на 09.03.2026 07:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч

ГУ МЧС России по Саратовской обл.
АРМ №9
14:00 08.03.2026
Исп. Тюрина Н.А.
тел. 3666-7579