

### Условные обозначения

порывы ветра, м/с

- 39
- 34
- 29
- 24
- 20
- 15
- 10
- 5
- 0

м/с

- 35 кВТ
- 110 кВТ
- 150 кВТ
- 220 кВТ
- 350 кВТ
- 400 кВТ
- 500 кВТ
- 750 кВТ
- 1150 кВТ
- Не определено

- линии электропередач 115 кВТ

17 - количество осадков (УГМС), мм

3 - порывы ветра (УГМС), м/с

прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)


321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электросистем

Город - муниципальное образование

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 15.12.2025)

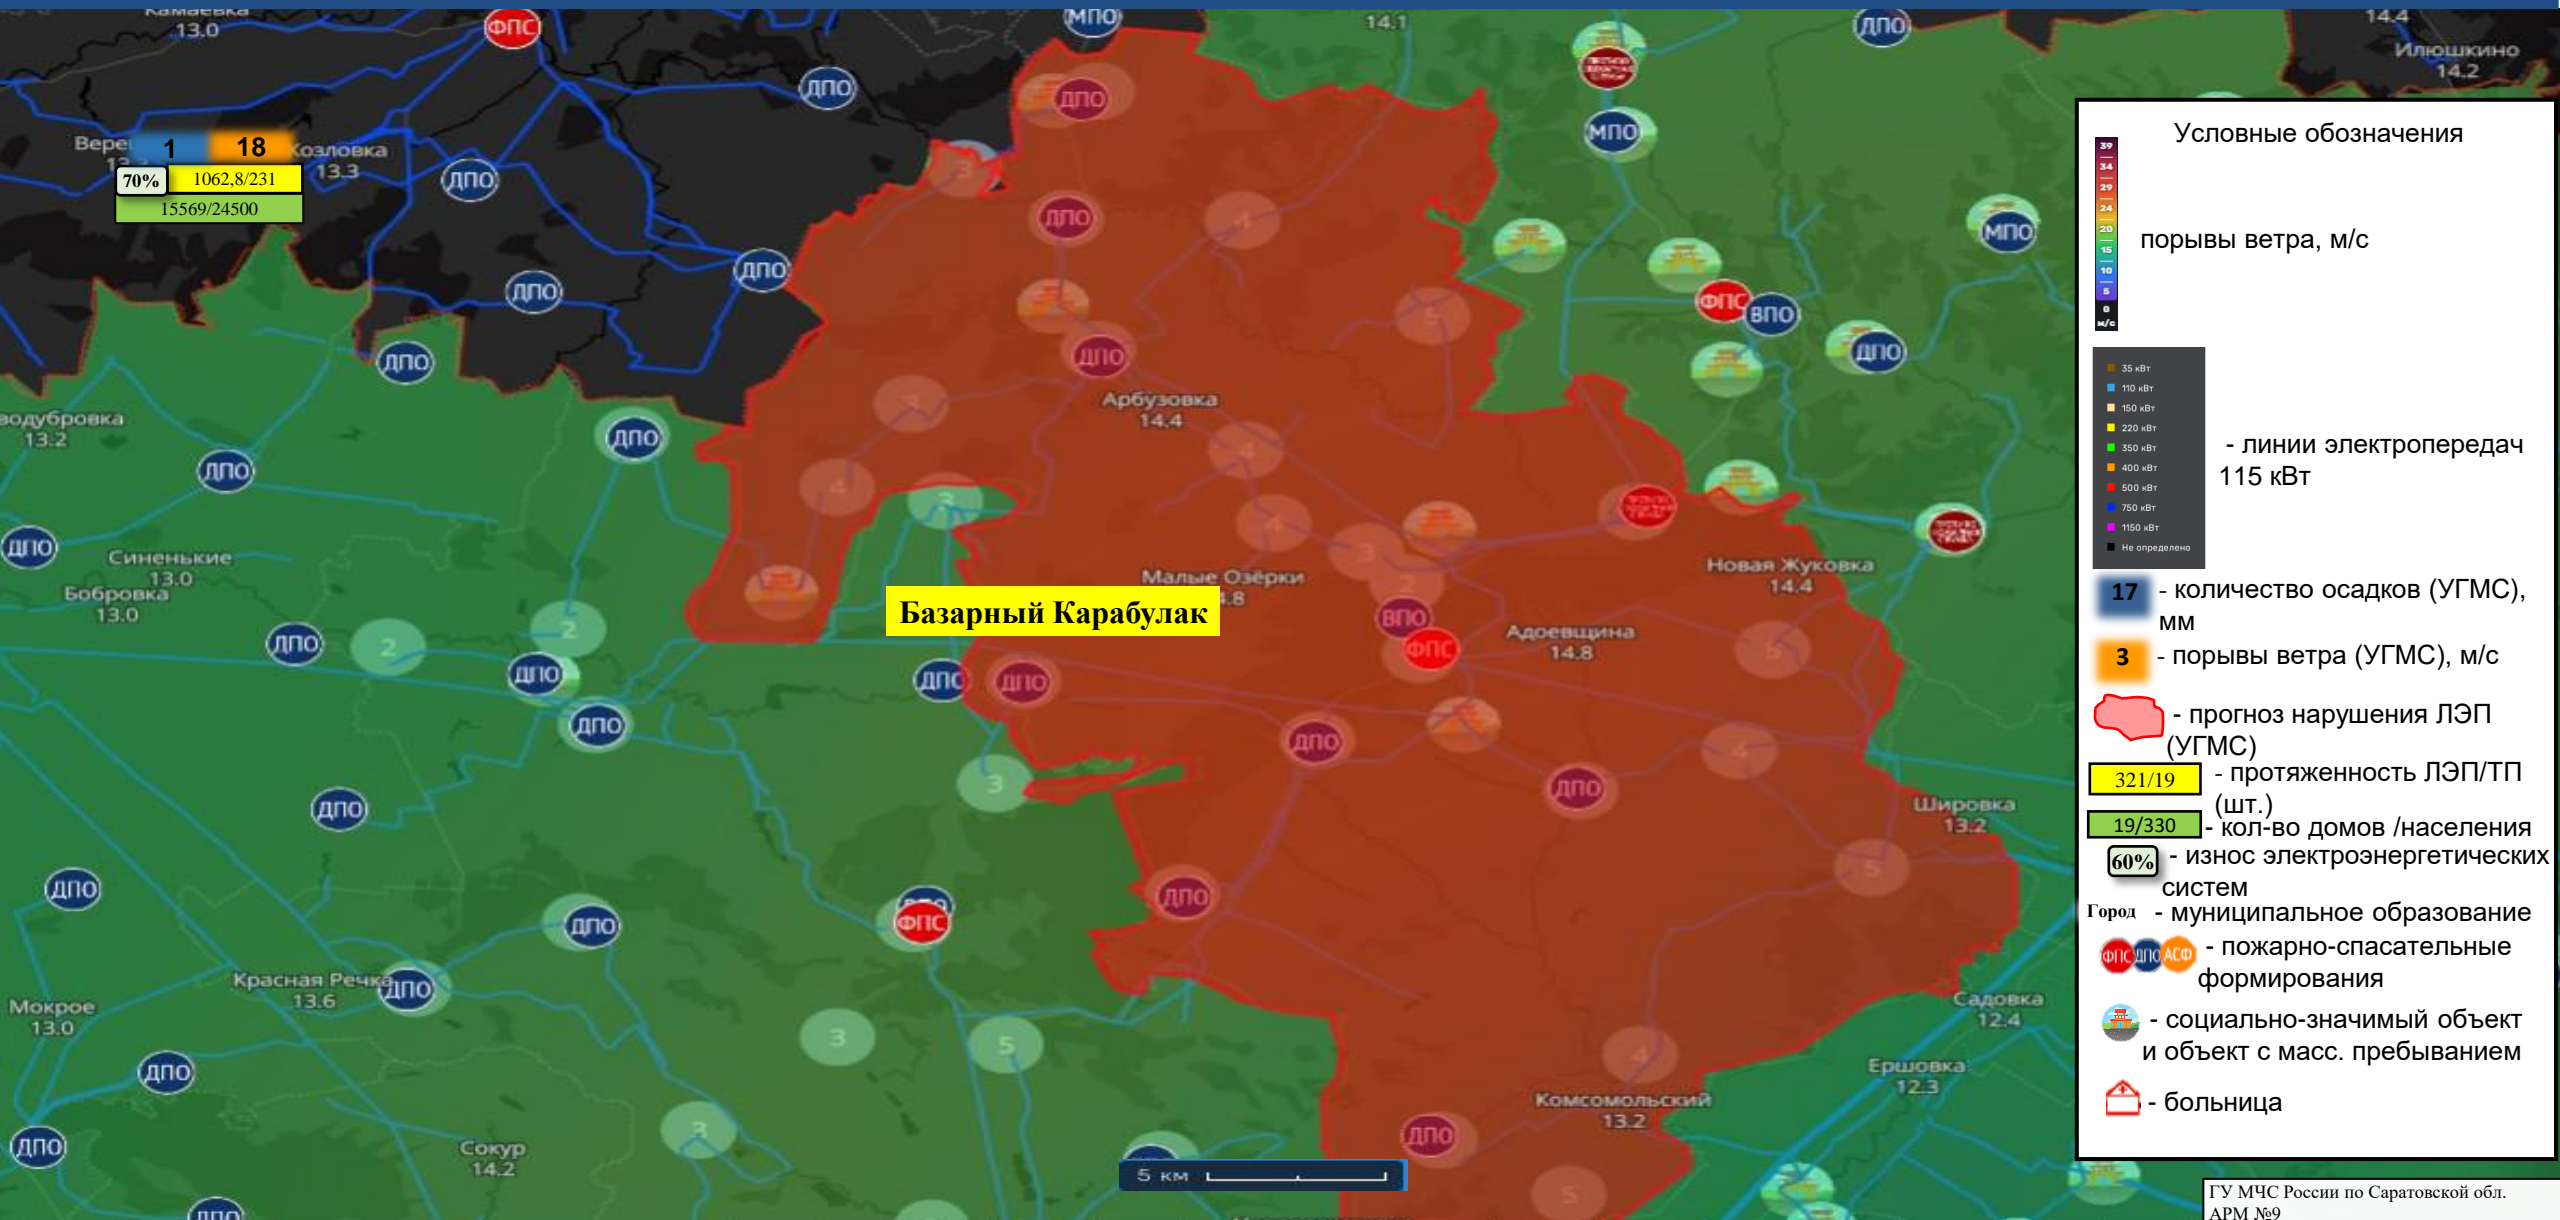

**Условные обозначения**

порывы ветра, м/с

39  
34  
29  
24  
20  
15  
10  
5  
0  
м/с

35 кВт  
110 кВт  
150 кВт  
220 кВт  
350 кВт  
400 кВт  
500 кВт  
750 кВт  
1150 кВт  
Не определено

- линии электропередач  
115 кВт

17 - количество осадков (УГМС), мм

3 - порывы ветра (УГМС), м/с

- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование


ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования

🏠 - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием

🏥 - больница

Прогноз на 15.12.2025 12:00 (UTC)  
Прогнозируемые данные по часам

▶	+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

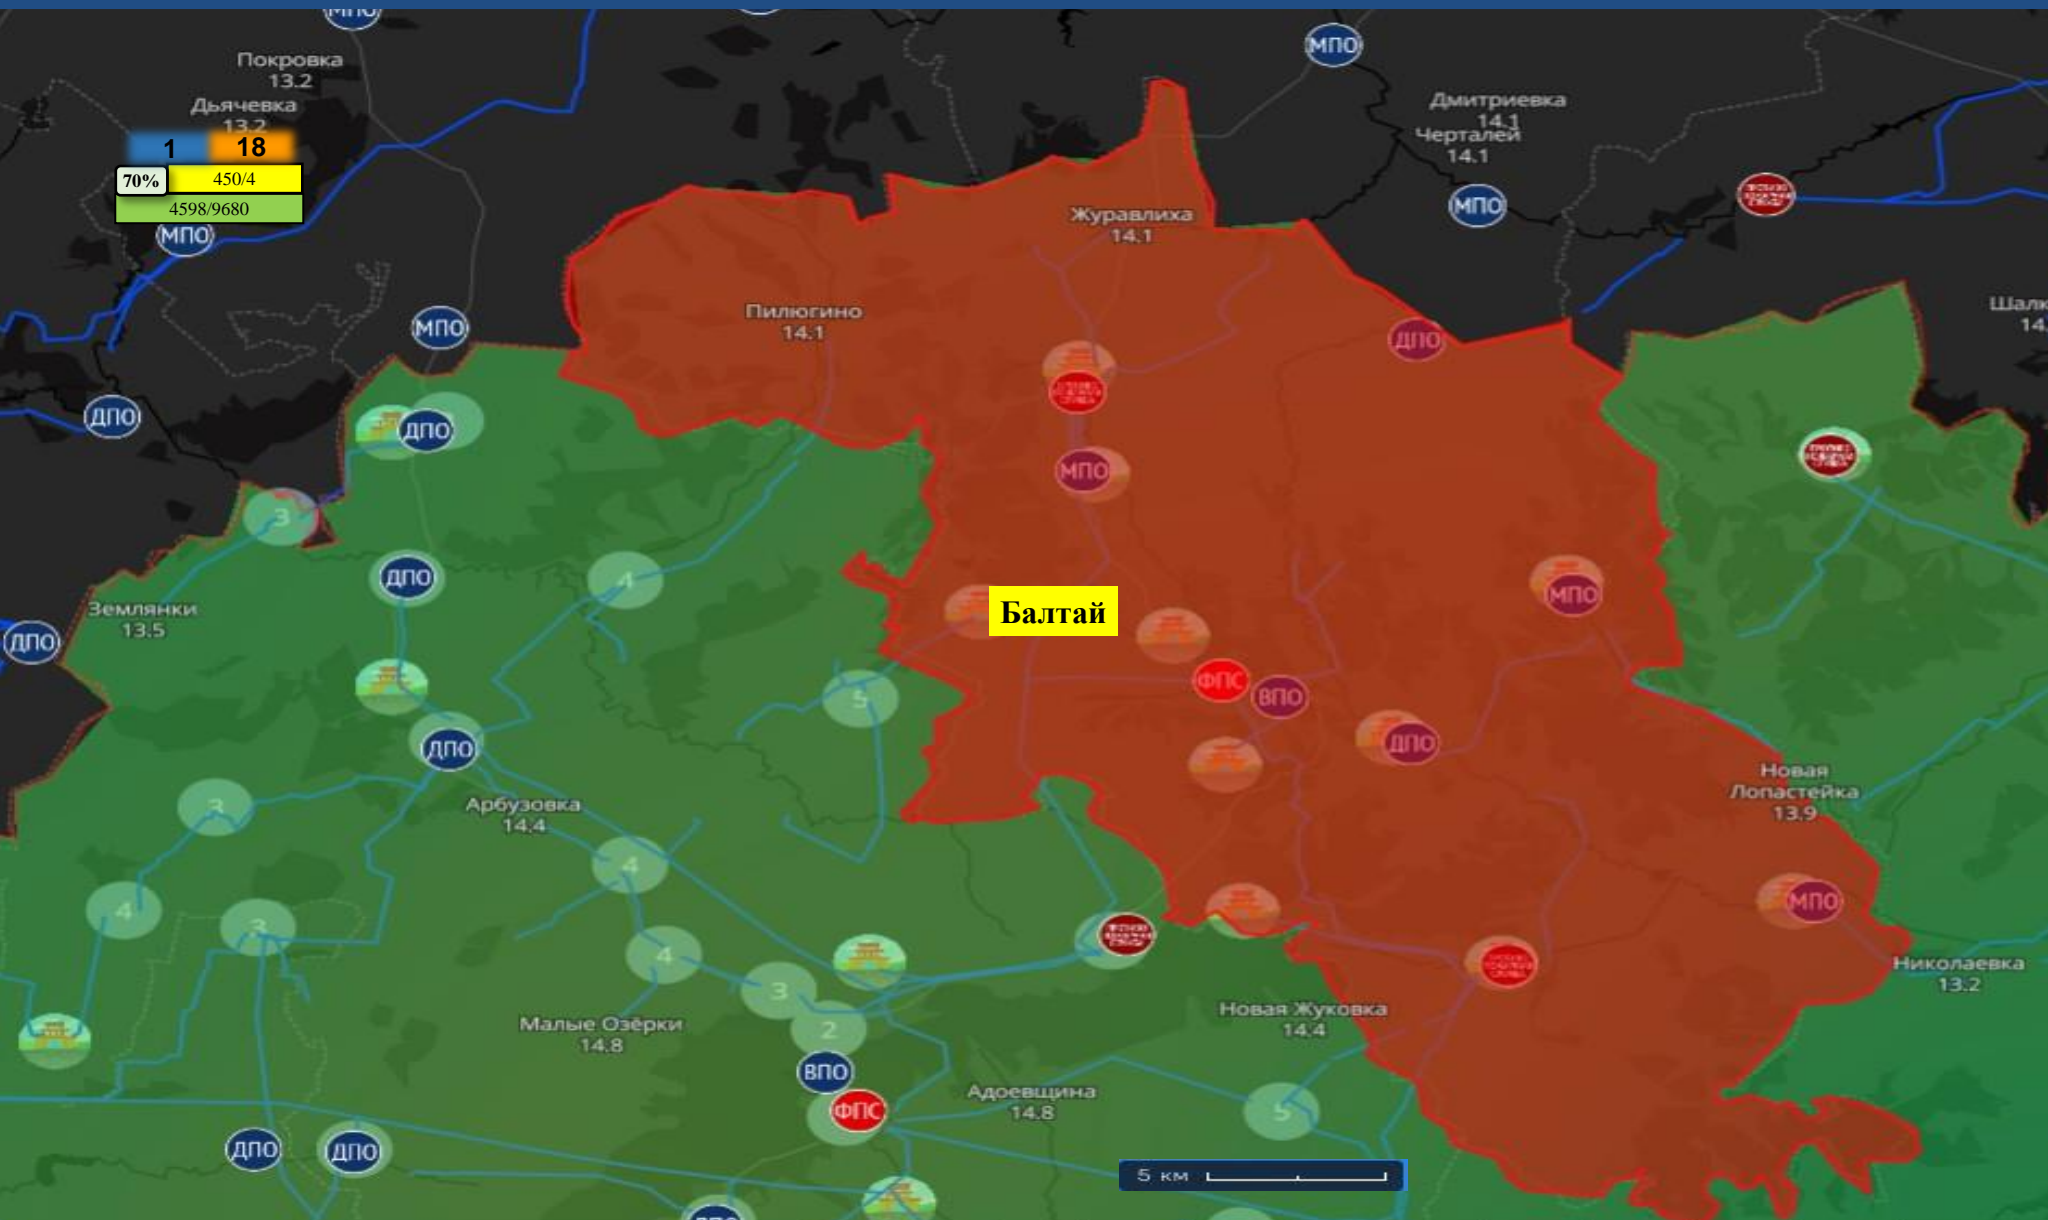

### Условные обозначения

порывы ветра, м/с

30  
24  
20  
15  
10  
5  
0  
м/с

■ 35 кВт  
■ 110 кВт  
■ 150 кВт  
■ 220 кВт  
■ 350 кВт  
■ 400 кВт  
■ 500 кВт  
■ 750 кВт  
■ 1150 кВт  
■ Не определено

- линии электропередач  
115 кВт


■ 17 - количество осадков (УГМС), мм  
■ 3 - порывы ветра (УГМС), м/с  
■ - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)  
321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)  
19/330 - кол-во домов /населения  
60% - износ электроэнергетических систем  
 Город - муниципальное образование  
■ ФПС ■ ДПО ■ АСФ - пожарно-спасательные формирования  
■ - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием  
■ - больница



# ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ



## КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 15.12.2025)

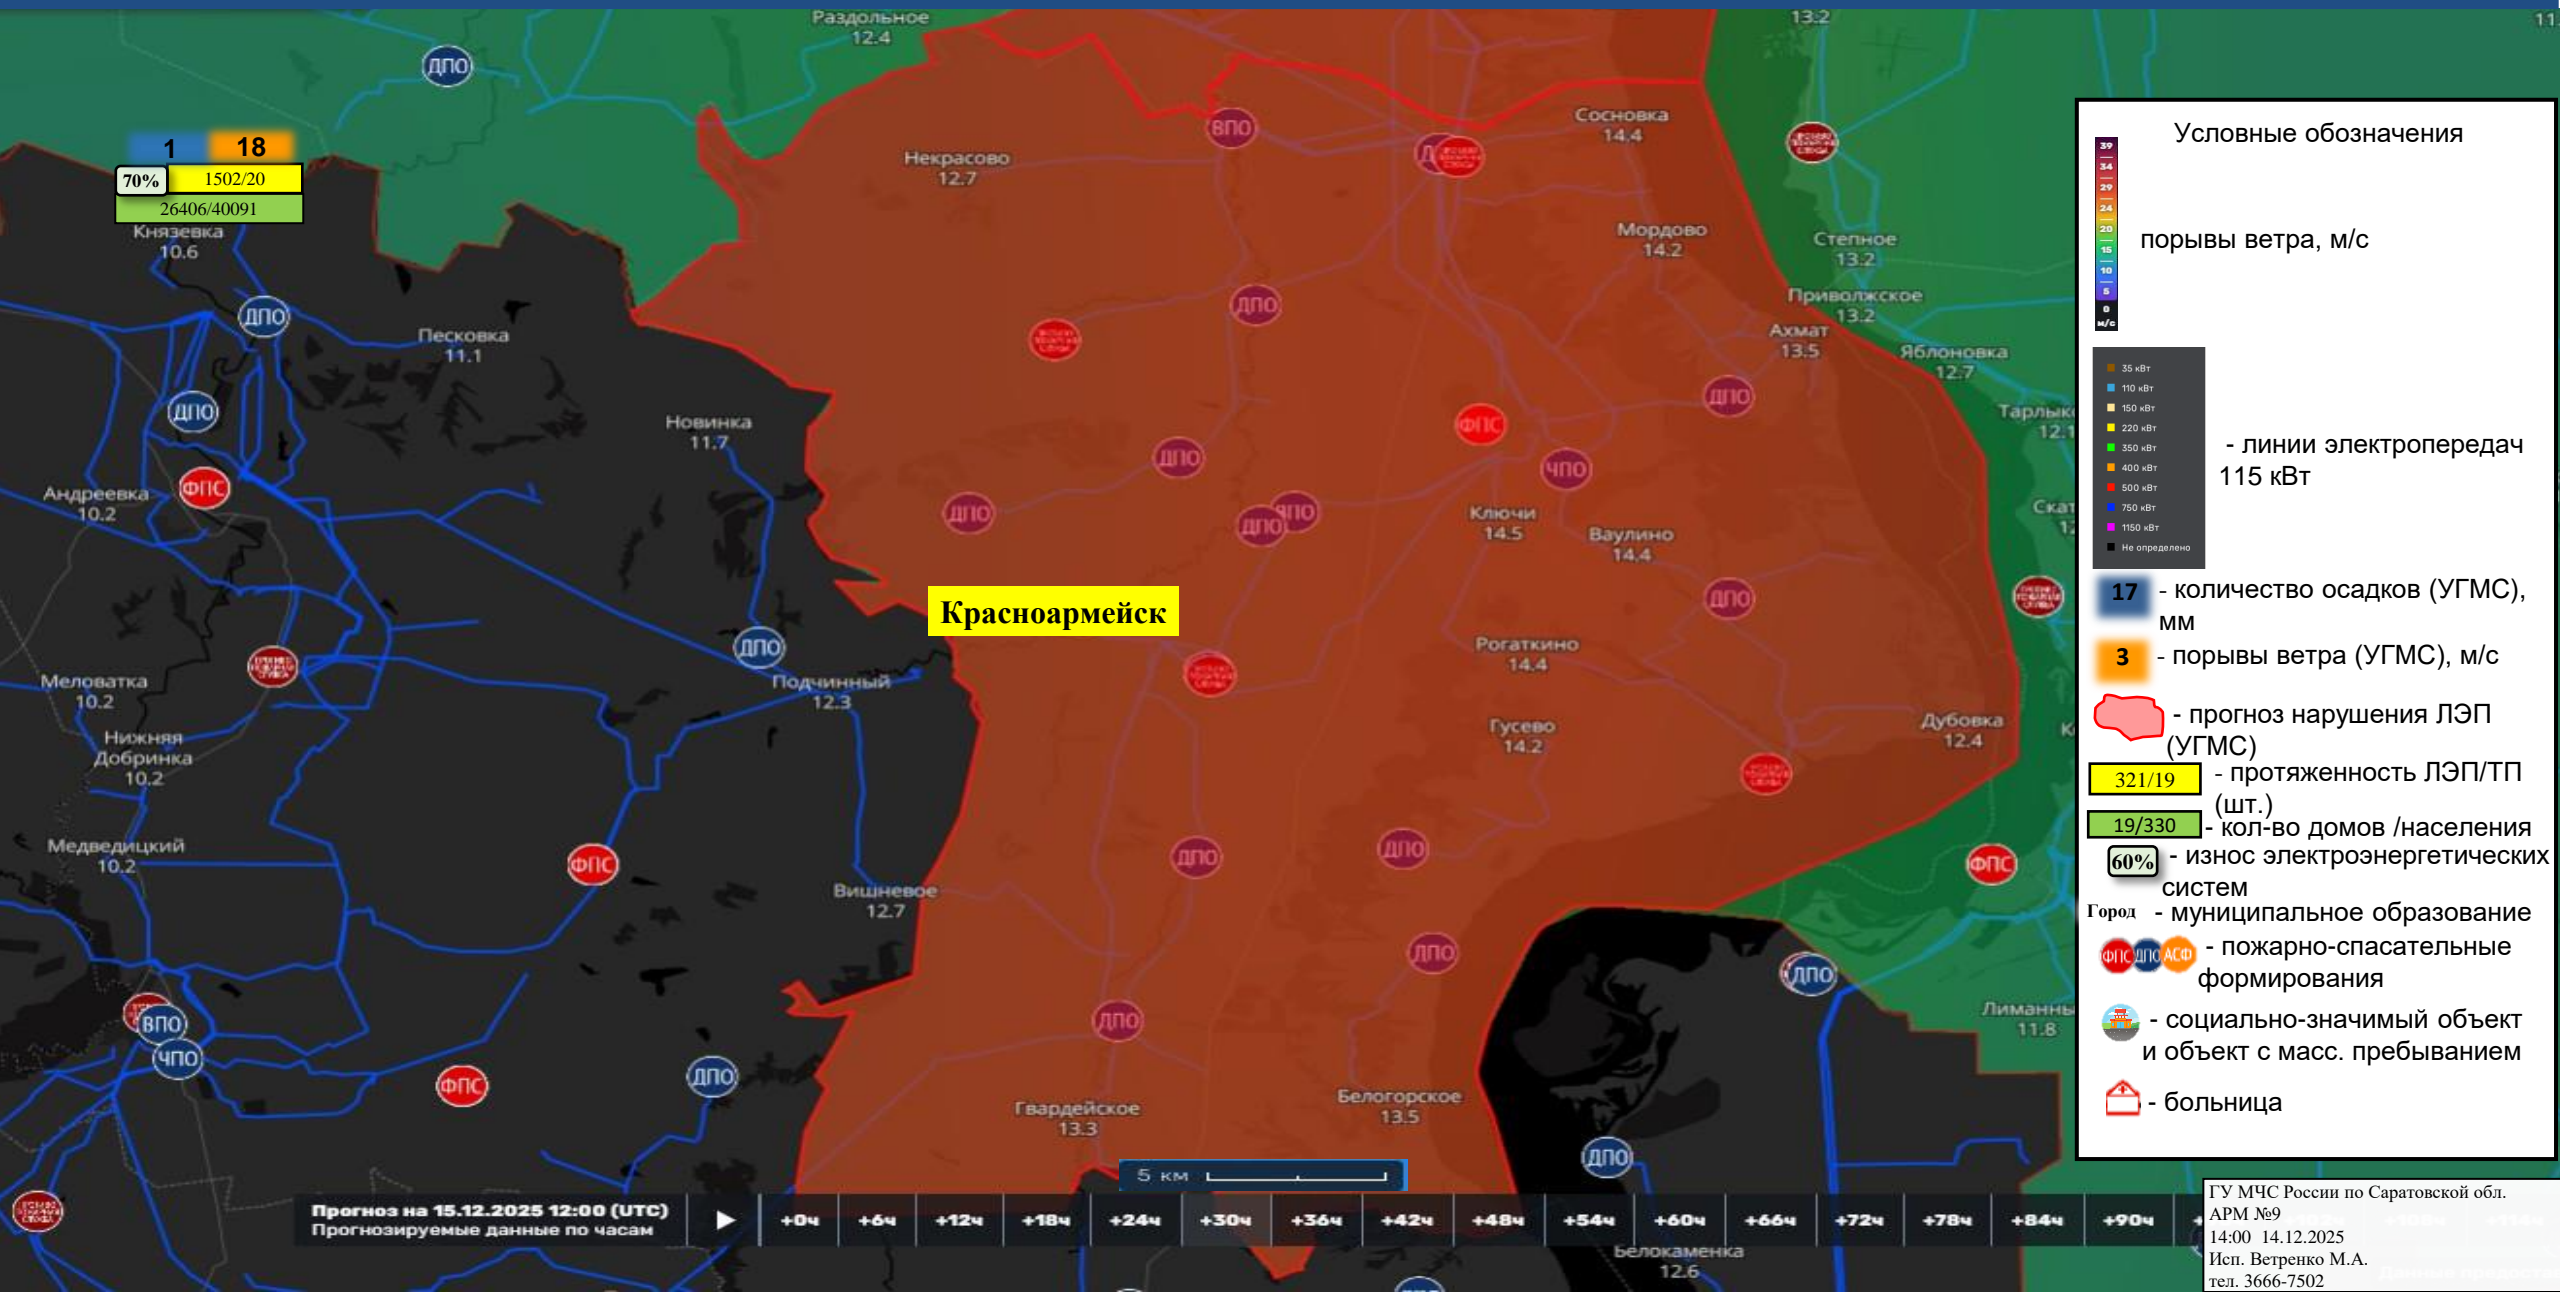

1 18  
70% 1502/20  
26406/40091

**Красноармейск**

**Условные обозначения**

порывы ветра, м/с

39  
34  
29  
24  
20  
15  
10  
5  
0  
м/с

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач  
115 кВт

17 - количество осадков (УГМС), мм

3 - порывы ветра (УГМС), м/с

- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

ФПС ДПС АСФ - пожарно-спасательные формирования


🏠 - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием

🏥 - больница

Прогноз на 15.12.2025 12:00 (UTC)  
Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч	+84ч	+90ч
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Саратовской обл.  
АРМ №9  
14:00 14.12.2025  
Исп. Ветренко М.А.  
тел. 3666-7502

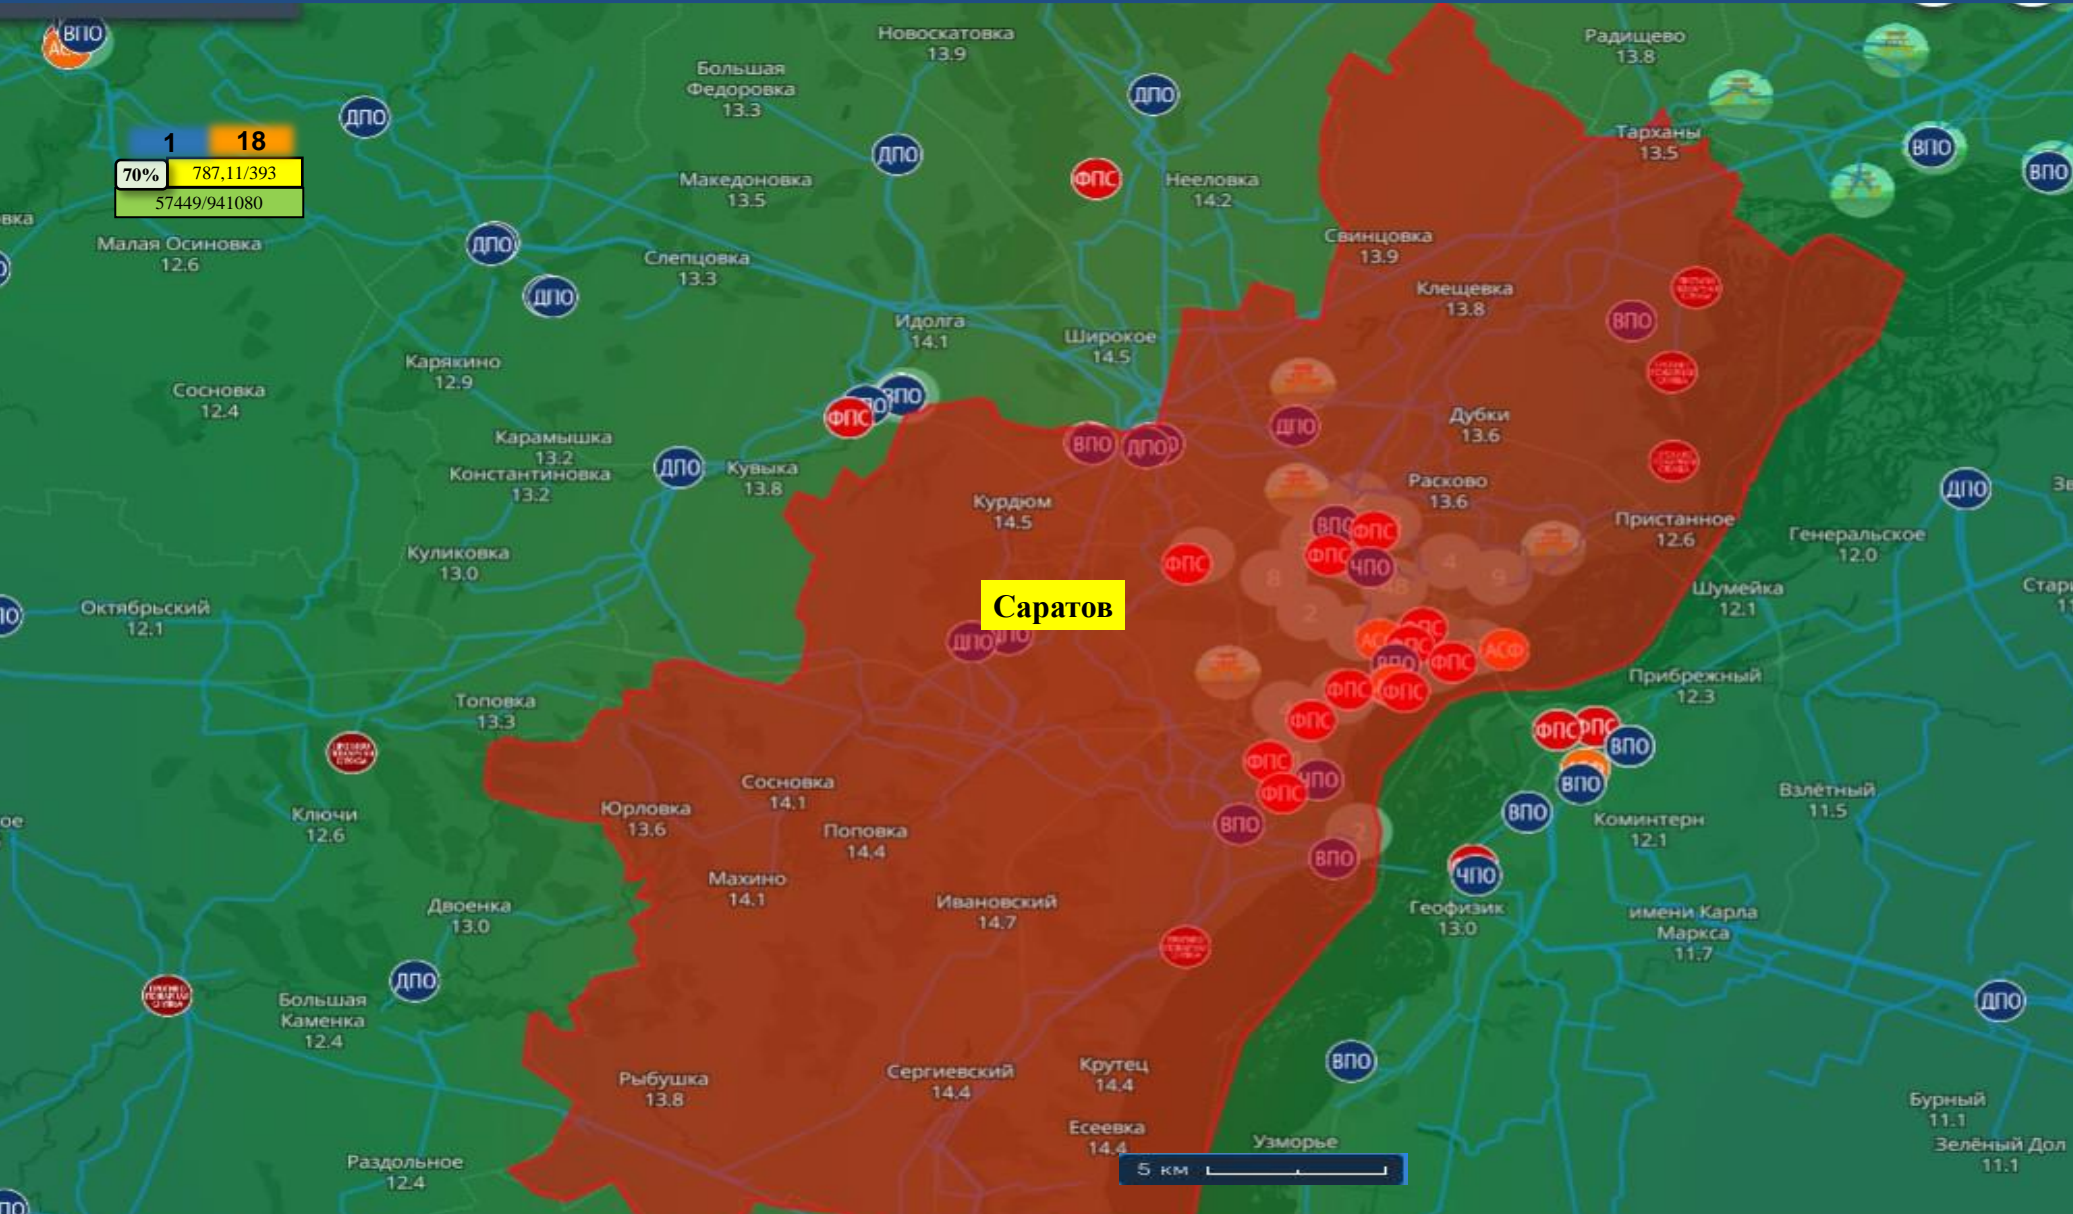

**Условные обозначения**

порывы ветра, м/с

39  
34  
29  
24  
20  
15  
10  
5  
0  
м/с

35 кВт  
110 кВт  
150 кВт  
220 кВт  
350 кВт  
400 кВт  
500 кВт  
750 кВт  
1150 кВт  
Не определено

- линии электропередач  
115 кВт

17 - количество осадков (УГМС), мм  
3 - порывы ветра (УГМС), м/с  
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)  
321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)  
19/330 - кол-во домов /населения  
60% - износ электроэнергетических систем  
Город - муниципальное образование  
ФПС ДПО АСФ - пожарно-спасательные формирования  
- социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием  
- больница


**Прогноз на 15.12.2025 12:00 (UTC)**  
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч +54ч +60ч +66ч +72ч +78ч +84ч +90ч +96ч



# ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ

## НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 15.12.2025)

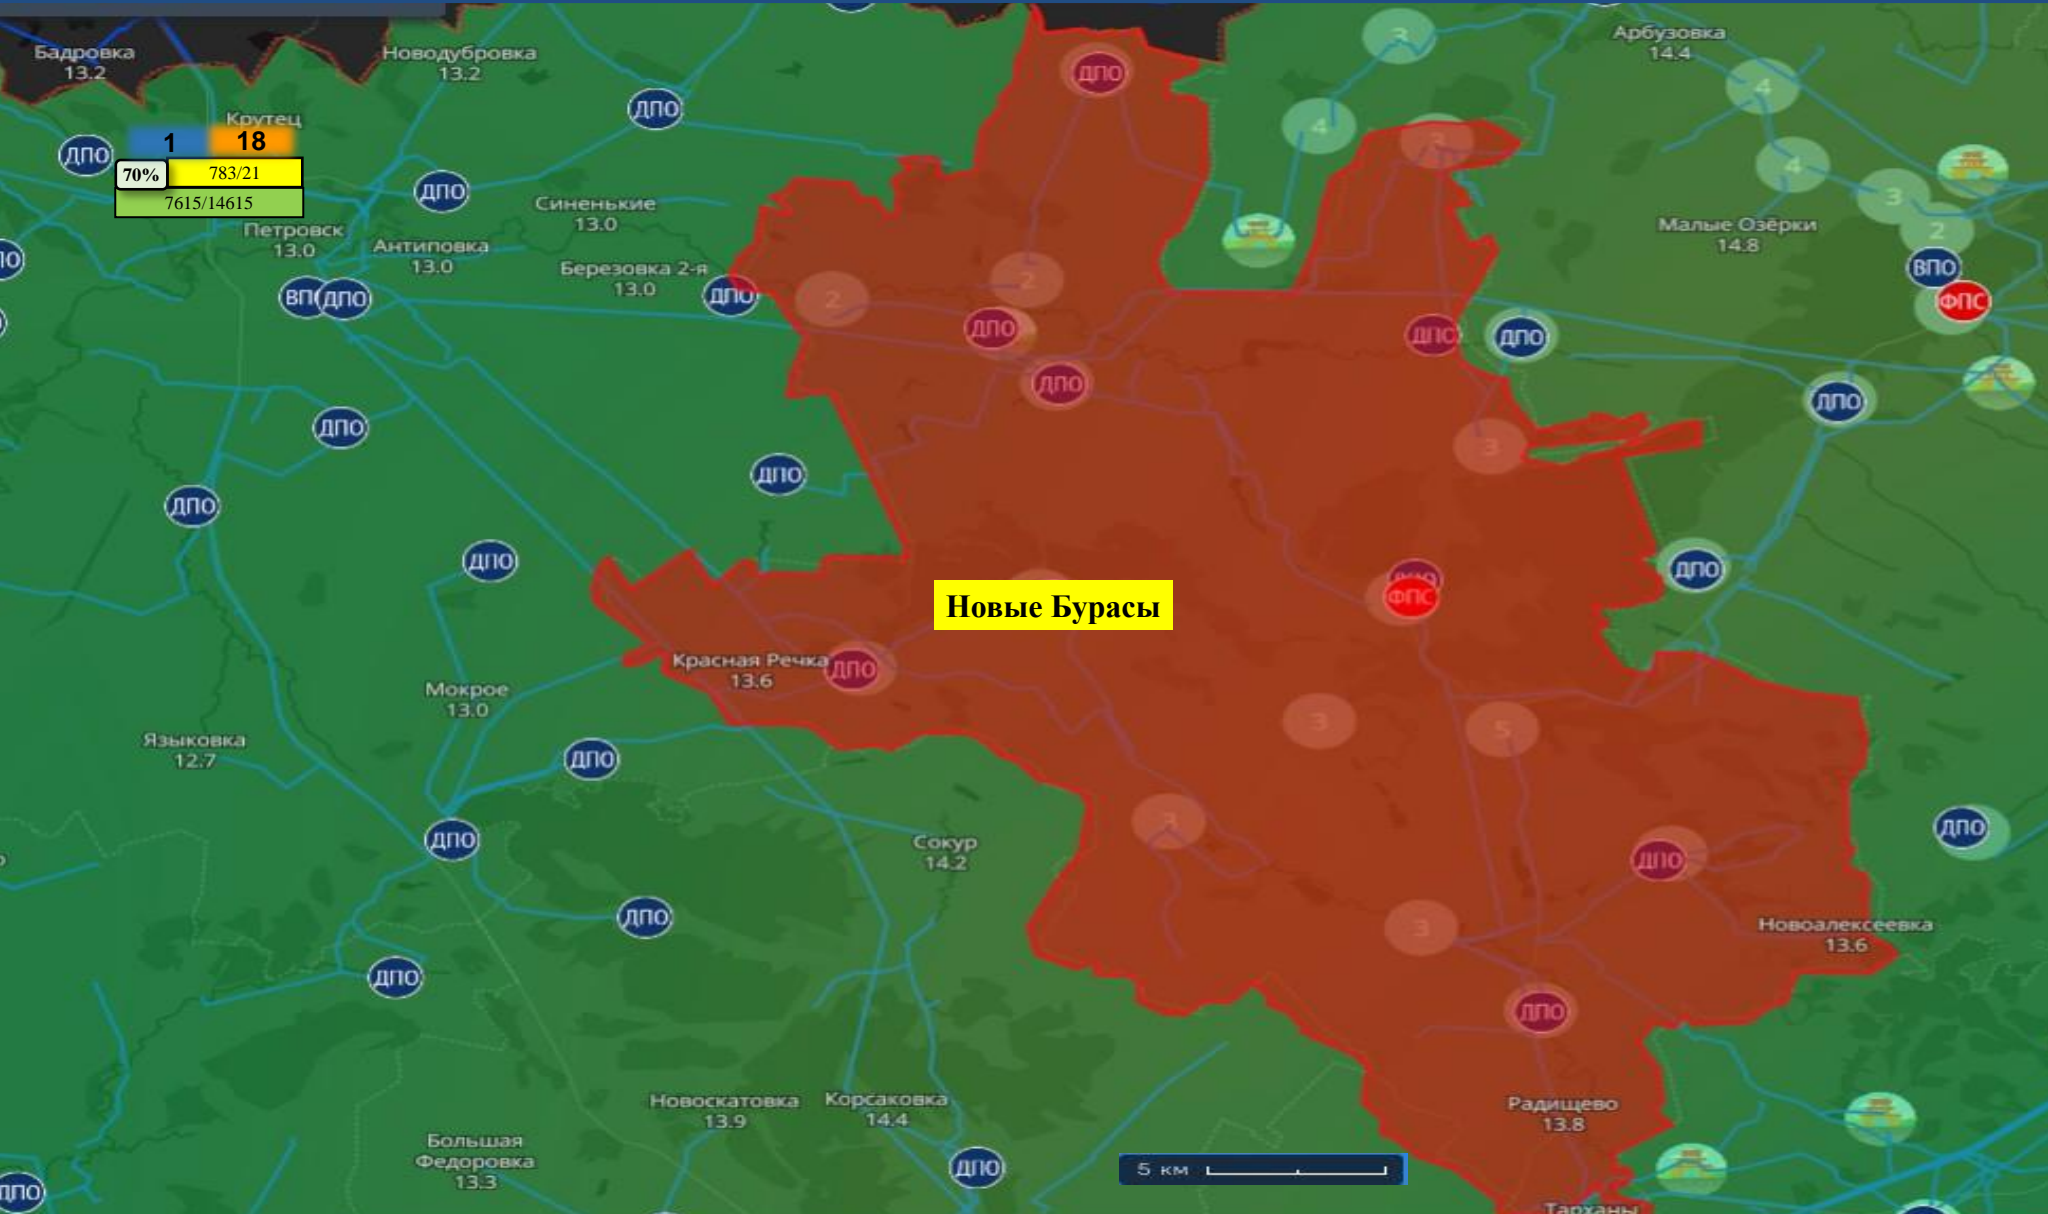

**Условные обозначения**

порывы ветра, м/с

39  
34  
29  
24  
20  
15  
10  
5  
0  
м/с

35 кВт  
110 кВт  
150 кВт  
220 кВт  
350 кВт  
400 кВт  
500 кВт  
750 кВт  
1150 кВт  
Не определено

- линии электропередач  
115 кВт

17 - количество осадков (УГМС), мм

3 - порывы ветра (УГМС), м/с

- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

ФПС ДПС АСФ - пожарно-спасательные формирования


🏠 - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием

🏥 - больница

Прогноз на 15.12.2025 12:00 (UTC)  
Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Саратовской обл.  
АРМ №9  
14:00 14.12.2025  
Исп. Ветренко М.А.  
тел. 3666-7502

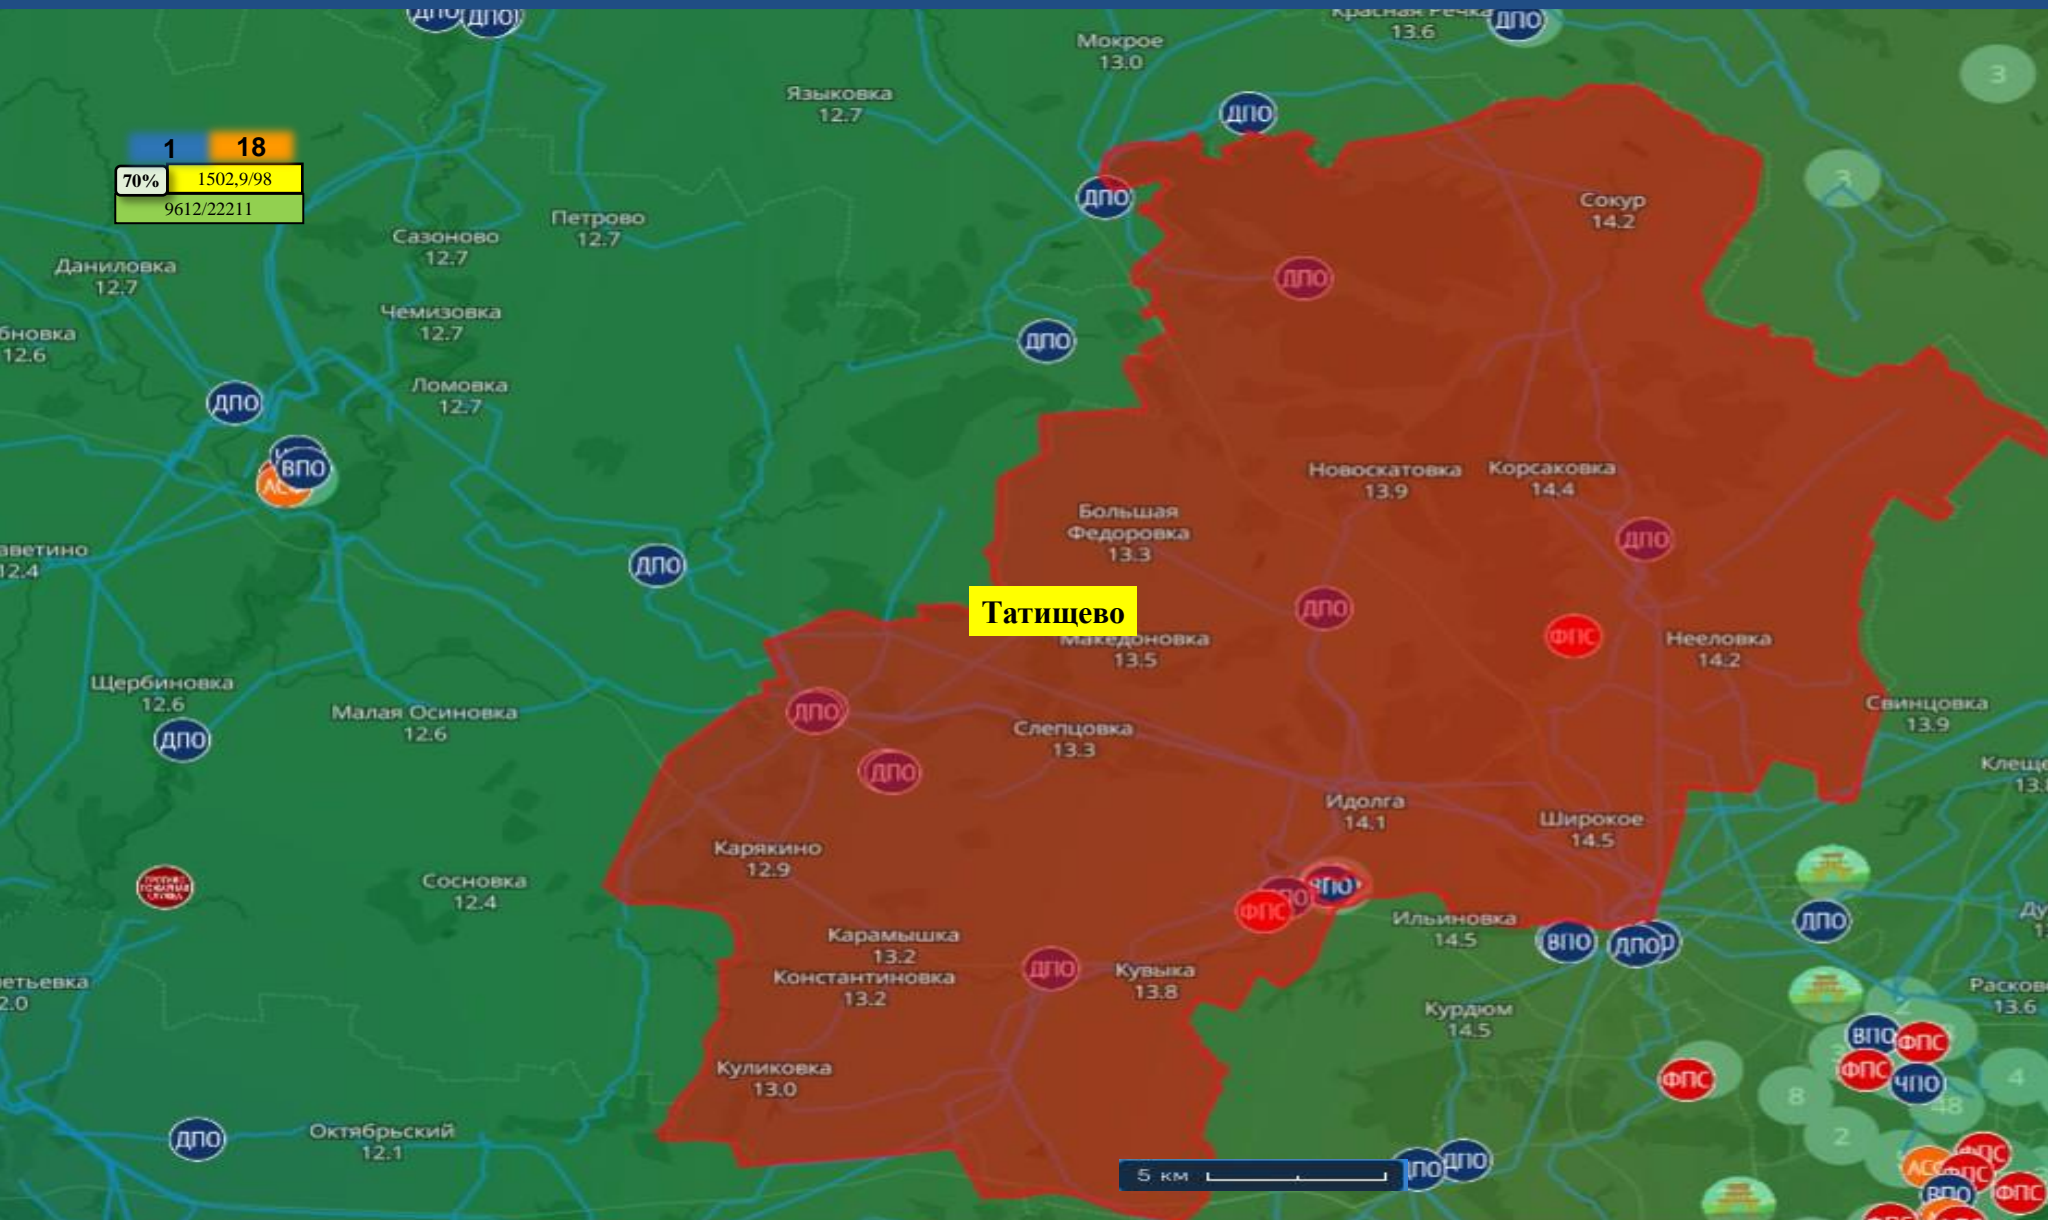

1	18
70%	1502,9/98
	9612/22211

### Условные обозначения

порывы ветра, м/с

39  
34  
29  
24  
20  
15  
10  
5  
0  
м/с

35 кВт  
110 кВт  
150 кВт  
220 кВт  
350 кВт  
400 кВт  
500 кВт  
750 кВт  
1150 кВт  
Не определено

- линии электропередач  
115 кВт

17 - количество осадков (УГМС), мм  
3 - порывы ветра (УГМС), м/с

- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/19 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)  
19/330 - кол-во домов /населения систем

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

ФПС, ДПС, АСФ - пожарно-спасательные формирования

🏠 - социально-значимый объект и объект с масс. пребыванием

🏥 - больница

Прогноз на 15.12.2025 12:00 (UTC) | Прогнозируемые данные по часам

▶	+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------